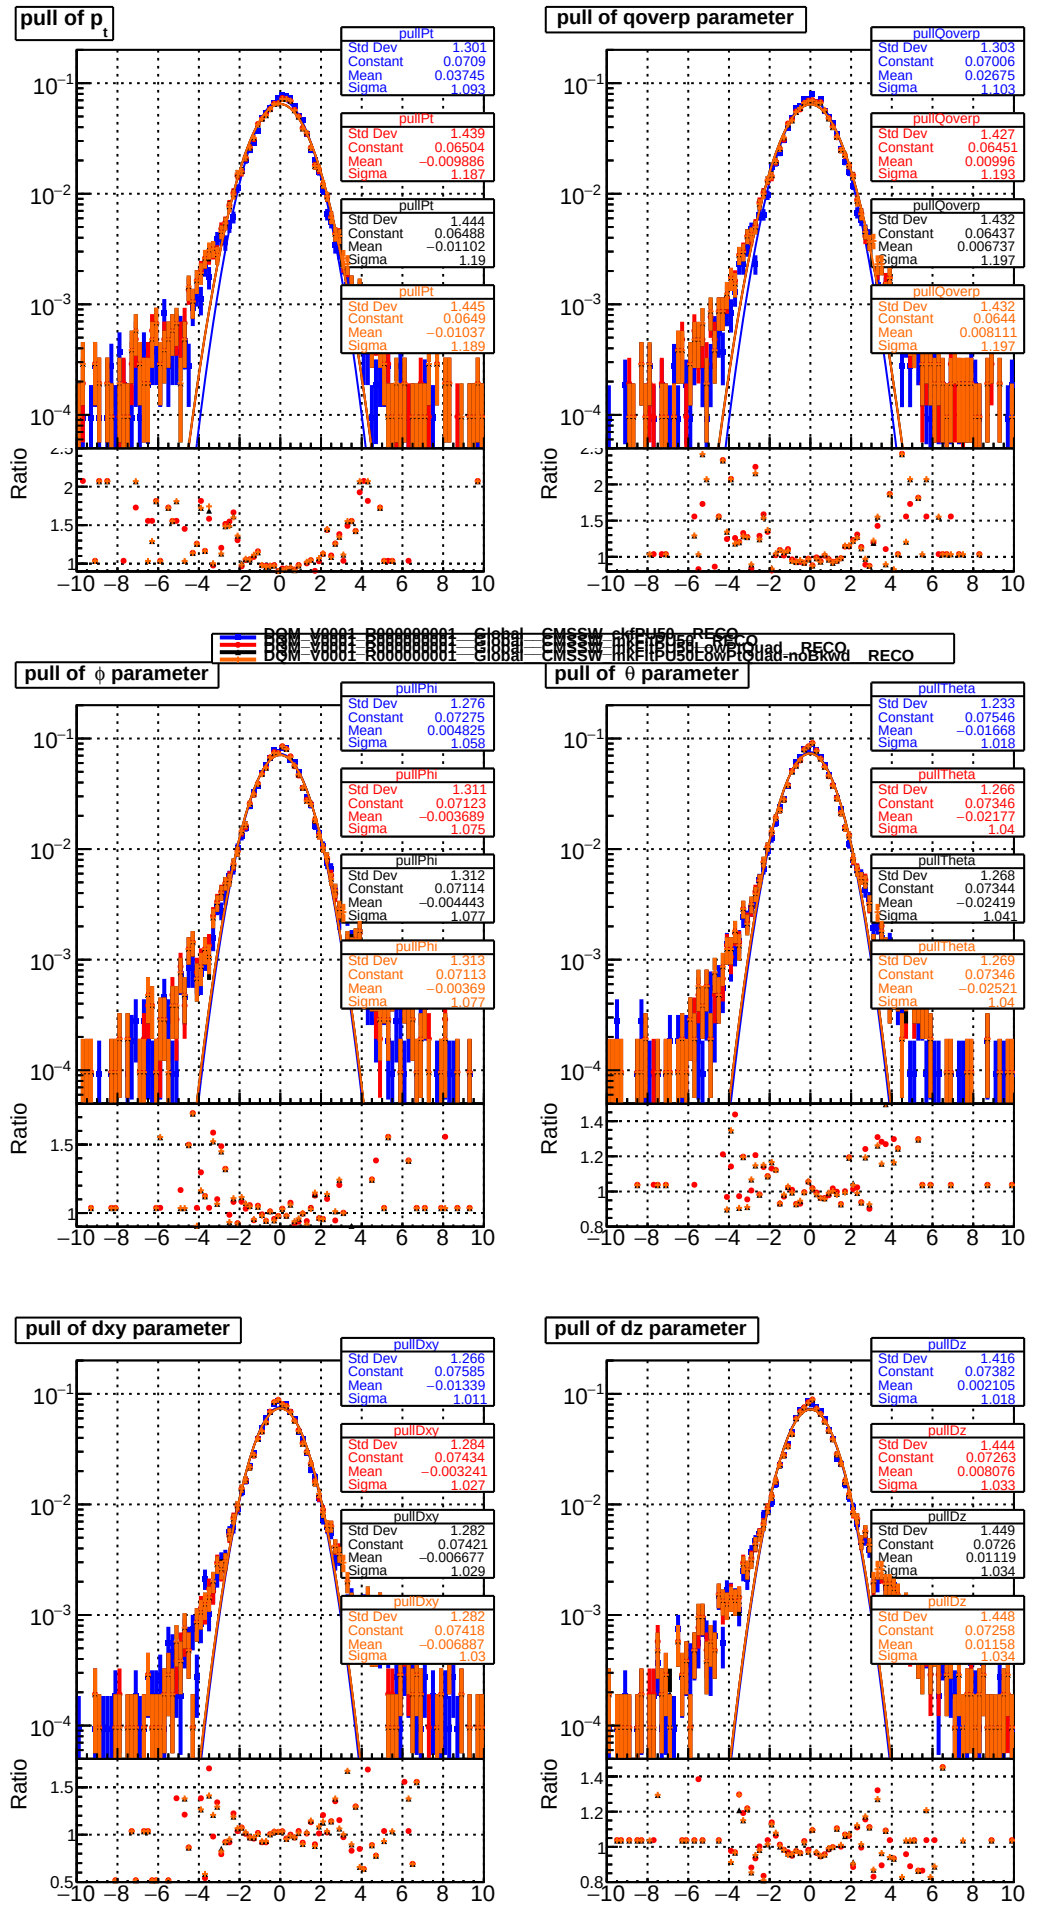
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.301
Constant 0.0709
Mean 0.03745
Sigma 1.093
pullPt
Std Dev 1.439
Constant 0.06504
Mean −0.009886
Sigma 1.187
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06488
Mean −0.01102
Sigma 1.19
pullPt
Std Dev 1.445
Constant 0.0649
Mean −0.01037
Sigma 1.189
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.303
Constant 0.07006
Mean 0.02675
Sigma 1.103
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06451
Mean 0.00996
Sigma 1.193
pullQoverp
Std Dev 1.432
Constant 0.06437
Mean 0.006737
Sigma 1.197
pullQoverp
Std Dev 1.432
Constant 0.0644
Mean 0.008111
Sigma 1.197
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPU50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPU50_oldPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPU50_oldPtQuad-noBkwd RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.276
Constant 0.07275
Mean 0.004825
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.07123
Mean −0.003689
Sigma 1.075
pullPhi
Std Dev 1.312
Constant 0.07114
Mean −0.004443
Sigma 1.077
pullPhi
Std Dev 1.313
Constant 0.07113
Mean −0.00369
Sigma 1.077
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.233
Constant 0.07546
Mean −0.01668
Sigma 1.018
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07346
Mean −0.02177
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.268
Constant 0.07344
Mean −0.02419
Sigma 1.041
pullTheta
Std Dev 1.269
Constant 0.07346
Mean −0.02521
Sigma 1.04
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.266
Constant 0.07585
Mean −0.01339
Sigma 1.011
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07434
Mean −0.003241
Sigma 1.027
pullDxy
Std Dev 1.282
Constant 0.07421
Mean −0.006677
Sigma 1.029
pullDxy
Std Dev 1.282
Constant 0.07418
Mean −0.006887
Sigma 1.03
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.416
Constant 0.07382
Mean 0.002105
Sigma 1.018
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07263
Mean 0.008076
Sigma 1.033
pullDz
Std Dev 1.449
Constant 0.0726
Mean 0.01119
Sigma 1.034
pullDz
Std Dev 1.448
Constant 0.07258
Mean 0.01158
Sigma 1.034
Ratio