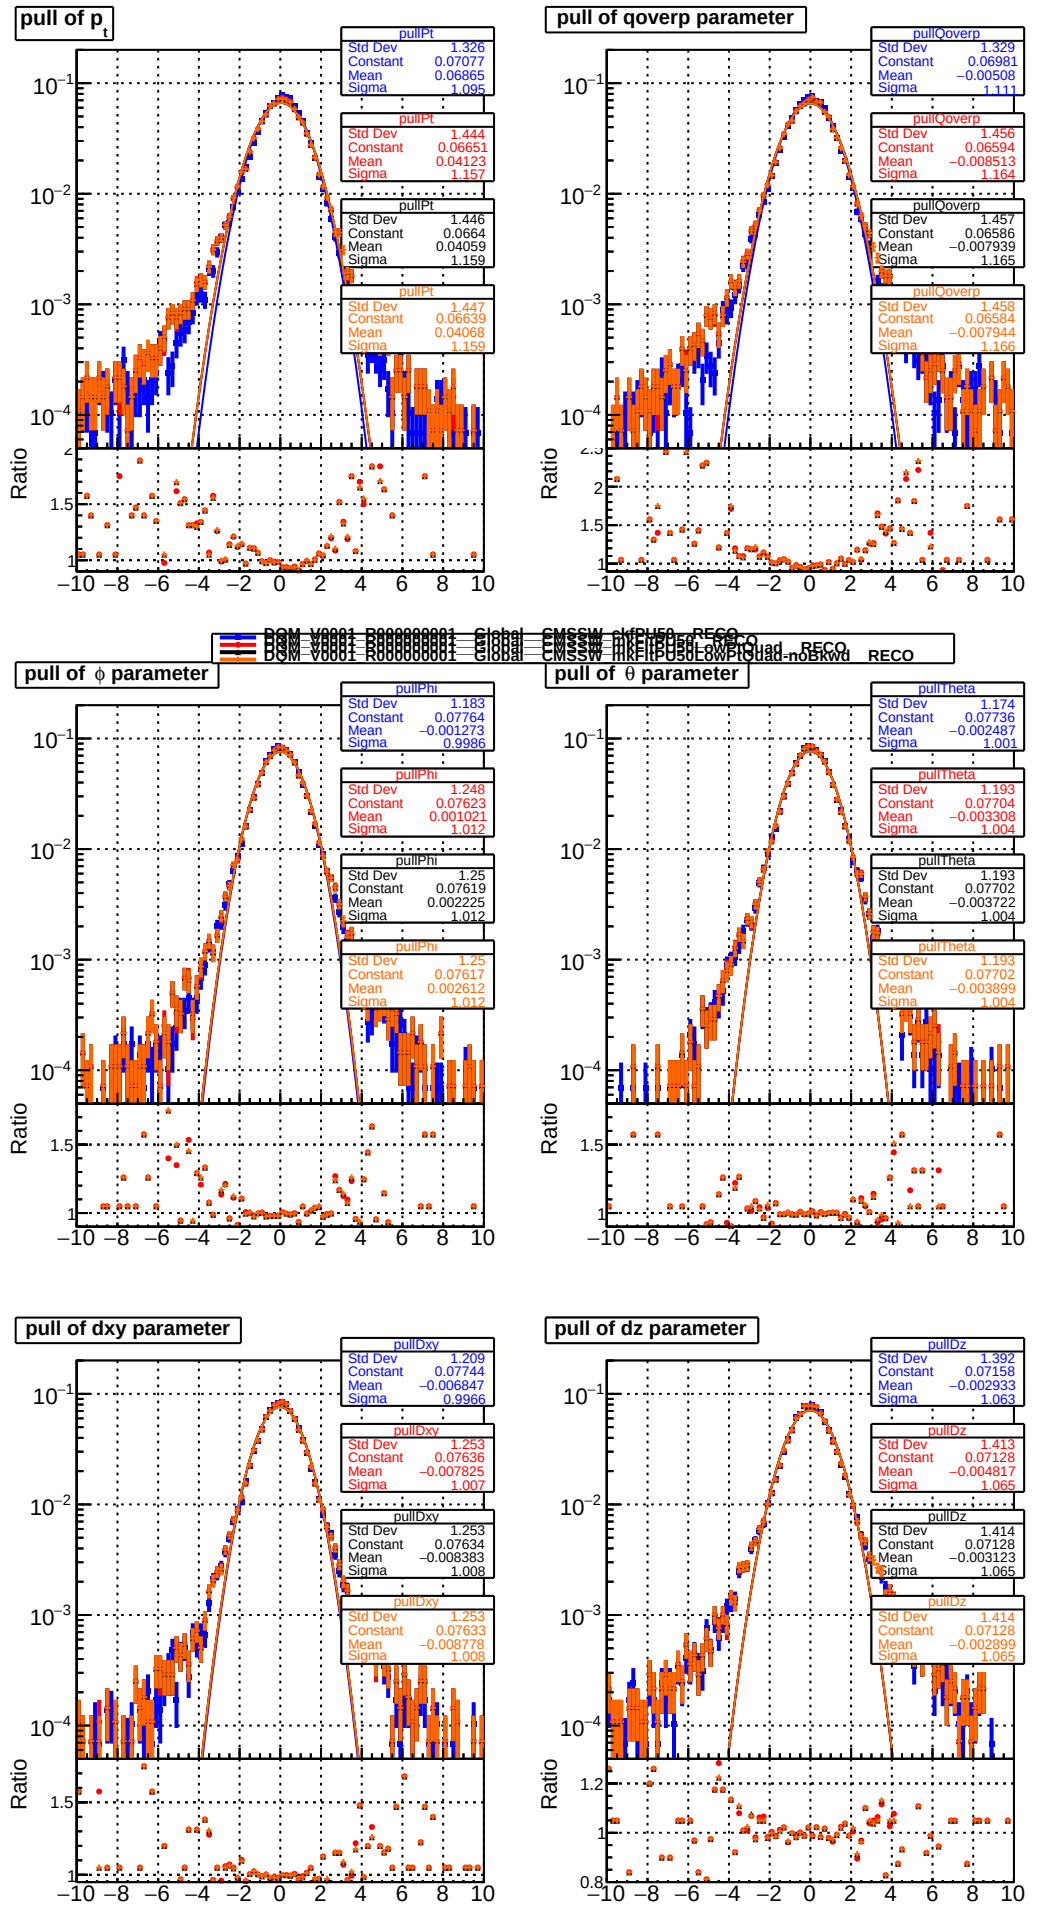
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.326
Constant 0.07077
Mean 0.06865
Sigma 1.095
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06651
Mean 0.04123
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.446
Constant 0.0664
Mean 0.04059
Sigma 1.159
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06639
Mean 0.04068
Sigma 1.159
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.329
Constant 0.06981
Mean −0.00508
Sigma 1.111
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06594
Mean −0.008513
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.457
Constant 0.06586
Mean −0.007939
Sigma 1.165
pullQoverp
Std Dev 1.458
Constant 0.06584
Mean −0.007944
Sigma 1.166
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_ckfPu50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPu50_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPu50_oldPtQuad RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_mkFitPu50_oldPtQuad-noBkwd RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.183
Constant 0.07764
Mean −0.001273
Sigma 0.9986
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001021
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.25
Constant 0.07619
Mean 0.002225
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.25
Constant 0.07617
Mean 0.002612
Sigma 1.012
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.174
Constant 0.07736
Mean −0.002487
Sigma 1.001
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07704
Mean −0.003308
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07702
Mean −0.003722
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07702
Mean −0.003899
Sigma 1.004
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.209
Constant 0.07744
Mean −0.006847
Sigma 0.9966
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07636
Mean −0.007825
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07634
Mean −0.008383
Sigma 1.008
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07633
Mean −0.008778
Sigma 1.008
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.392
Constant 0.07158
Mean −0.002933
Sigma 1.063
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07128
Mean −0.004817
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07128
Mean −0.003123
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07128
Mean −0.002899
Sigma 1.065
Ratio