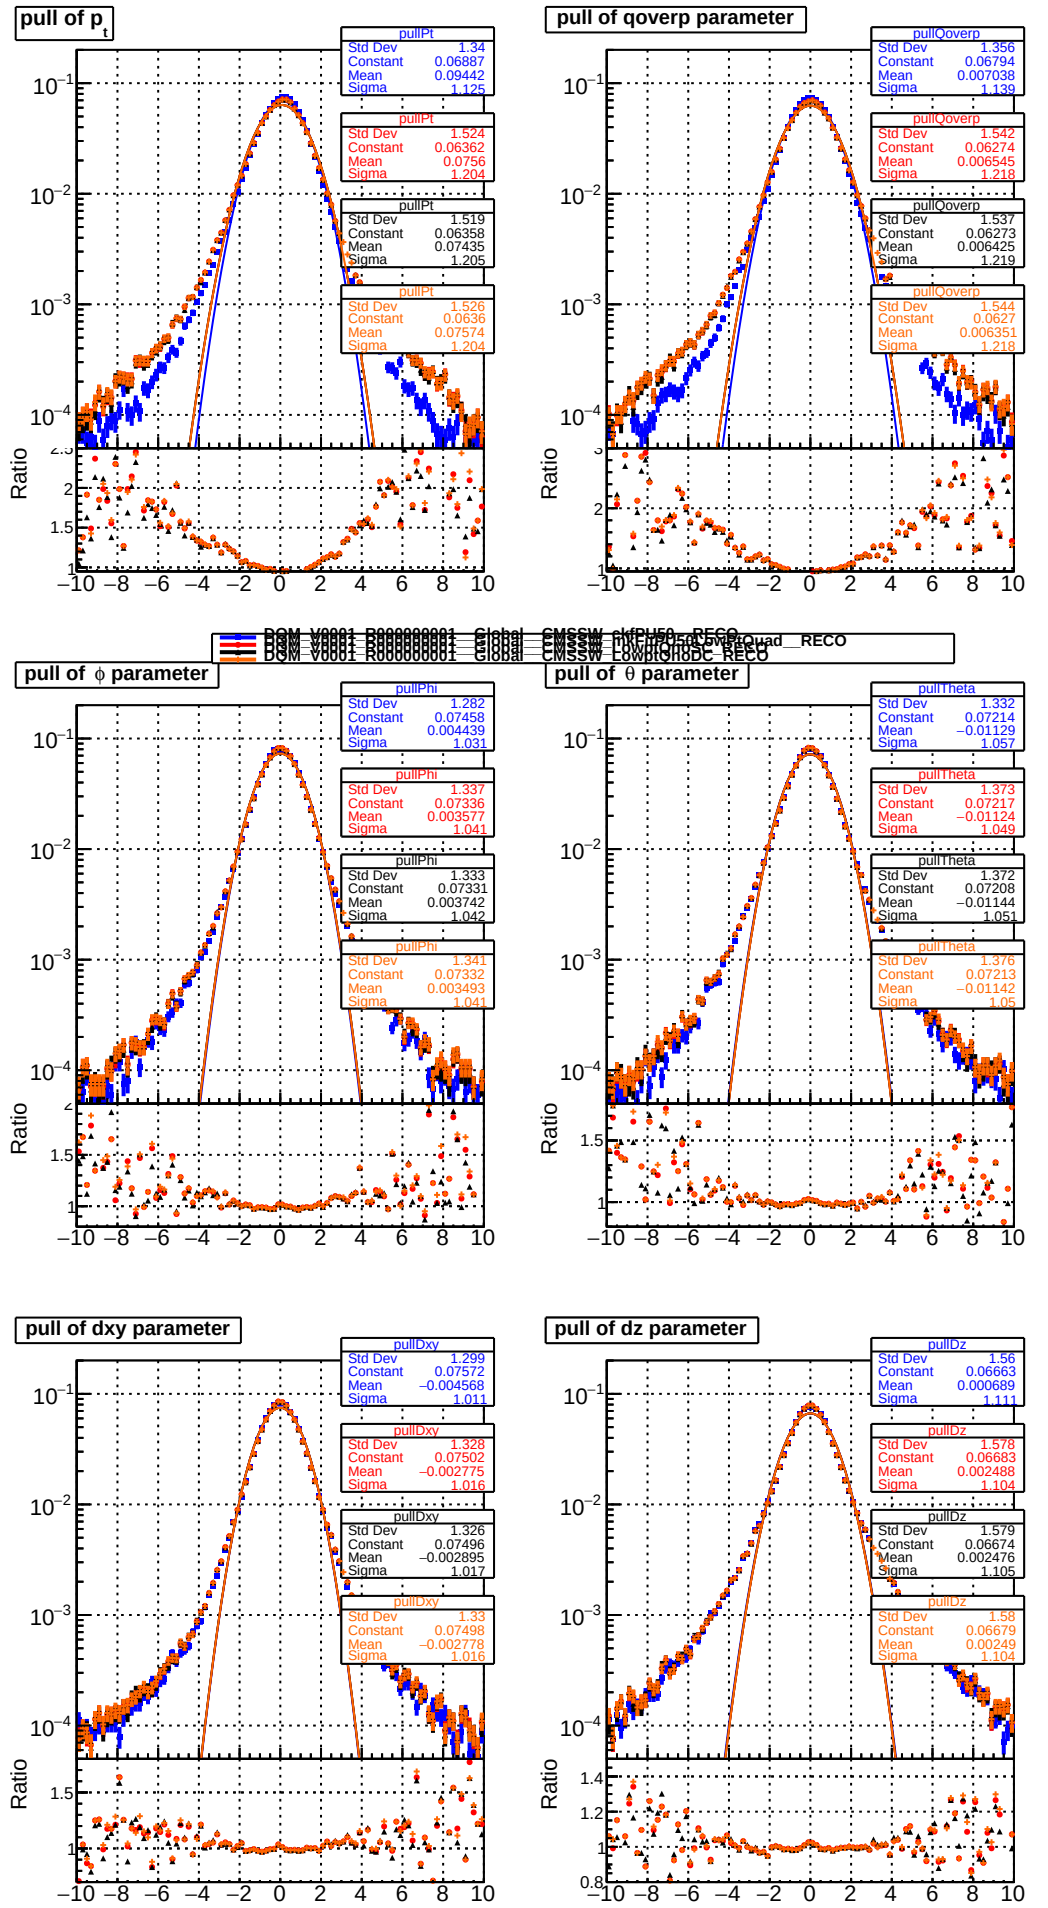
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.34
Constant 0.06887
Mean 0.09442
Sigma 1.125
pullPt
Std Dev 1.524
Constant 0.06362
Mean 0.0756
Sigma 1.204
pullPt
Std Dev 1.519
Constant 0.06358
Mean 0.07435
Sigma 1.205
pullPt
Std Dev 1.526
Constant 0.0636
Mean 0.07574
Sigma 1.204
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.356
Constant 0.06794
Mean 0.007038
Sigma 1.139
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06274
Mean 0.006545
Sigma 1.218
pullQoverp
Std Dev 1.537
Constant 0.06273
Mean 0.006425
Sigma 1.219
pullQoverp
Std Dev 1.544
Constant 0.0627
Mean 0.006351
Sigma 1.218
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_LowPtQuadStep_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_LowPtQuadStep_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_LowPtQuadStep_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.282
Constant 0.07458
Mean 0.004439
Sigma 1.031
pullPhi
Std Dev 1.337
Constant 0.07336
Mean 0.003577
Sigma 1.041
pullPhi
Std Dev 1.333
Constant 0.07331
Mean 0.003742
Sigma 1.042
pullPhi
Std Dev 1.341
Constant 0.07332
Mean 0.003493
Sigma 1.041
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.332
Constant 0.07214
Mean −0.01129
Sigma 1.057
pullTheta
Std Dev 1.373
Constant 0.07217
Mean −0.01124
Sigma 1.049
pullTheta
Std Dev 1.372
Constant 0.07208
Mean −0.01144
Sigma 1.051
pullTheta
Std Dev 1.376
Constant 0.07213
Mean −0.01142
Sigma 1.05
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.299
Constant 0.07572
Mean −0.004568
Sigma 1.011
pullDxy
Std Dev 1.328
Constant 0.07502
Mean −0.002775
Sigma 1.016
pullDxy
Std Dev 1.326
Constant 0.07496
Mean −0.002895
Sigma 1.017
pullDxy
Std Dev 1.33
Constant 0.07498
Mean −0.002778
Sigma 1.016
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.56
Constant 0.06663
Mean 0.000689
Sigma 1.111
pullDz
Std Dev 1.578
Constant 0.06683
Mean 0.002488
Sigma 1.104
pullDz
Std Dev 1.579
Constant 0.06674
Mean 0.002476
Sigma 1.105
pullDz
Std Dev 1.58
Constant 0.06679
Mean 0.00249
Sigma 1.104
Ratio