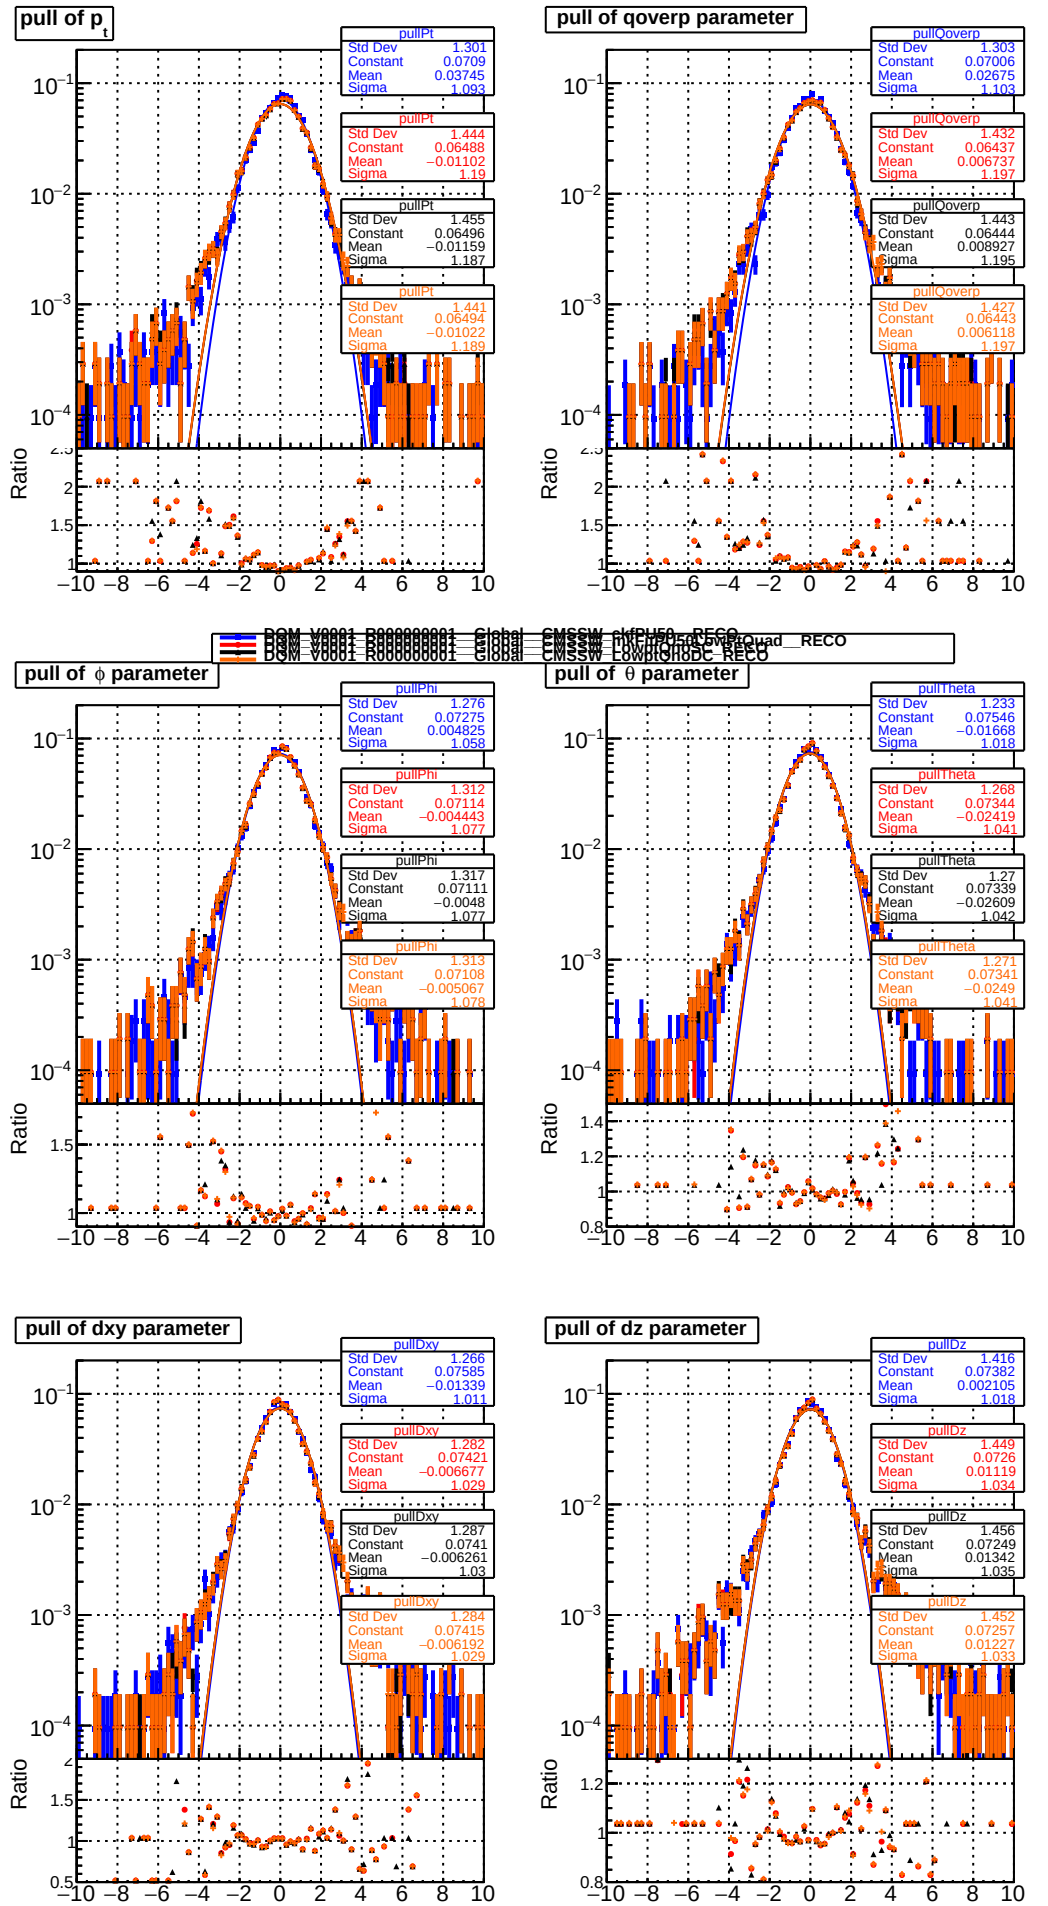
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.301
Constant 0.0709
Mean 0.03745
Sigma 1.093
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06488
Mean −0.01102
Sigma 1.19
pullPt
Std Dev 1.455
Constant 0.06496
Mean −0.01159
Sigma 1.187
pullPt
Std Dev 1.441
Constant 0.06494
Mean −0.01022
Sigma 1.189
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.303
Constant 0.07006
Mean 0.02675
Sigma 1.103
pullQoverp
Std Dev 1.432
Constant 0.06437
Mean 0.006737
Sigma 1.197
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06444
Mean 0.008927
Sigma 1.195
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06443
Mean 0.006118
Sigma 1.197
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.276
Constant 0.07275
Mean 0.004825
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.312
Constant 0.07114
Mean −0.004443
Sigma 1.077
pullPhi
Std Dev 1.317
Constant 0.07111
Mean −0.0048
Sigma 1.077
pullPhi
Std Dev 1.313
Constant 0.07108
Mean −0.005067
Sigma 1.078
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.233
Constant 0.07546
Mean −0.01668
Sigma 1.018
pullTheta
Std Dev 1.268
Constant 0.07344
Mean −0.02419
Sigma 1.041
pullTheta
Std Dev 1.27
Constant 0.07339
Mean −0.02609
Sigma 1.042
pullTheta
Std Dev 1.271
Constant 0.07341
Mean −0.0249
Sigma 1.041
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.266
Constant 0.07585
Mean −0.01339
Sigma 1.011
pullDxy
Std Dev 1.282
Constant 0.07421
Mean −0.006677
Sigma 1.029
pullDxy
Std Dev 1.287
Constant 0.0741
Mean −0.006261
Sigma 1.03
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07415
Mean −0.006192
Sigma 1.029
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.416
Constant 0.07382
Mean 0.002105
Sigma 1.018
pullDz
Std Dev 1.449
Constant 0.0726
Mean 0.01119
Sigma 1.034
pullDz
Std Dev 1.456
Constant 0.07249
Mean 0.01342
Sigma 1.035
pullDz
Std Dev 1.452
Constant 0.07257
Mean 0.01227
Sigma 1.033
Ratio