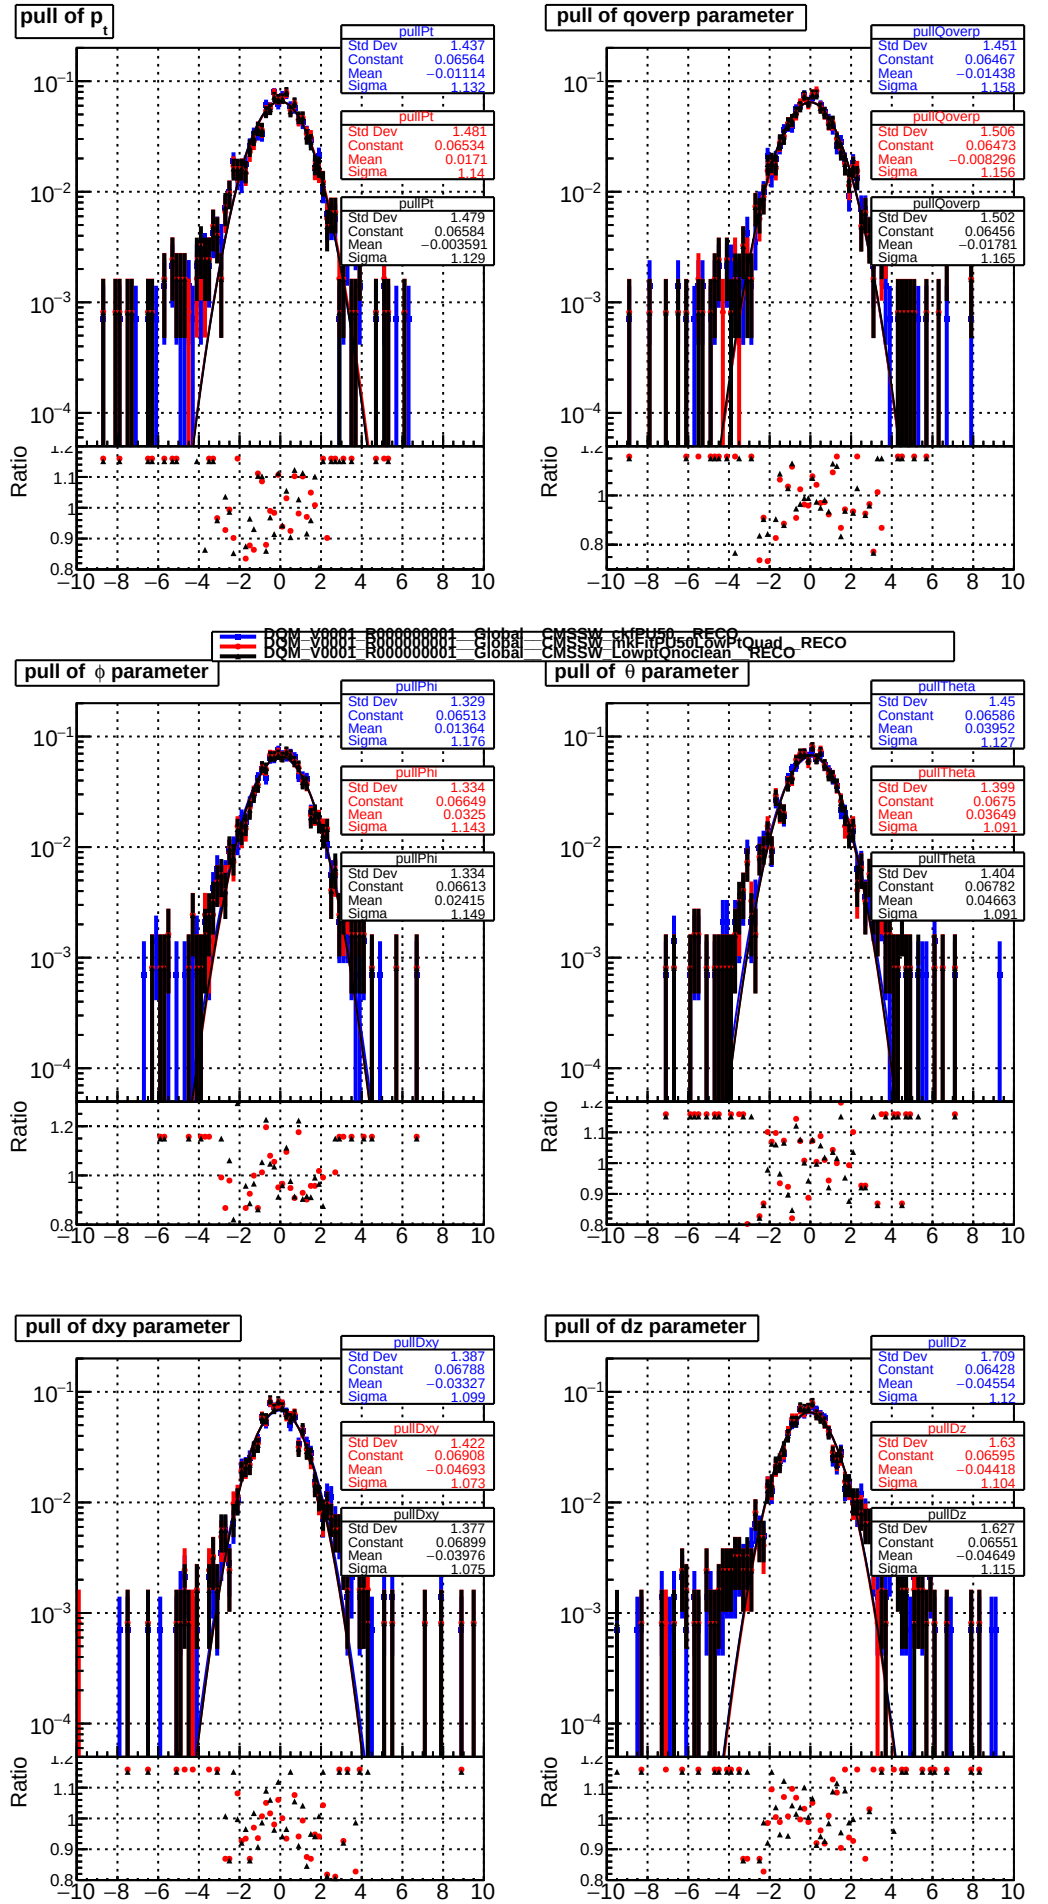
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.437
Constant 0.06564
Mean −0.01114
Sigma 1.132
pullPt
Std Dev 1.481
Constant 0.06534
Mean 0.0171
Sigma 1.14
pullPt
Std Dev 1.479
Constant 0.06584
Mean −0.003591
Sigma 1.129
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.451
Constant 0.06467
Mean −0.01438
Sigma 1.158
pullQoverp
Std Dev 1.506
Constant 0.06473
Mean −0.008296
Sigma 1.156
pullQoverp
Std Dev 1.502
Constant 0.06456
Mean −0.01781
Sigma 1.165
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.329
Constant 0.06513
Mean 0.01364
Sigma 1.176
pullPhi
Std Dev 1.334
Constant 0.06649
Mean 0.0325
Sigma 1.143
pullPhi
Std Dev 1.334
Constant 0.06613
Mean 0.02415
Sigma 1.149
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.45
Constant 0.06586
Mean 0.03952
Sigma 1.127
pullTheta
Std Dev 1.399
Constant 0.0675
Mean 0.03649
Sigma 1.091
pullTheta
Std Dev 1.404
Constant 0.06782
Mean 0.04663
Sigma 1.091
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.387
Constant 0.06788
Mean −0.03327
Sigma 1.099
pullDxy
Std Dev 1.422
Constant 0.06908
Mean −0.04693
Sigma 1.073
pullDxy
Std Dev 1.377
Constant 0.06899
Mean −0.03976
Sigma 1.075
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.709
Constant 0.06428
Mean −0.04554
Sigma 1.12
pullDz
Std Dev 1.63
Constant 0.06595
Mean −0.04418
Sigma 1.104
pullDz
Std Dev 1.627
Constant 0.06551
Mean −0.04649
Sigma 1.115
Ratio