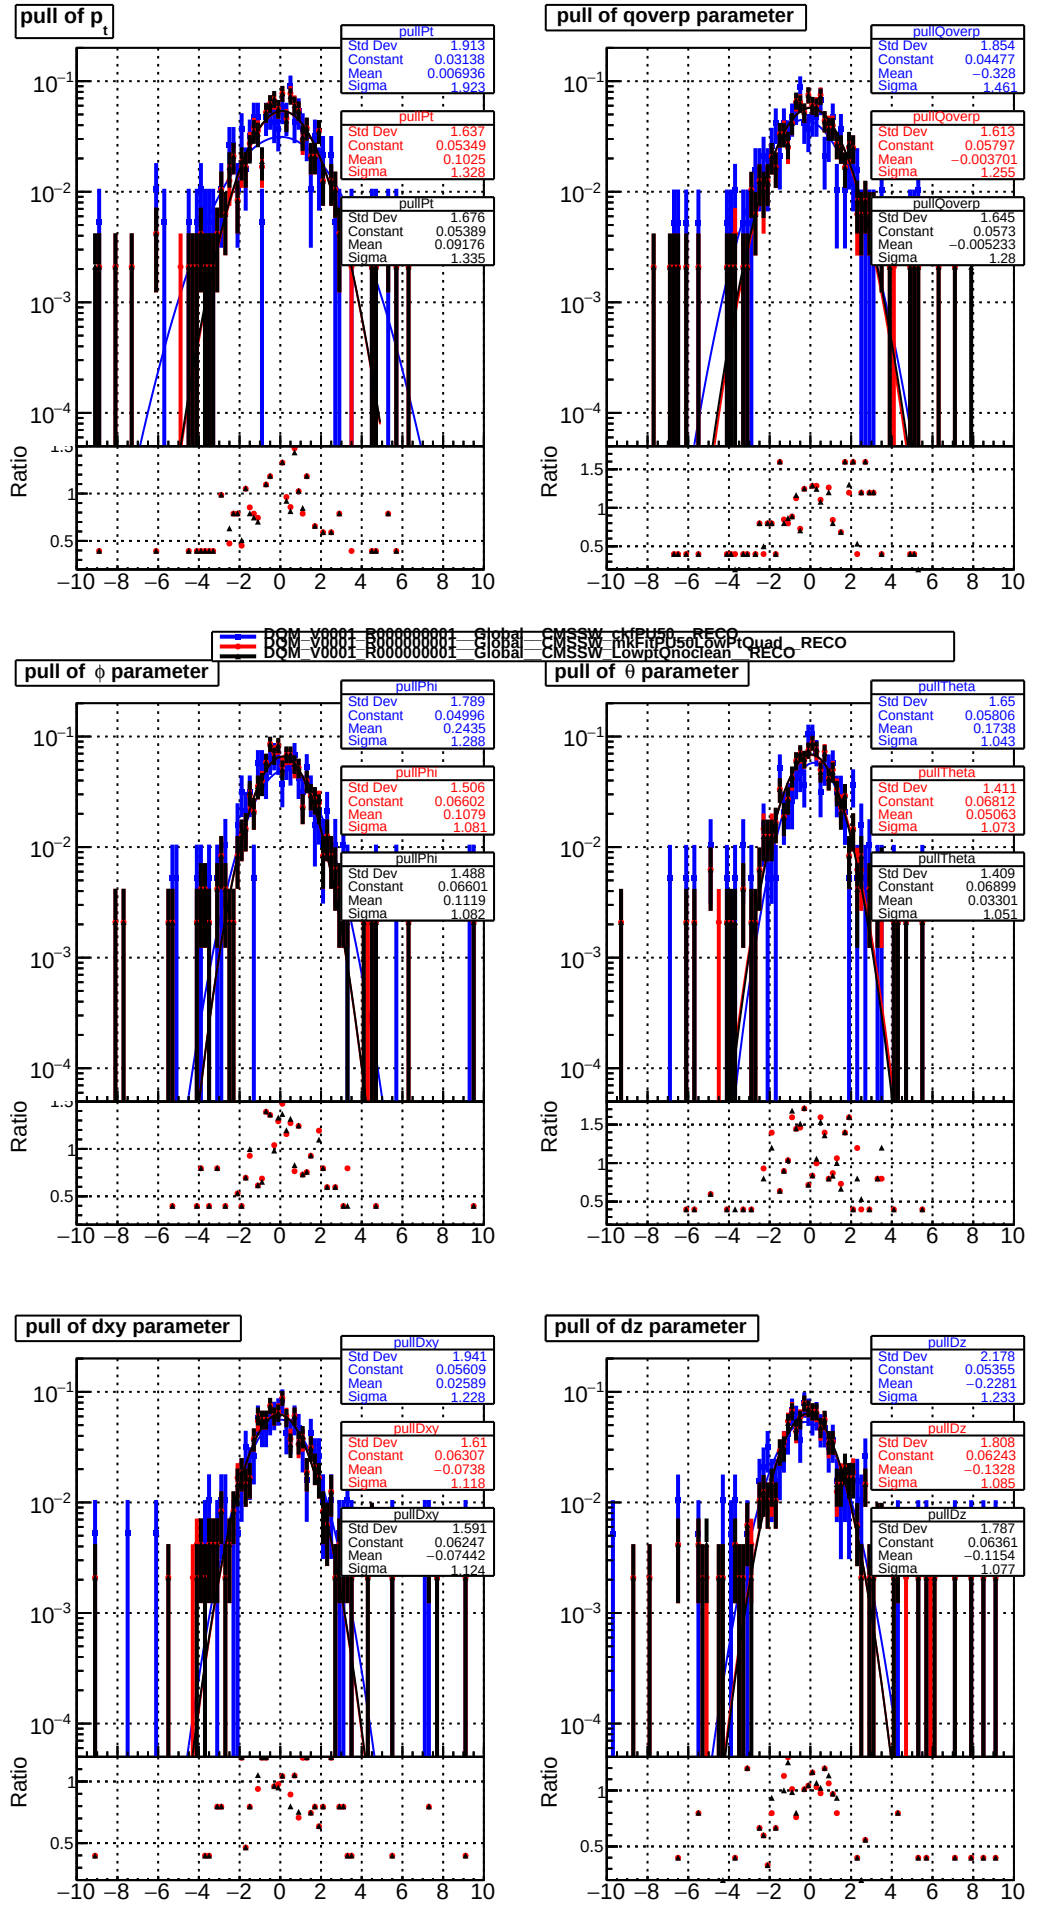
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.913
Constant 0.03138
Mean 0.006936
Sigma 1.923
pullPt
Std Dev 1.637
Constant 0.05349
Mean 0.1025
Sigma 1.328
pullPt
Std Dev 1.676
Constant 0.05389
Mean 0.09176
Sigma 1.335
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.854
Constant 0.04477
Mean −0.328
Sigma 1.461
pullQoverp
Std Dev 1.613
Constant 0.05797
Mean −0.003701
Sigma 1.255
pullQoverp
Std Dev 1.645
Constant 0.0573
Mean −0.005233
Sigma 1.28
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.789
Constant 0.04996
Mean 0.2435
Sigma 1.288
pullPhi
Std Dev 1.506
Constant 0.06602
Mean 0.1079
Sigma 1.081
pullPhi
Std Dev 1.488
Constant 0.06601
Mean 0.1119
Sigma 1.082
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.65
Constant 0.05806
Mean 0.1738
Sigma 1.043
pullTheta
Std Dev 1.411
Constant 0.06812
Mean 0.05063
Sigma 1.073
pullTheta
Std Dev 1.409
Constant 0.06899
Mean 0.03301
Sigma 1.051
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.941
Constant 0.05609
Mean 0.02589
Sigma 1.228
pullDxy
Std Dev 1.61
Constant 0.06307
Mean −0.0738
Sigma 1.118
pullDxy
Std Dev 1.591
Constant 0.06247
Mean −0.07442
Sigma 1.124
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.178
Constant 0.05355
Mean −0.2281
Sigma 1.233
pullDz
Std Dev 1.808
Constant 0.06243
Mean −0.1328
Sigma 1.085
pullDz
Std Dev 1.787
Constant 0.06361
Mean −0.1154
Sigma 1.077
Ratio