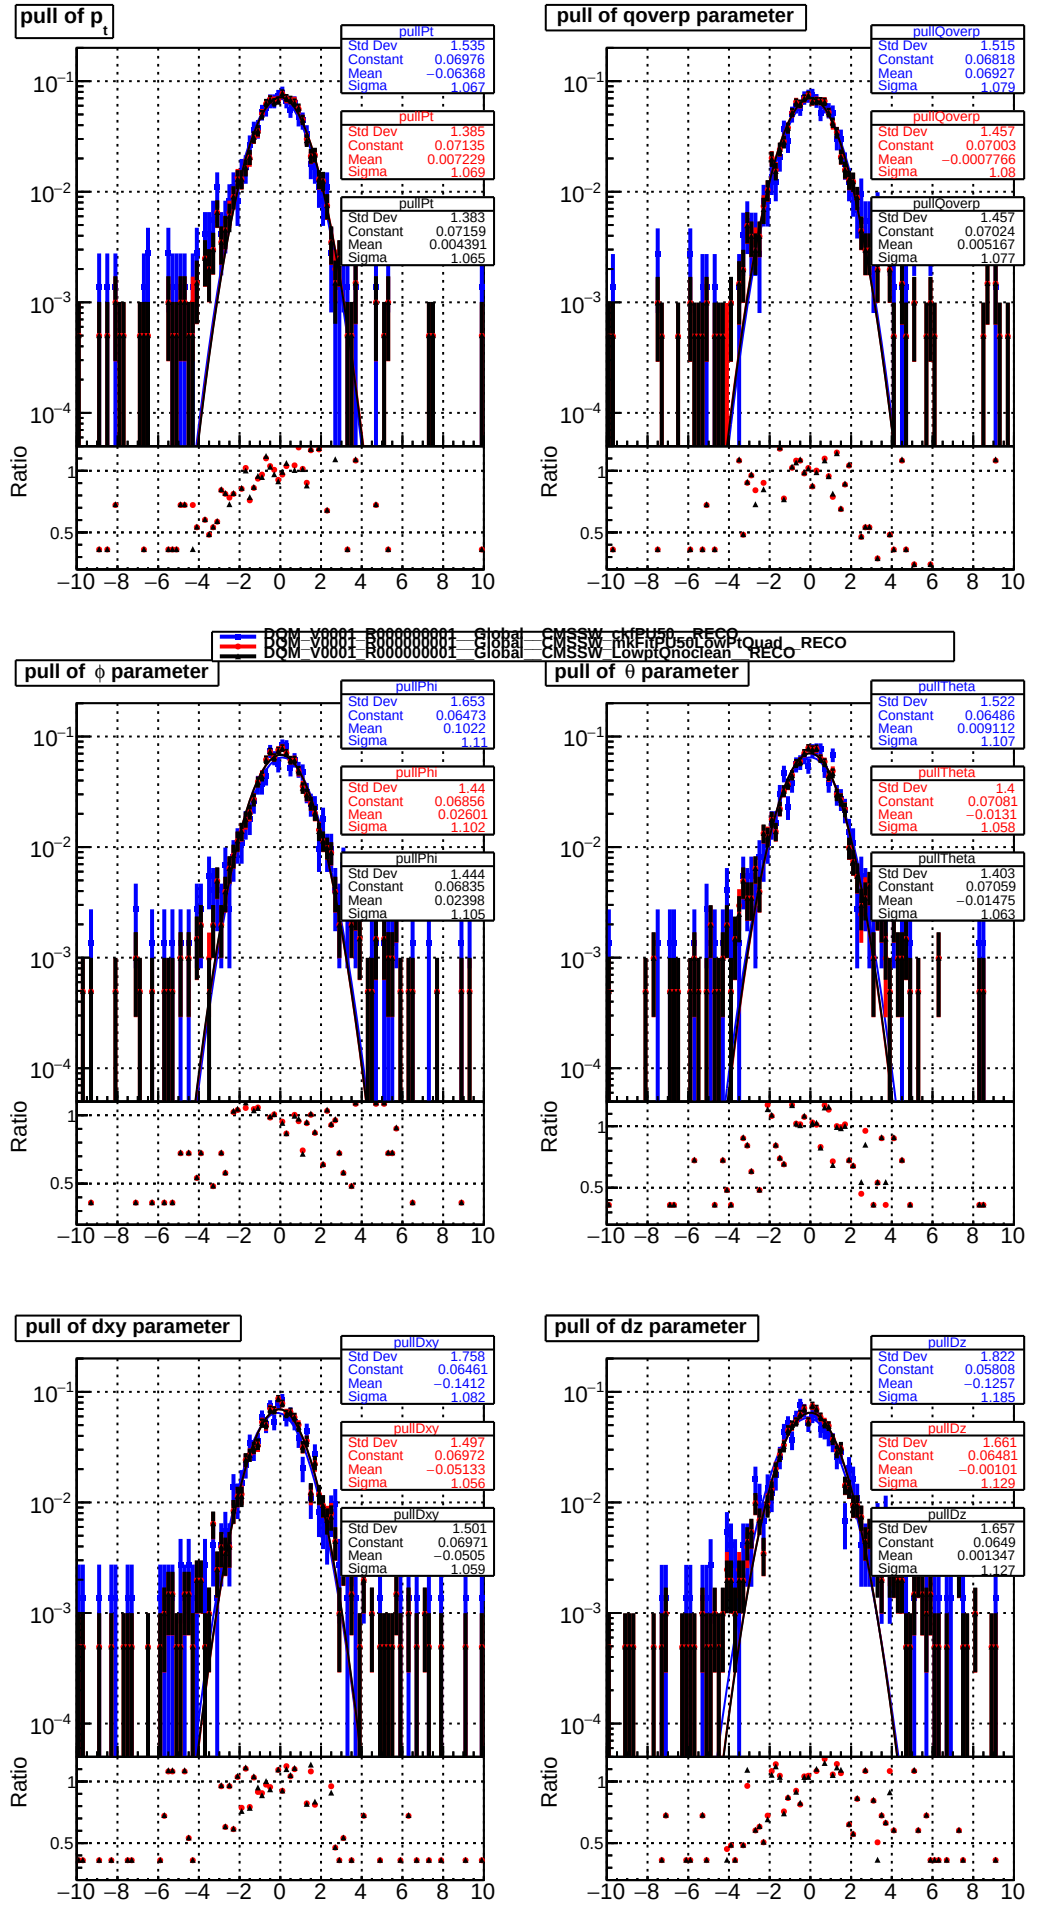
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.535
Constant 0.06976
Mean −0.06368
Sigma 1.067
pullPt
Std Dev 1.385
Constant 0.07135
Mean 0.007229
Sigma 1.069
pullPt
Std Dev 1.383
Constant 0.07159
Mean 0.004391
Sigma 1.065
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.515
Constant 0.06818
Mean 0.06927
Sigma 1.079
pullQoverp
Std Dev 1.457
Constant 0.07003
Mean −0.0007766
Sigma 1.08
pullQoverp
Std Dev 1.457
Constant 0.07024
Mean 0.005167
Sigma 1.077
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.653
Constant 0.06473
Mean 0.1022
Sigma 1.11
pullPhi
Std Dev 1.44
Constant 0.06856
Mean 0.02601
Sigma 1.102
pullPhi
Std Dev 1.444
Constant 0.06835
Mean 0.02398
Sigma 1.105
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.522
Constant 0.06486
Mean 0.009112
Sigma 1.107
pullTheta
Std Dev 1.4
Constant 0.07081
Mean −0.0131
Sigma 1.058
pullTheta
Std Dev 1.403
Constant 0.07059
Mean −0.01475
Sigma 1.063
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.758
Constant 0.06461
Mean −0.1412
Sigma 1.082
pullDxy
Std Dev 1.497
Constant 0.06972
Mean −0.05133
Sigma 1.056
pullDxy
Std Dev 1.501
Constant 0.06971
Mean −0.0505
Sigma 1.059
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.822
Constant 0.05808
Mean −0.1257
Sigma 1.185
pullDz
Std Dev 1.661
Constant 0.06481
Mean −0.00101
Sigma 1.129
pullDz
Std Dev 1.657
Constant 0.0649
Mean 0.001347
Sigma 1.127
Ratio