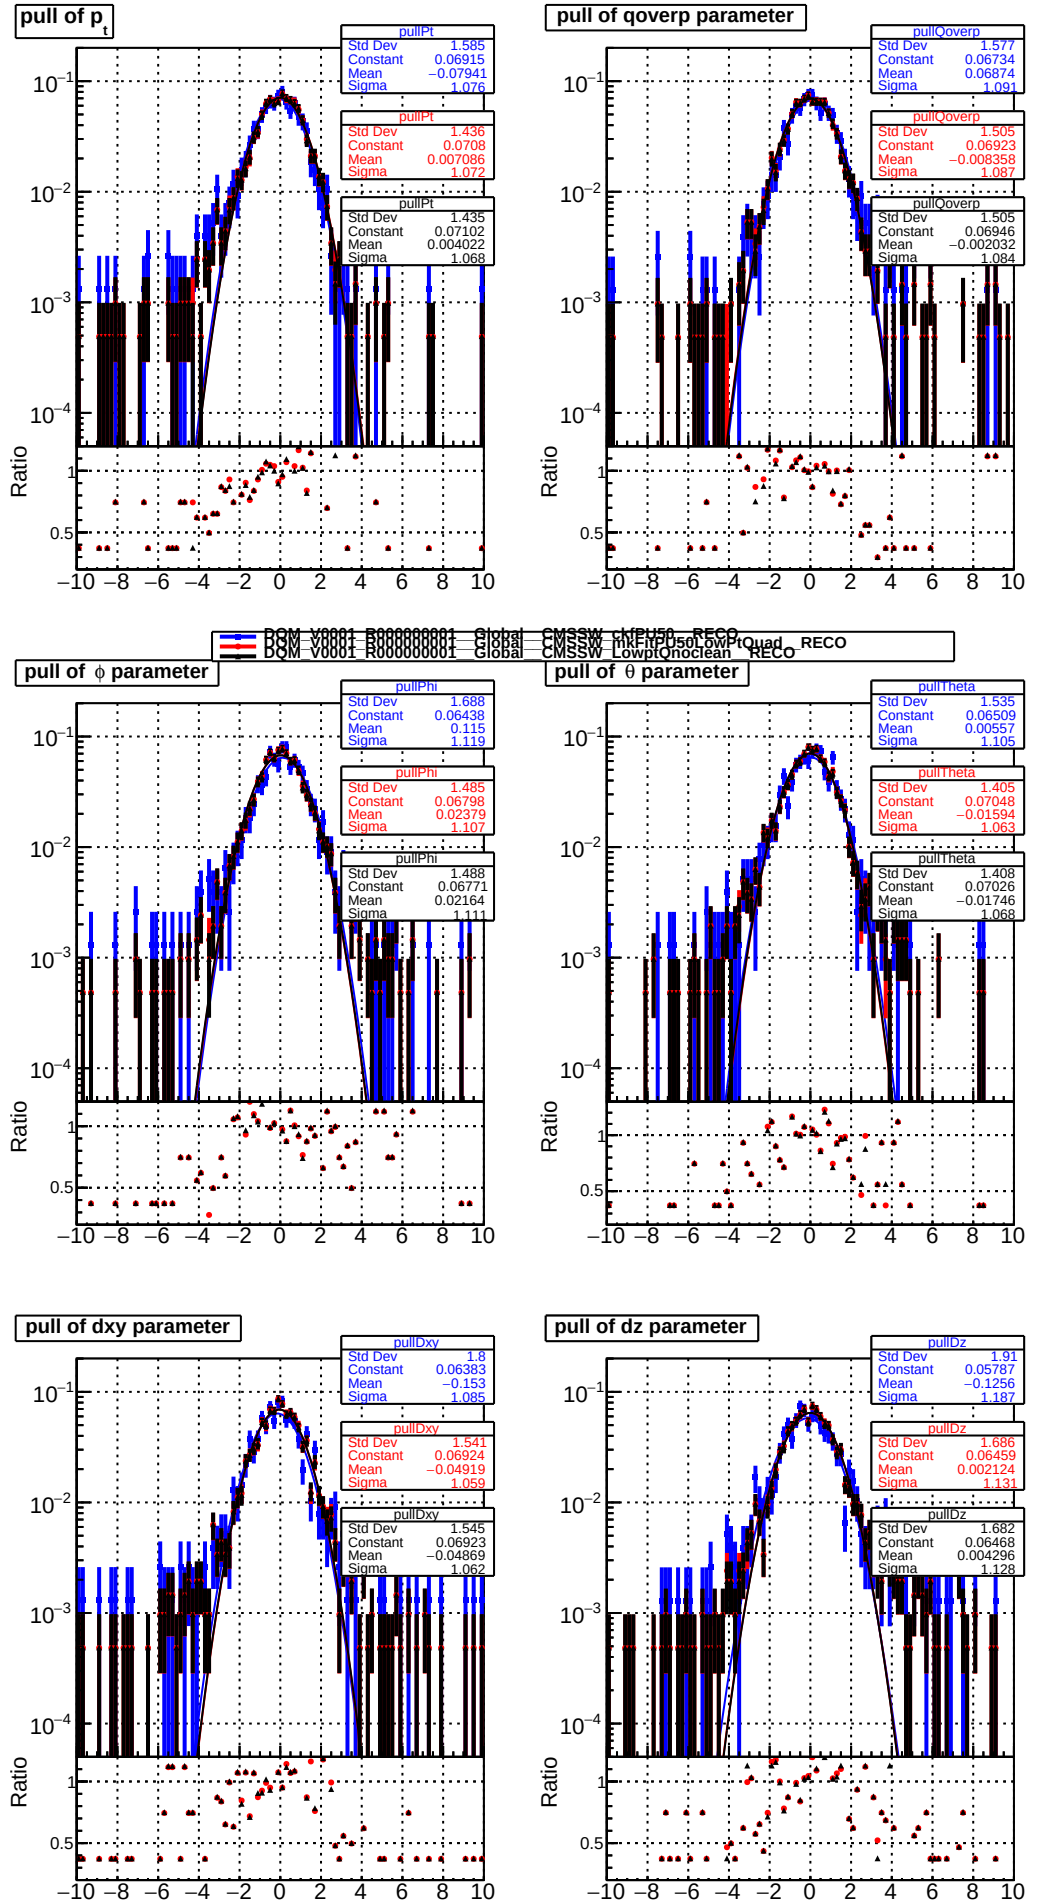
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.585
Constant 0.06915
Mean −0.07941
Sigma 1.076
pullPt
Std Dev 1.436
Constant 0.0708
Mean 0.007086
Sigma 1.072
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.07102
Mean 0.004022
Sigma 1.068
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.577
Constant 0.06734
Mean 0.06874
Sigma 1.091
pullQoverp
Std Dev 1.505
Constant 0.06923
Mean −0.008358
Sigma 1.087
pullQoverp
Std Dev 1.505
Constant 0.06946
Mean −0.002032
Sigma 1.084
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_lnKFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.688
Constant 0.06438
Mean 0.115
Sigma 1.119
pullPhi
Std Dev 1.485
Constant 0.06798
Mean 0.02379
Sigma 1.107
pullPhi
Std Dev 1.488
Constant 0.06771
Mean 0.02164
Sigma 1.111
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.535
Constant 0.06509
Mean 0.00557
Sigma 1.105
pullTheta
Std Dev 1.405
Constant 0.07048
Mean −0.01594
Sigma 1.063
pullTheta
Std Dev 1.408
Constant 0.07026
Mean −0.01746
Sigma 1.068
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.8
Constant 0.06383
Mean −0.153
Sigma 1.085
pullDxy
Std Dev 1.541
Constant 0.06924
Mean −0.04919
Sigma 1.059
pullDxy
Std Dev 1.545
Constant 0.06923
Mean −0.04869
Sigma 1.062
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.91
Constant 0.05787
Mean −0.1256
Sigma 1.187
pullDz
Std Dev 1.686
Constant 0.06459
Mean 0.002124
Sigma 1.131
pullDz
Std Dev 1.682
Constant 0.06468
Mean 0.004296
Sigma 1.128
Ratio