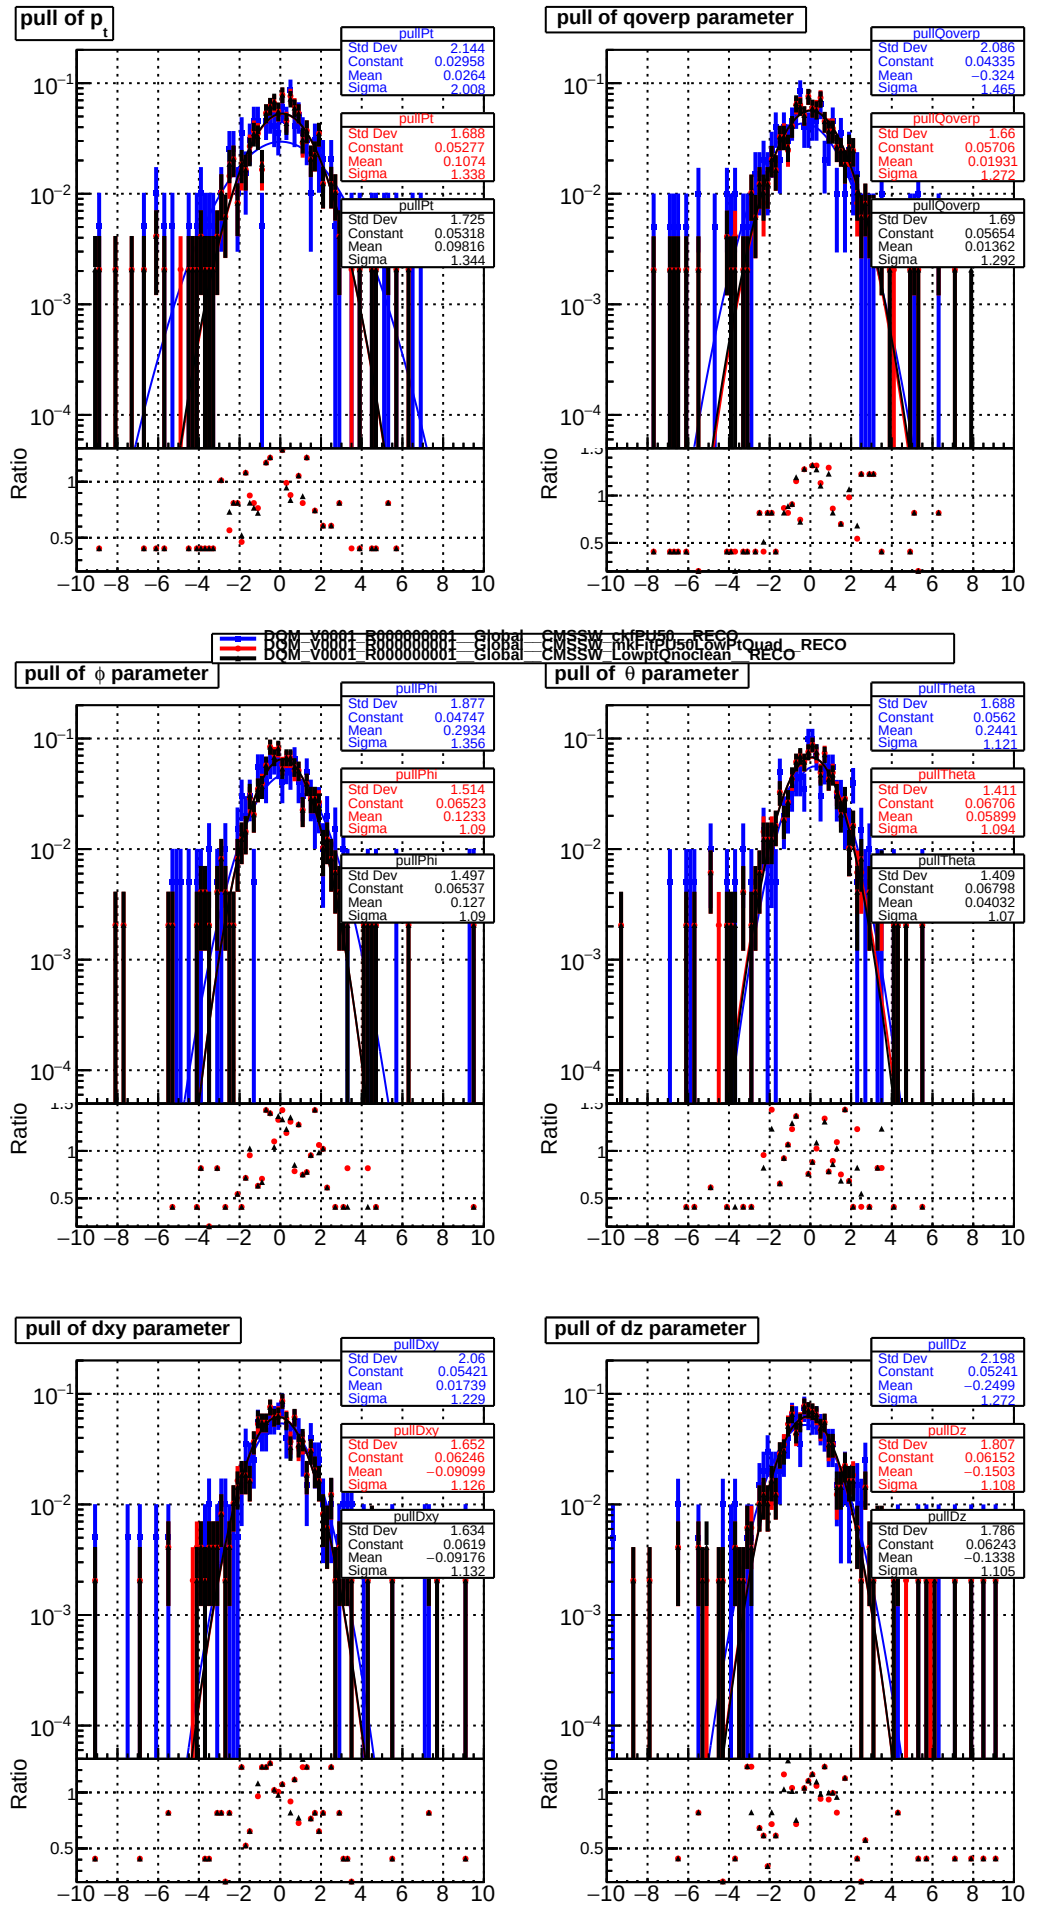
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.144
Constant 0.02958
Mean 0.0264
Sigma 2.008
pullPt
Std Dev 1.688
Constant 0.05277
Mean 0.1074
Sigma 1.338
pullPt
Std Dev 1.725
Constant 0.05318
Mean 0.09816
Sigma 1.344
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.086
Constant 0.04335
Mean −0.324
Sigma 1.465
pullQoverp
Std Dev 1.66
Constant 0.05706
Mean 0.01931
Sigma 1.272
pullQoverp
Std Dev 1.69
Constant 0.05654
Mean 0.01362
Sigma 1.292
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.877
Constant 0.04747
Mean 0.2934
Sigma 1.356
pullPhi
Std Dev 1.514
Constant 0.06523
Mean 0.1233
Sigma 1.09
pullPhi
Std Dev 1.497
Constant 0.06537
Mean 0.127
Sigma 1.09
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.688
Constant 0.0562
Mean 0.2441
Sigma 1.121
pullTheta
Std Dev 1.411
Constant 0.06706
Mean 0.05899
Sigma 1.094
pullTheta
Std Dev 1.409
Constant 0.06798
Mean 0.04032
Sigma 1.07
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.06
Constant 0.05421
Mean 0.01739
Sigma 1.229
pullDxy
Std Dev 1.652
Constant 0.06246
Mean −0.09099
Sigma 1.126
pullDxy
Std Dev 1.634
Constant 0.0619
Mean −0.09176
Sigma 1.132
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 2.198
Constant 0.05241
Mean −0.2499
Sigma 1.272
pullDz
Std Dev 1.807
Constant 0.06152
Mean −0.1503
Sigma 1.108
pullDz
Std Dev 1.786
Constant 0.06243
Mean −0.1338
Sigma 1.105
Ratio