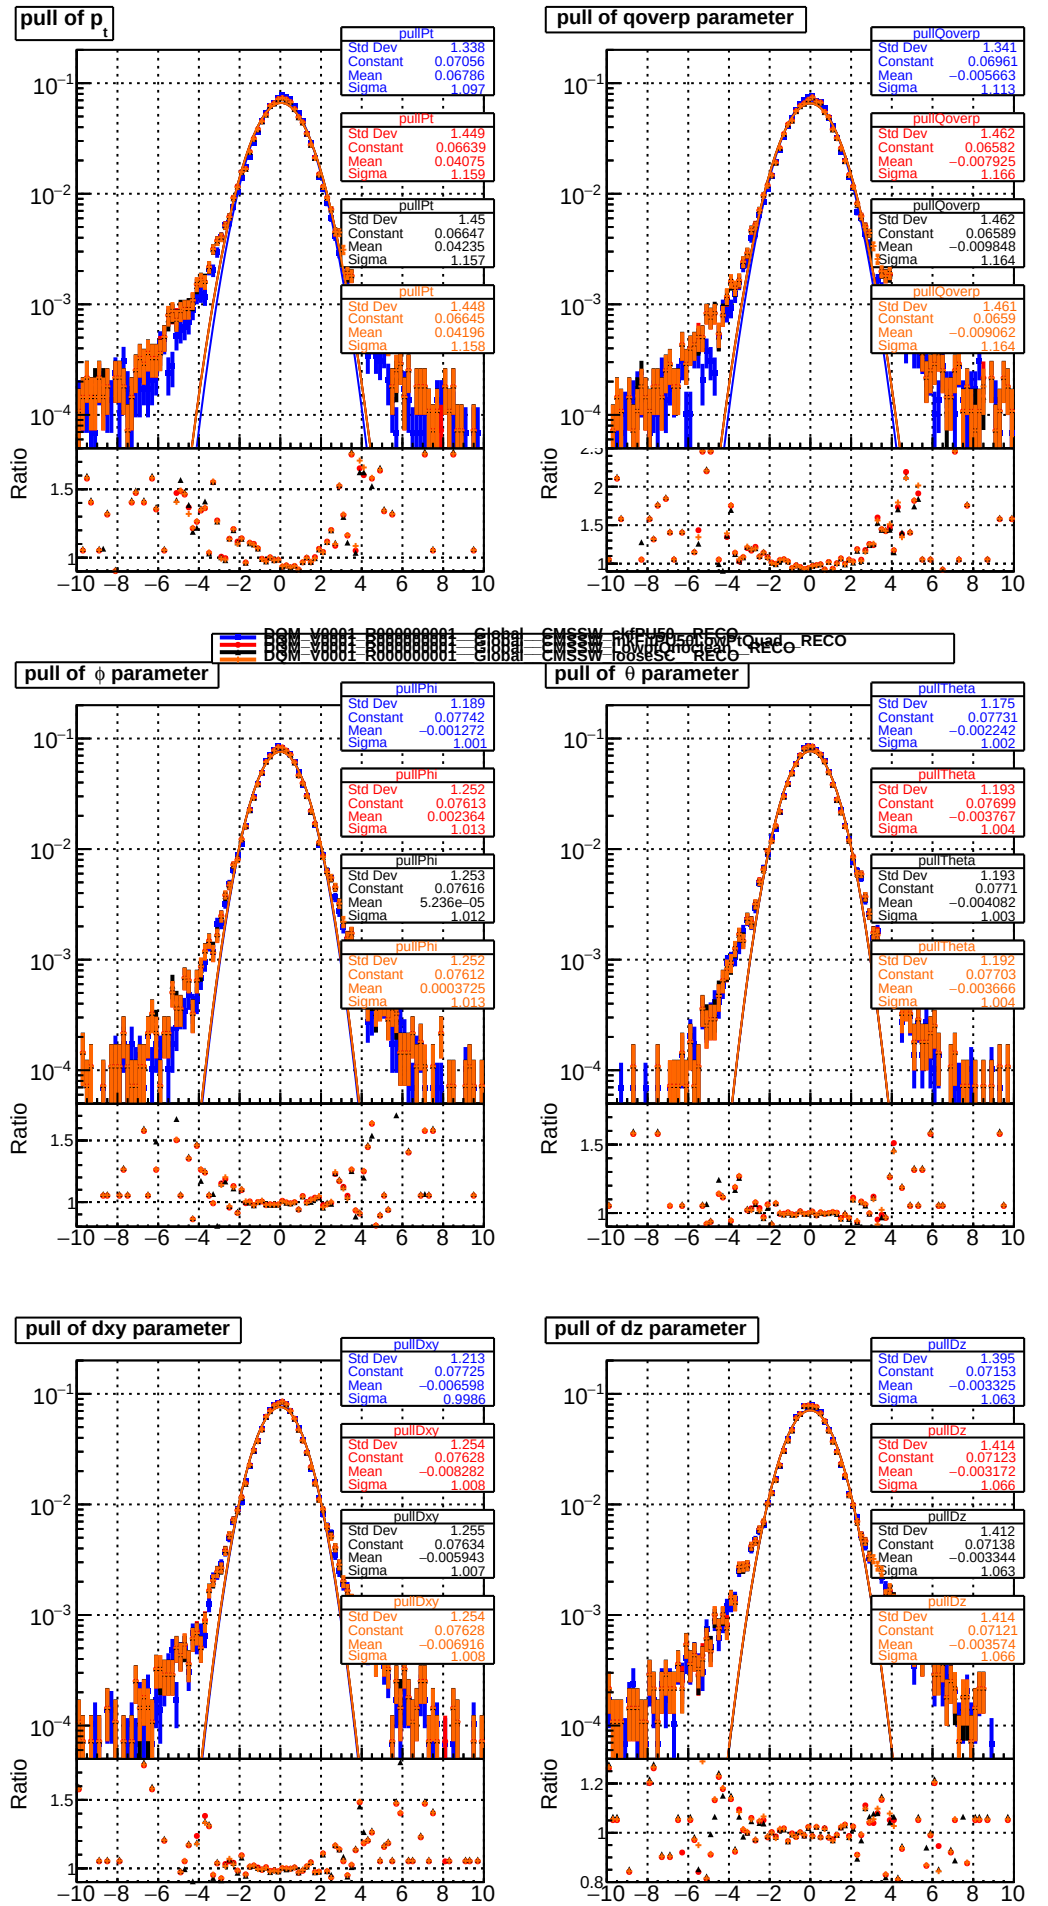
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.338
Constant 0.07056
Mean 0.06786
Sigma 1.097
pullPt
Std Dev 1.449
Constant 0.06639
Mean 0.04075
Sigma 1.159
pullPt
Std Dev 1.45
Constant 0.06647
Mean 0.04235
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.448
Constant 0.06645
Mean 0.04196
Sigma 1.158
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.341
Constant 0.06961
Mean −0.005663
Sigma 1.113
pullQoverp
Std Dev 1.462
Constant 0.06582
Mean −0.007925
Sigma 1.166
pullQoverp
Std Dev 1.462
Constant 0.06589
Mean −0.009848
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.461
Constant 0.0659
Mean −0.009062
Sigma 1.164
Ratio
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.189
Constant 0.07742
Mean −0.001272
Sigma 1.001
pullPhi
Std Dev 1.252
Constant 0.07613
Mean 0.002364
Sigma 1.013
pullPhi
Std Dev 1.253
Constant 0.07616
Mean 5.236e−05
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.252
Constant 0.07612
Mean 0.0003725
Sigma 1.013
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.175
Constant 0.07731
Mean −0.002242
Sigma 1.002
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07699
Mean −0.003767
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.0771
Mean −0.004082
Sigma 1.003
pullTheta
Std Dev 1.192
Constant 0.07703
Mean −0.003666
Sigma 1.004
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.213
Constant 0.07725
Mean −0.006598
Sigma 0.9986
pullDxy
Std Dev 1.254
Constant 0.07628
Mean −0.008282
Sigma 1.008
pullDxy
Std Dev 1.255
Constant 0.07634
Mean −0.005943
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.254
Constant 0.07628
Mean −0.006916
Sigma 1.008
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.395
Constant 0.07153
Mean −0.003325
Sigma 1.063
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07123
Mean −0.003172
Sigma 1.066
pullDz
Std Dev 1.412
Constant 0.07138
Mean −0.003344
Sigma 1.063
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07121
Mean −0.003574
Sigma 1.066
Ratio