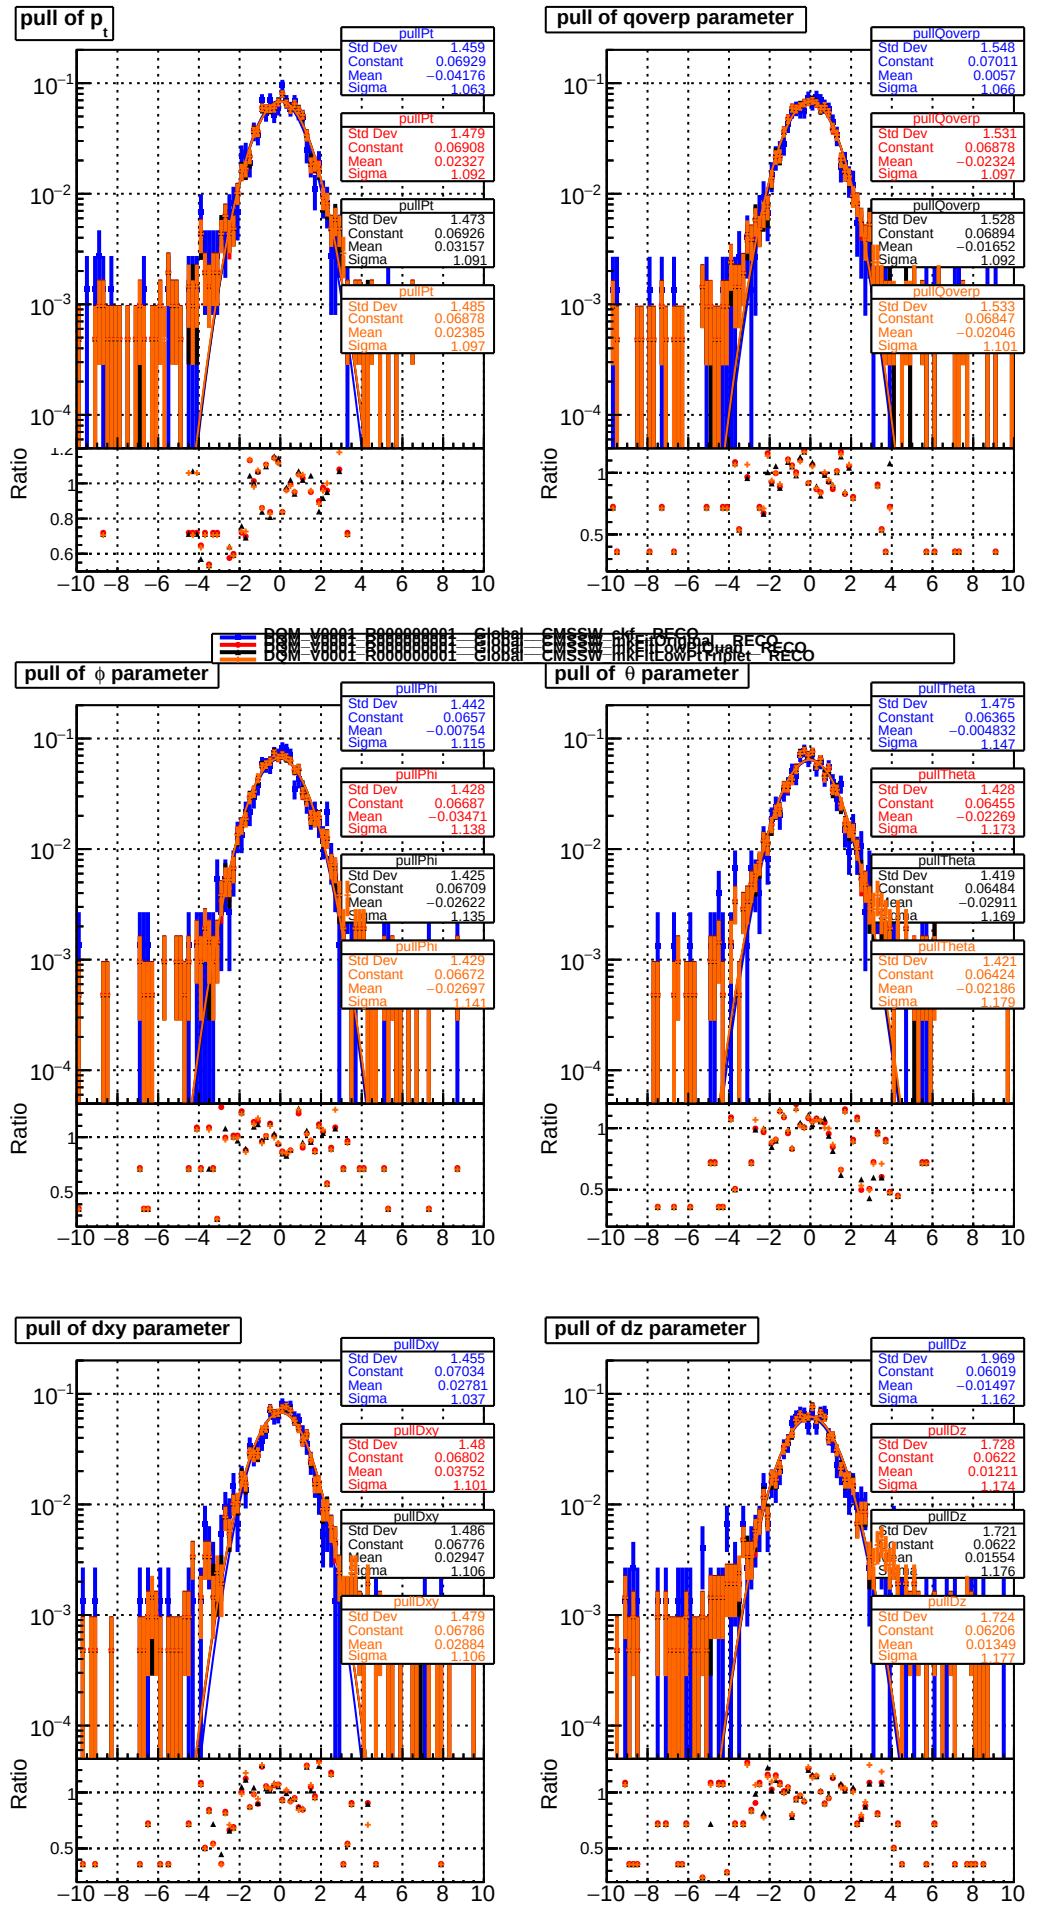
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.459
Constant 0.06929
Mean −0.04176
Sigma 1.063
pullPt
Std Dev 1.479
Constant 0.06908
Mean 0.02327
Sigma 1.092
pullPt
Std Dev 1.473
Constant 0.06926
Mean 0.03157
Sigma 1.091
pullPt
Std Dev 1.485
Constant 0.06878
Mean 0.02385
Sigma 1.097
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.548
Constant 0.07011
Mean 0.0057
Sigma 1.066
pullQoverp
Std Dev 1.531
Constant 0.06878
Mean −0.02324
Sigma 1.097
pullQoverp
Std Dev 1.528
Constant 0.06894
Mean −0.01652
Sigma 1.092
pullQoverp
Std Dev 1.533
Constant 0.06847
Mean −0.02046
Sigma 1.101
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_clf_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_hlkFlt_lowPtQuad_RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_hlkFlt_lowPtTriplet_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.442
Constant 0.0657
Mean −0.00754
Sigma 1.115
pullPhi
Std Dev 1.428
Constant 0.06687
Mean −0.03471
Sigma 1.138
pullPhi
Std Dev 1.425
Constant 0.06709
Mean −0.02622
Sigma 1.135
pullPhi
Std Dev 1.429
Constant 0.06672
Mean −0.02697
Sigma 1.141
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.475
Constant 0.06365
Mean −0.004832
Sigma 1.147
pullTheta
Std Dev 1.428
Constant 0.06455
Mean −0.02269
Sigma 1.173
pullTheta
Std Dev 1.419
Constant 0.06484
Mean −0.02911
Sigma 1.169
pullTheta
Std Dev 1.421
Constant 0.06424
Mean −0.02186
Sigma 1.179
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.455
Constant 0.07034
Mean 0.02781
Sigma 1.037
pullDxy
Std Dev 1.48
Constant 0.06802
Mean 0.03752
Sigma 1.101
pullDxy
Std Dev 1.486
Constant 0.06776
Mean 0.02947
Sigma 1.106
pullDxy
Std Dev 1.479
Constant 0.06786
Mean 0.02884
Sigma 1.106
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.969
Constant 0.06019
Mean −0.01497
Sigma 1.162
pullDz
Std Dev 1.728
Constant 0.0622
Mean 0.01211
Sigma 1.174
pullDz
Std Dev 1.721
Constant 0.0622
Mean 0.01554
Sigma 1.176
pullDz
Std Dev 1.724
Constant 0.06206
Mean 0.01349
Sigma 1.177
Ratio