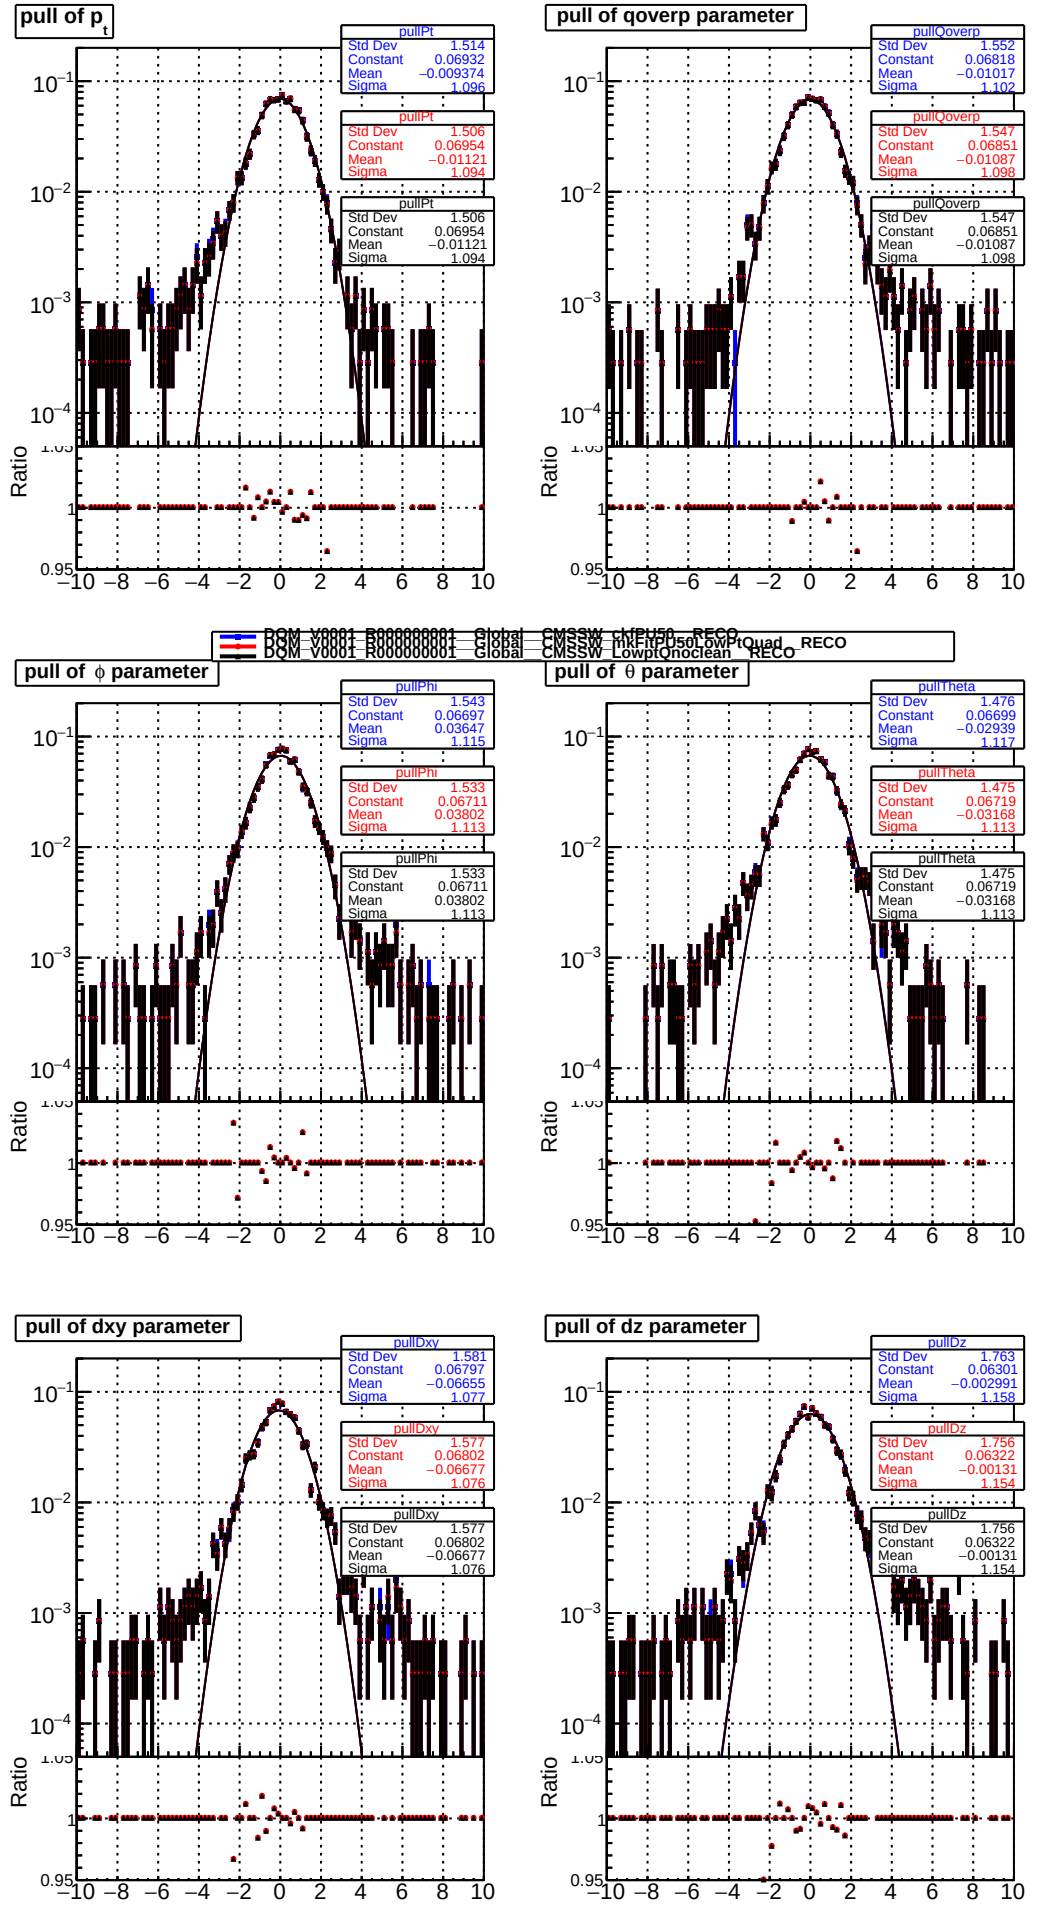
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.514
Constant 0.06932
Mean −0.009374
Sigma 1.096
pullPt
Std Dev 1.506
Constant 0.06954
Mean −0.01121
Sigma 1.094
pullPt
Std Dev 1.506
Constant 0.06954
Mean −0.01121
Sigma 1.094
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.552
Constant 0.06818
Mean −0.01017
Sigma 1.102
pullQoverp
Std Dev 1.547
Constant 0.06851
Mean −0.01087
Sigma 1.098
pullQoverp
Std Dev 1.547
Constant 0.06851
Mean −0.01087
Sigma 1.098
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_lmKFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.543
Constant 0.06697
Mean 0.03647
Sigma 1.115
pullPhi
Std Dev 1.533
Constant 0.06711
Mean 0.03802
Sigma 1.113
pullPhi
Std Dev 1.533
Constant 0.06711
Mean 0.03802
Sigma 1.113
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.476
Constant 0.06699
Mean −0.02939
Sigma 1.117
pullTheta
Std Dev 1.475
Constant 0.06719
Mean −0.03168
Sigma 1.113
pullTheta
Std Dev 1.475
Constant 0.06719
Mean −0.03168
Sigma 1.113
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.581
Constant 0.06797
Mean −0.06655
Sigma 1.077
pullDxy
Std Dev 1.577
Constant 0.06802
Mean −0.06677
Sigma 1.076
pullDxy
Std Dev 1.577
Constant 0.06802
Mean −0.06677
Sigma 1.076
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.763
Constant 0.06301
Mean −0.002991
Sigma 1.158
pullDz
Std Dev 1.756
Constant 0.06322
Mean −0.00131
Sigma 1.154
pullDz
Std Dev 1.756
Constant 0.06322
Mean −0.00131
Sigma 1.154
Ratio