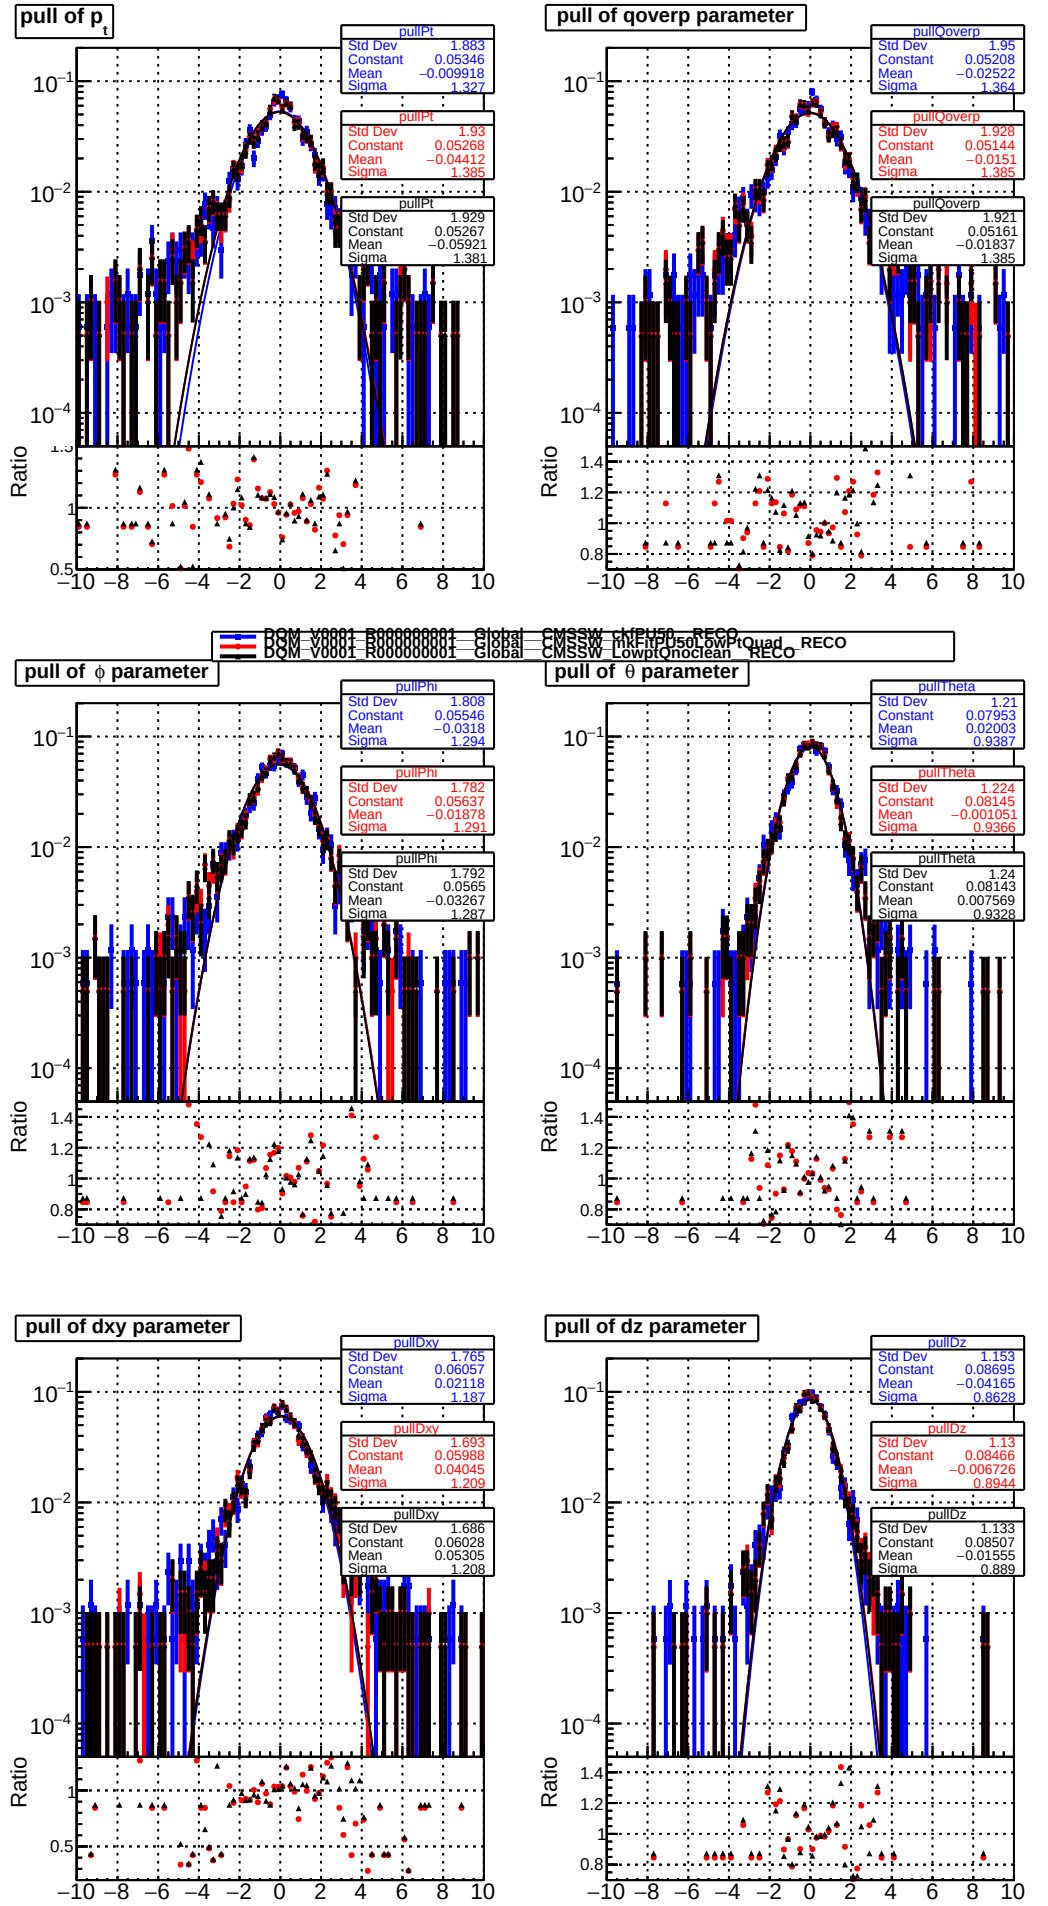
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.883
Constant 0.05346
Mean −0.009918
Sigma 1.327
pullPt
Std Dev 1.93
Constant 0.05268
Mean −0.04412
Sigma 1.385
pullPt
Std Dev 1.929
Constant 0.05267
Mean −0.05921
Sigma 1.381
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.95
Constant 0.05208
Mean −0.02522
Sigma 1.364
pullQoverp
Std Dev 1.928
Constant 0.05144
Mean −0.0151
Sigma 1.385
pullQoverp
Std Dev 1.921
Constant 0.05161
Mean −0.01837
Sigma 1.385
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.808
Constant 0.05546
Mean −0.0318
Sigma 1.294
pullPhi
Std Dev 1.782
Constant 0.05637
Mean −0.01878
Sigma 1.291
pullPhi
Std Dev 1.792
Constant 0.0565
Mean −0.03267
Sigma 1.287
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.21
Constant 0.07953
Mean 0.02003
Sigma 0.9387
pullTheta
Std Dev 1.224
Constant 0.08145
Mean −0.001051
Sigma 0.9366
pullTheta
Std Dev 1.24
Constant 0.08143
Mean 0.007569
Sigma 0.9328
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.765
Constant 0.06057
Mean 0.02118
Sigma 1.187
pullDxy
Std Dev 1.693
Constant 0.05988
Mean 0.04045
Sigma 1.209
pullDxy
Std Dev 1.686
Constant 0.06028
Mean 0.05305
Sigma 1.208
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.153
Constant 0.08695
Mean −0.04165
Sigma 0.8628
pullDz
Std Dev 1.13
Constant 0.08466
Mean −0.006726
Sigma 0.8944
pullDz
Std Dev 1.133
Constant 0.08507
Mean −0.01555
Sigma 0.889
Ratio