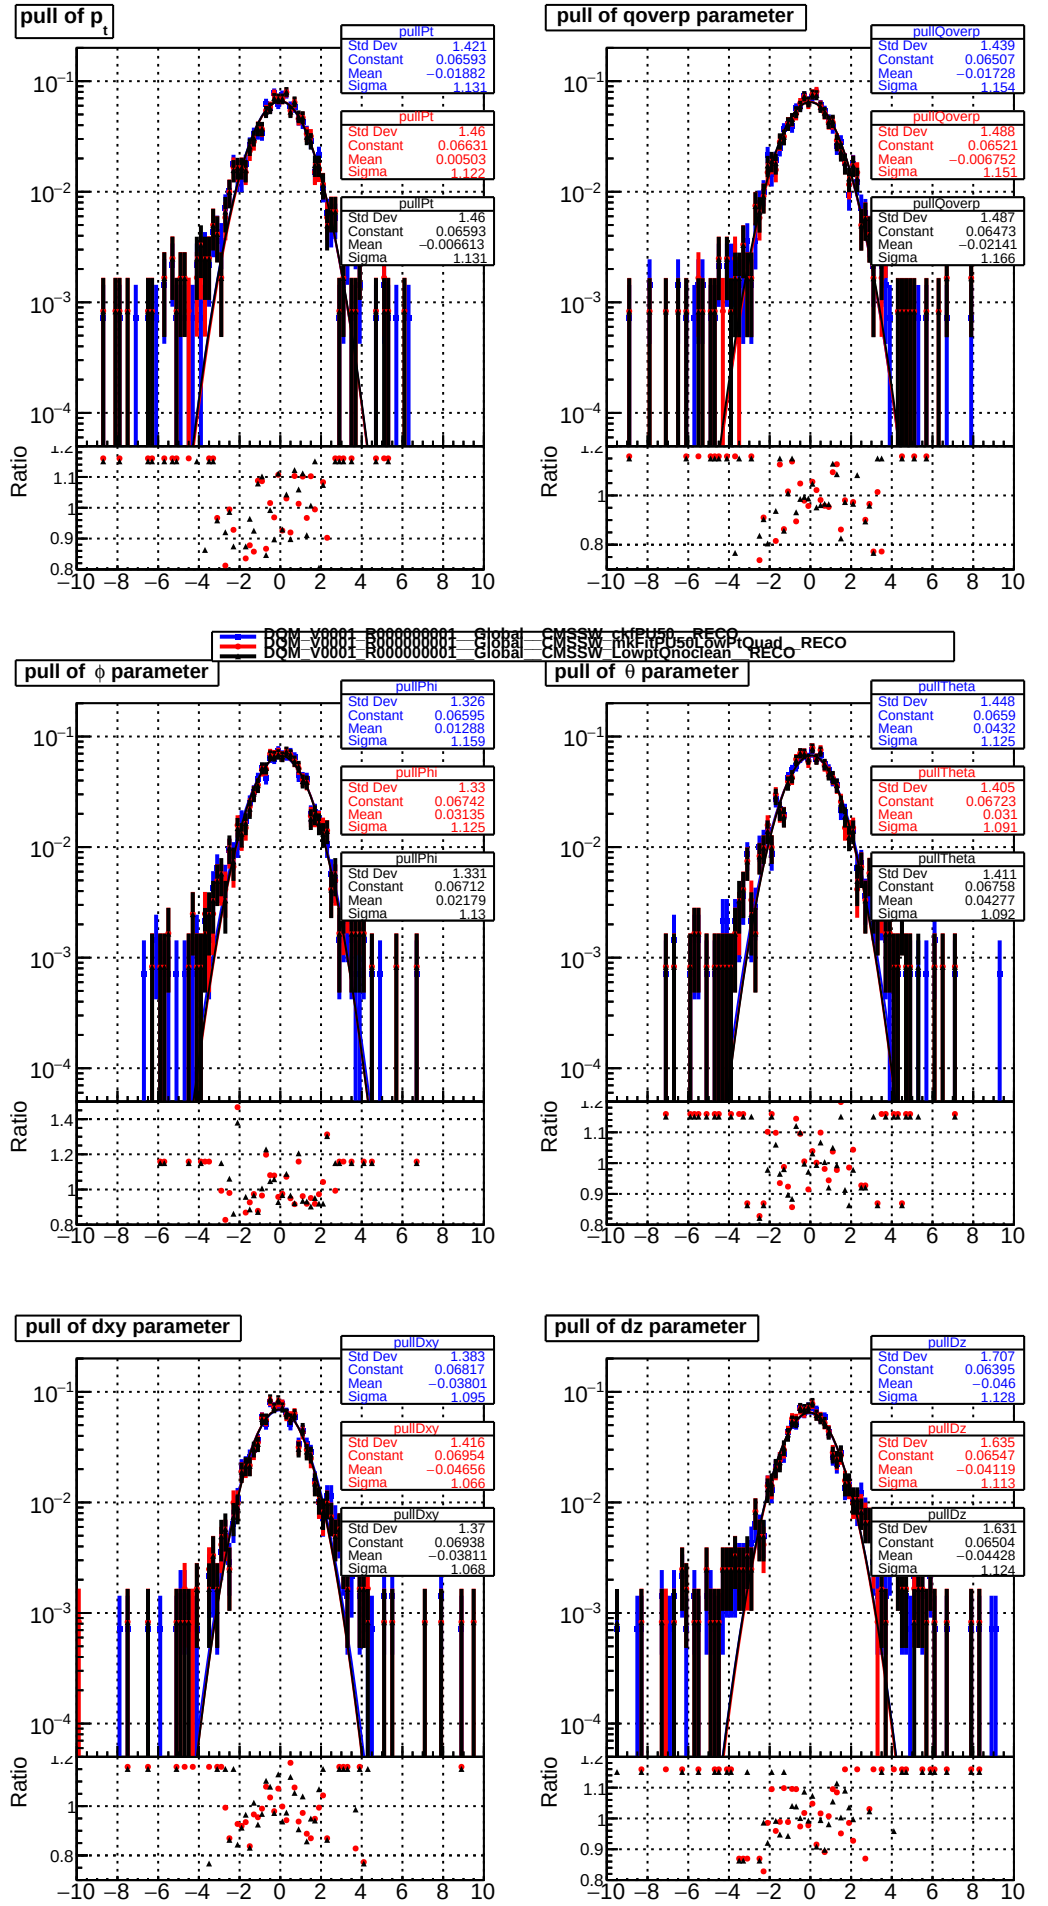
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.421
Constant 0.06593
Mean −0.01882
Sigma 1.131
pullPt
Std Dev 1.46
Constant 0.06631
Mean 0.00503
Sigma 1.122
pullPt
Std Dev 1.46
Constant 0.06593
Mean −0.006613
Sigma 1.131
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.439
Constant 0.06507
Mean −0.01728
Sigma 1.154
pullQoverp
Std Dev 1.488
Constant 0.06521
Mean −0.006752
Sigma 1.151
pullQoverp
Std Dev 1.487
Constant 0.06473
Mean −0.02141
Sigma 1.166
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.326
Constant 0.06595
Mean 0.01288
Sigma 1.159
pullPhi
Std Dev 1.33
Constant 0.06742
Mean 0.03135
Sigma 1.125
pullPhi
Std Dev 1.331
Constant 0.06712
Mean 0.02179
Sigma 1.13
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.448
Constant 0.0659
Mean 0.0432
Sigma 1.125
pullTheta
Std Dev 1.405
Constant 0.06723
Mean 0.031
Sigma 1.091
pullTheta
Std Dev 1.411
Constant 0.06758
Mean 0.04277
Sigma 1.092
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.383
Constant 0.06817
Mean −0.03801
Sigma 1.095
pullDxy
Std Dev 1.416
Constant 0.06954
Mean −0.04656
Sigma 1.066
pullDxy
Std Dev 1.37
Constant 0.06938
Mean −0.03811
Sigma 1.068
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.707
Constant 0.06395
Mean −0.046
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.635
Constant 0.06547
Mean −0.04119
Sigma 1.113
pullDz
Std Dev 1.631
Constant 0.06504
Mean −0.04428
Sigma 1.124
Ratio