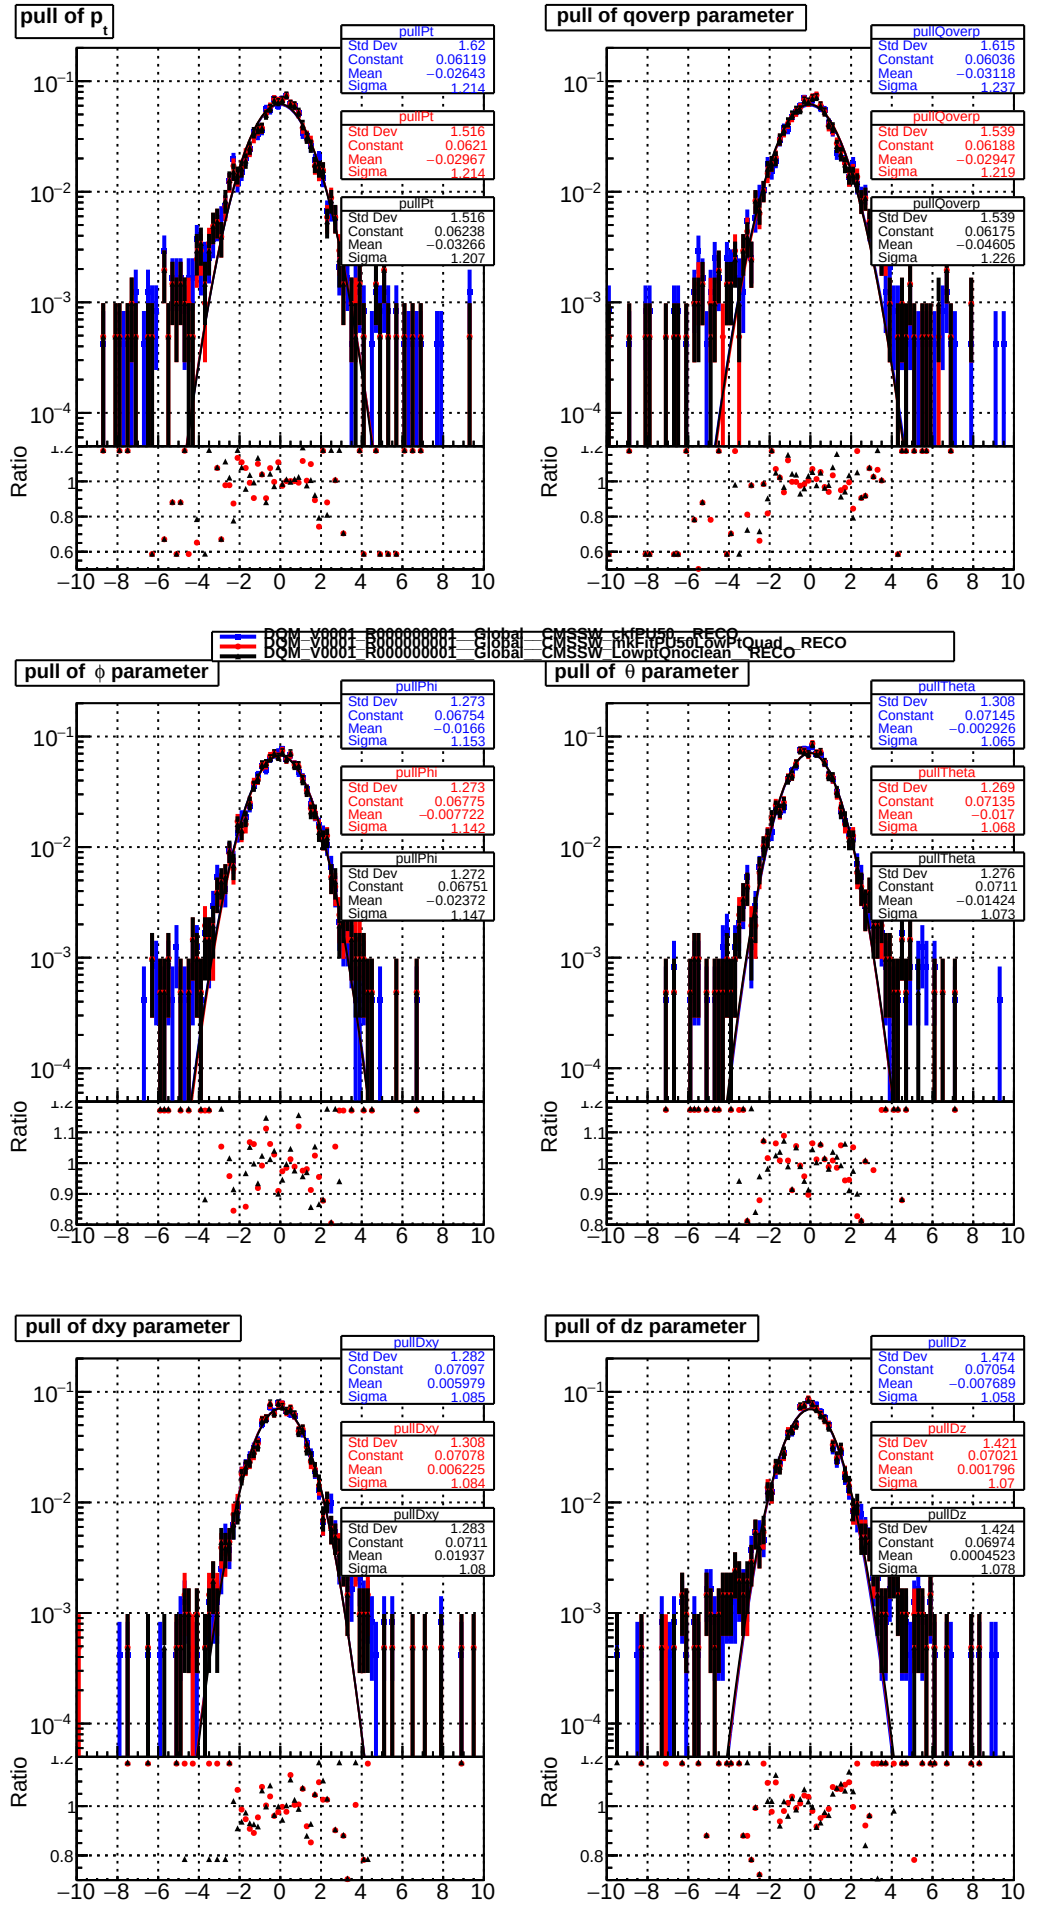
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.62
Constant 0.06119
Mean −0.02643
Sigma 1.214
pullPt
Std Dev 1.516
Constant 0.0621
Mean −0.02967
Sigma 1.214
pullPt
Std Dev 1.516
Constant 0.06238
Mean −0.03266
Sigma 1.207
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.615
Constant 0.06036
Mean −0.03118
Sigma 1.237
pullQoverp
Std Dev 1.539
Constant 0.06188
Mean −0.02947
Sigma 1.219
pullQoverp
Std Dev 1.539
Constant 0.06175
Mean −0.04605
Sigma 1.226
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfPU50__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkFitPU50LowPtQuad__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_LowptQnoclean__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.273
Constant 0.06754
Mean −0.0166
Sigma 1.153
pullPhi
Std Dev 1.273
Constant 0.06775
Mean −0.007722
Sigma 1.142
pullPhi
Std Dev 1.272
Constant 0.06751
Mean −0.02372
Sigma 1.147
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.308
Constant 0.07145
Mean −0.002926
Sigma 1.065
pullTheta
Std Dev 1.269
Constant 0.07135
Mean −0.017
Sigma 1.068
pullTheta
Std Dev 1.276
Constant 0.0711
Mean −0.01424
Sigma 1.073
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.282
Constant 0.07097
Mean 0.005979
Sigma 1.085
pullDxy
Std Dev 1.308
Constant 0.07078
Mean 0.006225
Sigma 1.084
pullDxy
Std Dev 1.283
Constant 0.0711
Mean 0.01937
Sigma 1.08
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.474
Constant 0.07054
Mean −0.007689
Sigma 1.058
pullDz
Std Dev 1.421
Constant 0.07021
Mean 0.001796
Sigma 1.07
pullDz
Std Dev 1.424
Constant 0.06974
Mean 0.0004523
Sigma 1.078
Ratio