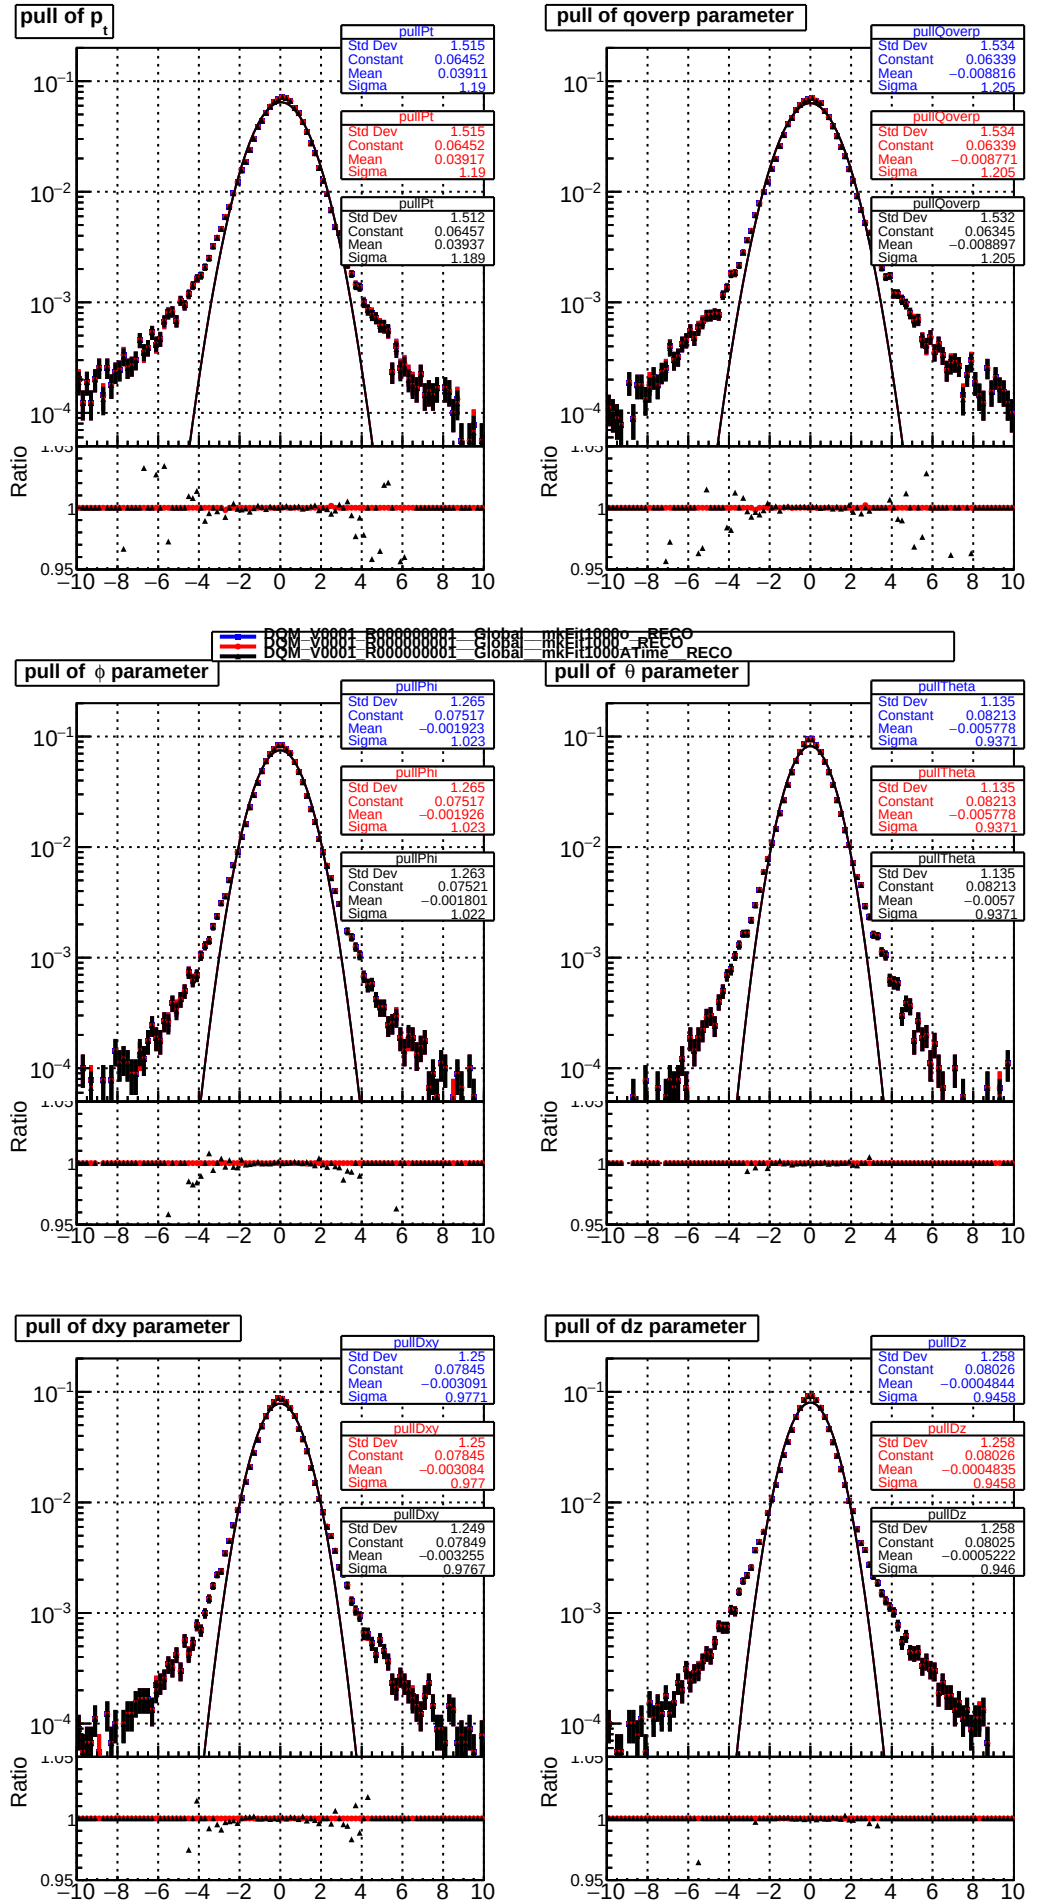
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.515
Constant 0.06452
Mean 0.03911
Sigma 1.19
pullPt
Std Dev 1.515
Constant 0.06452
Mean 0.03917
Sigma 1.19
pullPt
Std Dev 1.512
Constant 0.06457
Mean 0.03937
Sigma 1.189
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.534
Constant 0.06339
Mean −0.008816
Sigma 1.205
pullQoverp
Std Dev 1.534
Constant 0.06339
Mean −0.008771
Sigma 1.205
pullQoverp
Std Dev 1.532
Constant 0.06345
Mean −0.008897
Sigma 1.205
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000ATime__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.07517
Mean −0.001923
Sigma 1.023
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.07517
Mean −0.001926
Sigma 1.023
pullPhi
Std Dev 1.263
Constant 0.07521
Mean −0.001801
Sigma 1.022
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.135
Constant 0.08213
Mean −0.005778
Sigma 0.9371
pullTheta
Std Dev 1.135
Constant 0.08213
Mean −0.005778
Sigma 0.9371
pullTheta
Std Dev 1.135
Constant 0.08213
Mean −0.0057
Sigma 0.9371
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.25
Constant 0.07845
Mean −0.003091
Sigma 0.9771
pullDxy
Std Dev 1.25
Constant 0.07845
Mean −0.003084
Sigma 0.977
pullDxy
Std Dev 1.249
Constant 0.07849
Mean −0.003255
Sigma 0.9767
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08026
Mean −0.0004844
Sigma 0.9458
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08026
Mean −0.0004835
Sigma 0.9458
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08025
Mean −0.0005222
Sigma 0.946
Ratio