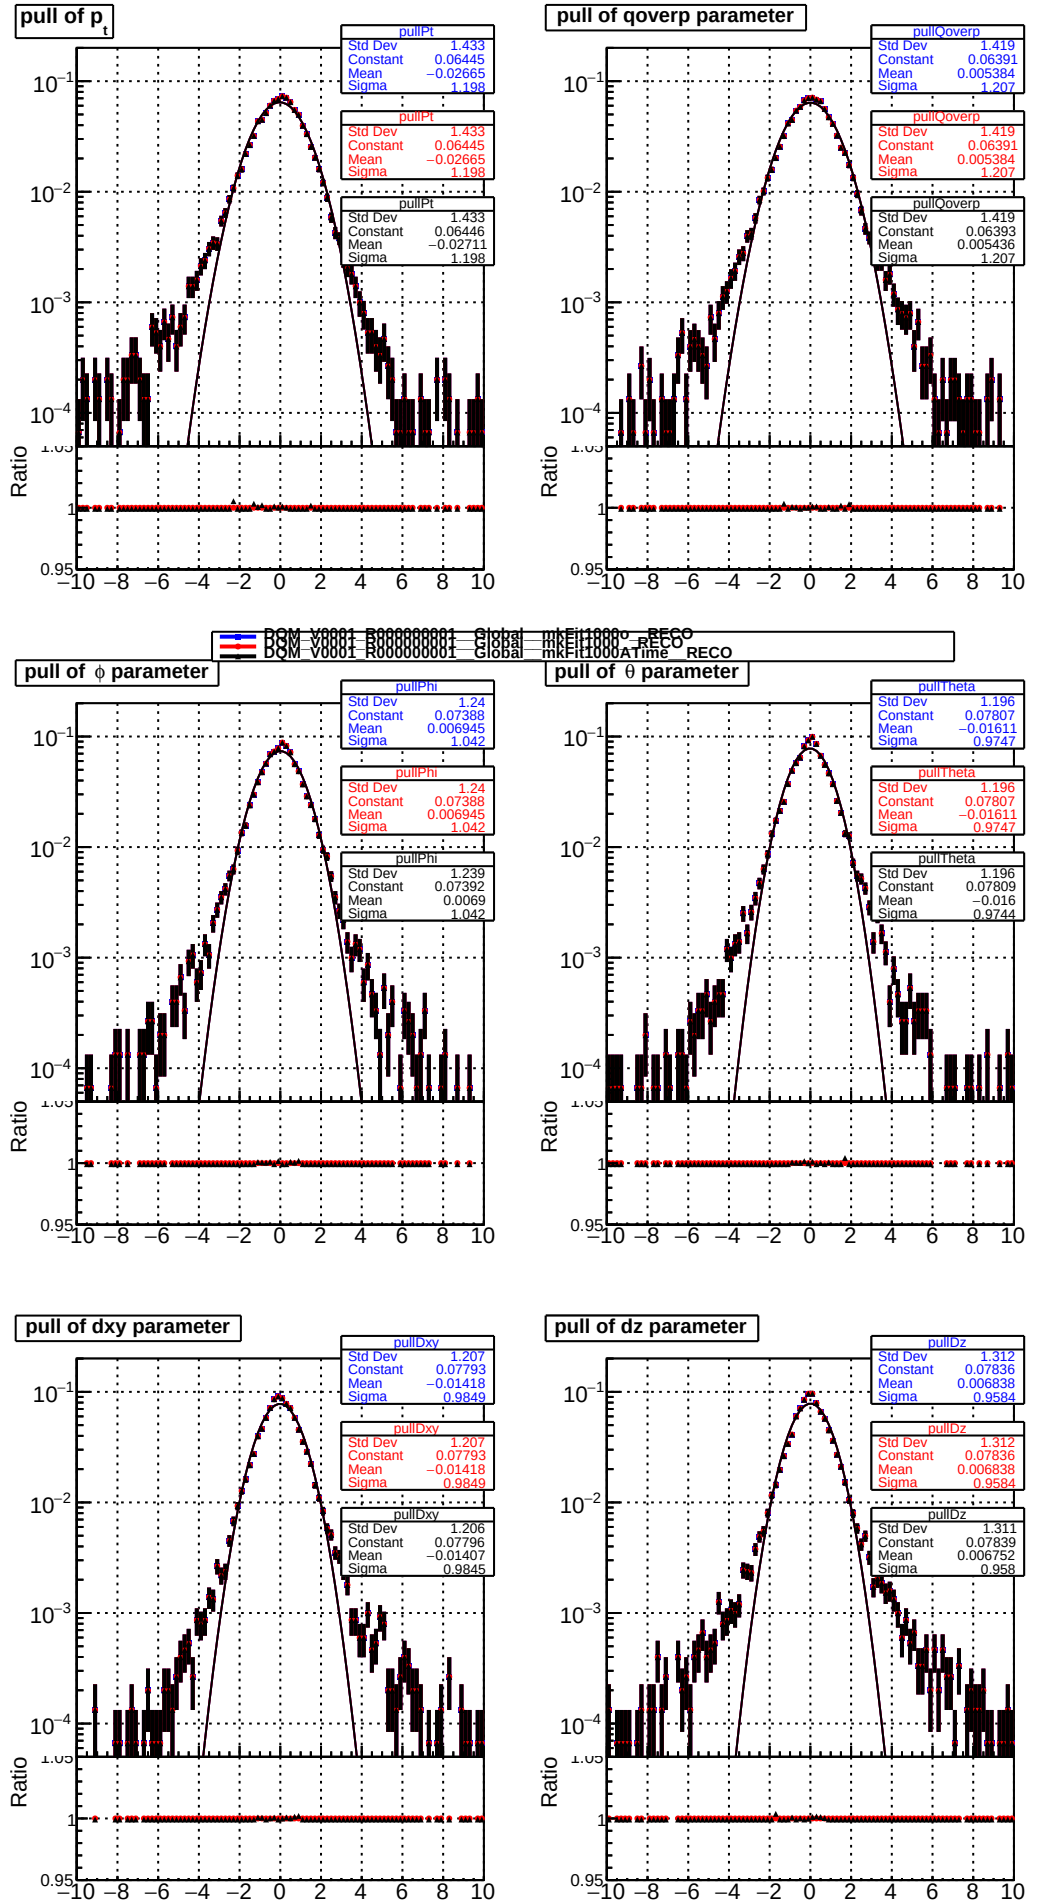
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.433
Constant 0.06445
Mean −0.02665
Sigma 1.198
pullPt
Std Dev 1.433
Constant 0.06445
Mean −0.02665
Sigma 1.198
pullPt
Std Dev 1.433
Constant 0.06446
Mean −0.02711
Sigma 1.198
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.419
Constant 0.06391
Mean 0.005384
Sigma 1.207
pullQoverp
Std Dev 1.419
Constant 0.06391
Mean 0.005384
Sigma 1.207
pullQoverp
Std Dev 1.419
Constant 0.06393
Mean 0.005436
Sigma 1.207
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000ATime__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.24
Constant 0.07388
Mean 0.006945
Sigma 1.042
pullPhi
Std Dev 1.24
Constant 0.07388
Mean 0.006945
Sigma 1.042
pullPhi
Std Dev 1.239
Constant 0.07392
Mean 0.0069
Sigma 1.042
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.196
Constant 0.07807
Mean −0.01611
Sigma 0.9747
pullTheta
Std Dev 1.196
Constant 0.07807
Mean −0.01611
Sigma 0.9747
pullTheta
Std Dev 1.196
Constant 0.07809
Mean −0.016
Sigma 0.9744
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.207
Constant 0.07793
Mean −0.01418
Sigma 0.9849
pullDxy
Std Dev 1.207
Constant 0.07793
Mean −0.01418
Sigma 0.9849
pullDxy
Std Dev 1.206
Constant 0.07796
Mean −0.01407
Sigma 0.9845
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07836
Mean 0.006838
Sigma 0.9584
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07836
Mean 0.006838
Sigma 0.9584
pullDz
Std Dev 1.311
Constant 0.07839
Mean 0.006752
Sigma 0.958
Ratio