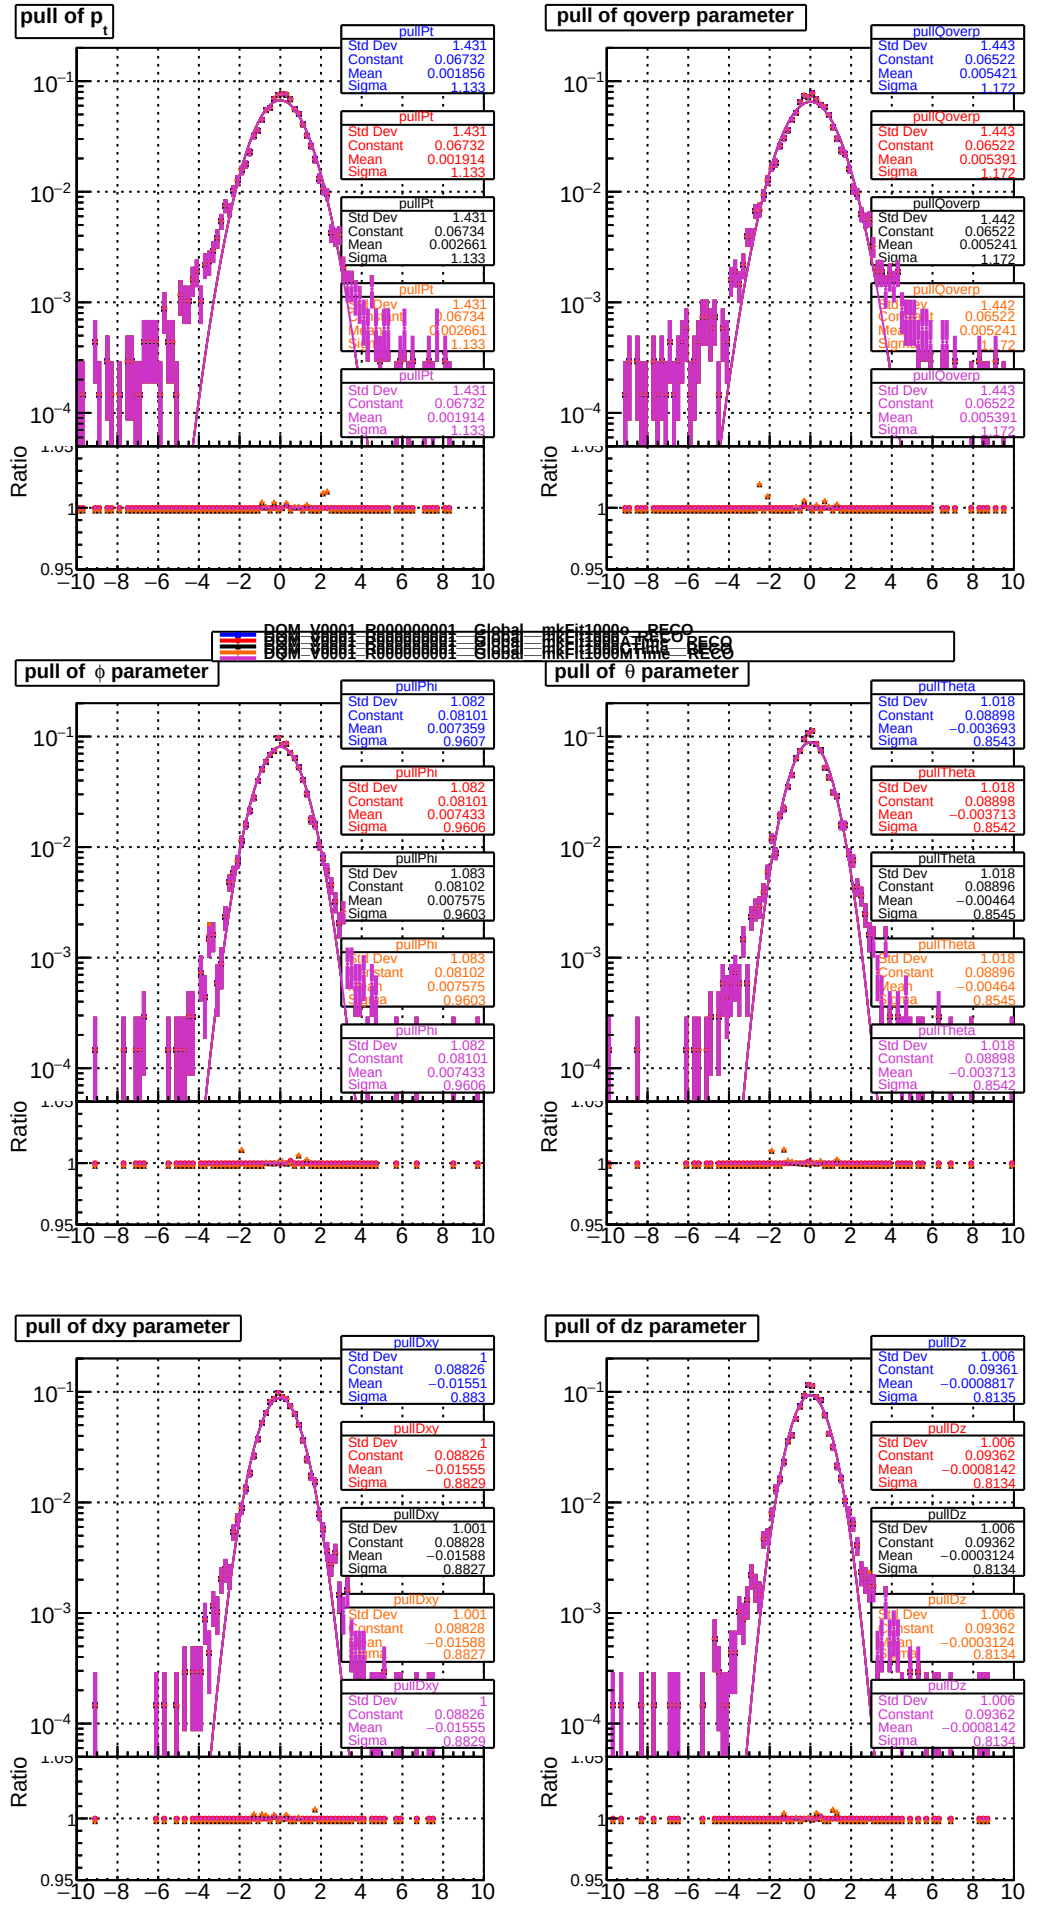
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06732
Mean 0.001856
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06732
Mean 0.001914
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06734
Mean 0.002661
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06734
Mean 0.002661
Sigma 1.133
pullPt
Std Dev 1.431
Constant 0.06732
Mean 0.001914
Sigma 1.133
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06522
Mean 0.005421
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06522
Mean 0.005391
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.442
Constant 0.06522
Mean 0.005241
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.442
Constant 0.06522
Mean 0.005241
Sigma 1.172
pullQoverp
Std Dev 1.443
Constant 0.06522
Mean 0.005391
Sigma 1.172
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit1000__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.082
Constant 0.08101
Mean 0.007359
Sigma 0.9607
pullPhi
Std Dev 1.082
Constant 0.08101
Mean 0.007433
Sigma 0.9606
pullPhi
Std Dev 1.083
Constant 0.08102
Mean 0.007575
Sigma 0.9603
pullPhi
Std Dev 1.083
Constant 0.08102
Mean 0.007575
Sigma 0.9603
pullPhi
Std Dev 1.082
Constant 0.08101
Mean 0.007433
Sigma 0.9606
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08898
Mean −0.003693
Sigma 0.8543
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08898
Mean −0.003713
Sigma 0.8542
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08896
Mean −0.00464
Sigma 0.8545
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08896
Mean −0.00464
Sigma 0.8545
pullTheta
Std Dev 1.018
Constant 0.08898
Mean −0.003713
Sigma 0.8542
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1
Constant 0.08826
Mean −0.01551
Sigma 0.883
pullDxy
Std Dev 1
Constant 0.08826
Mean −0.01555
Sigma 0.8829
pullDxy
Std Dev 1.001
Constant 0.08828
Mean −0.01588
Sigma 0.8827
pullDxy
Std Dev 1.001
Constant 0.08828
Mean −0.01588
Sigma 0.8827
pullDxy
Std Dev 1
Constant 0.08826
Mean −0.01555
Sigma 0.8829
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09361
Mean −0.0008817
Sigma 0.8135
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09362
Mean −0.0008142
Sigma 0.8134
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09362
Mean −0.0003124
Sigma 0.8134
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09362
Mean −0.0003124
Sigma 0.8134
pullDz
Std Dev 1.006
Constant 0.09362
Mean −0.0008142
Sigma 0.8134
Ratio