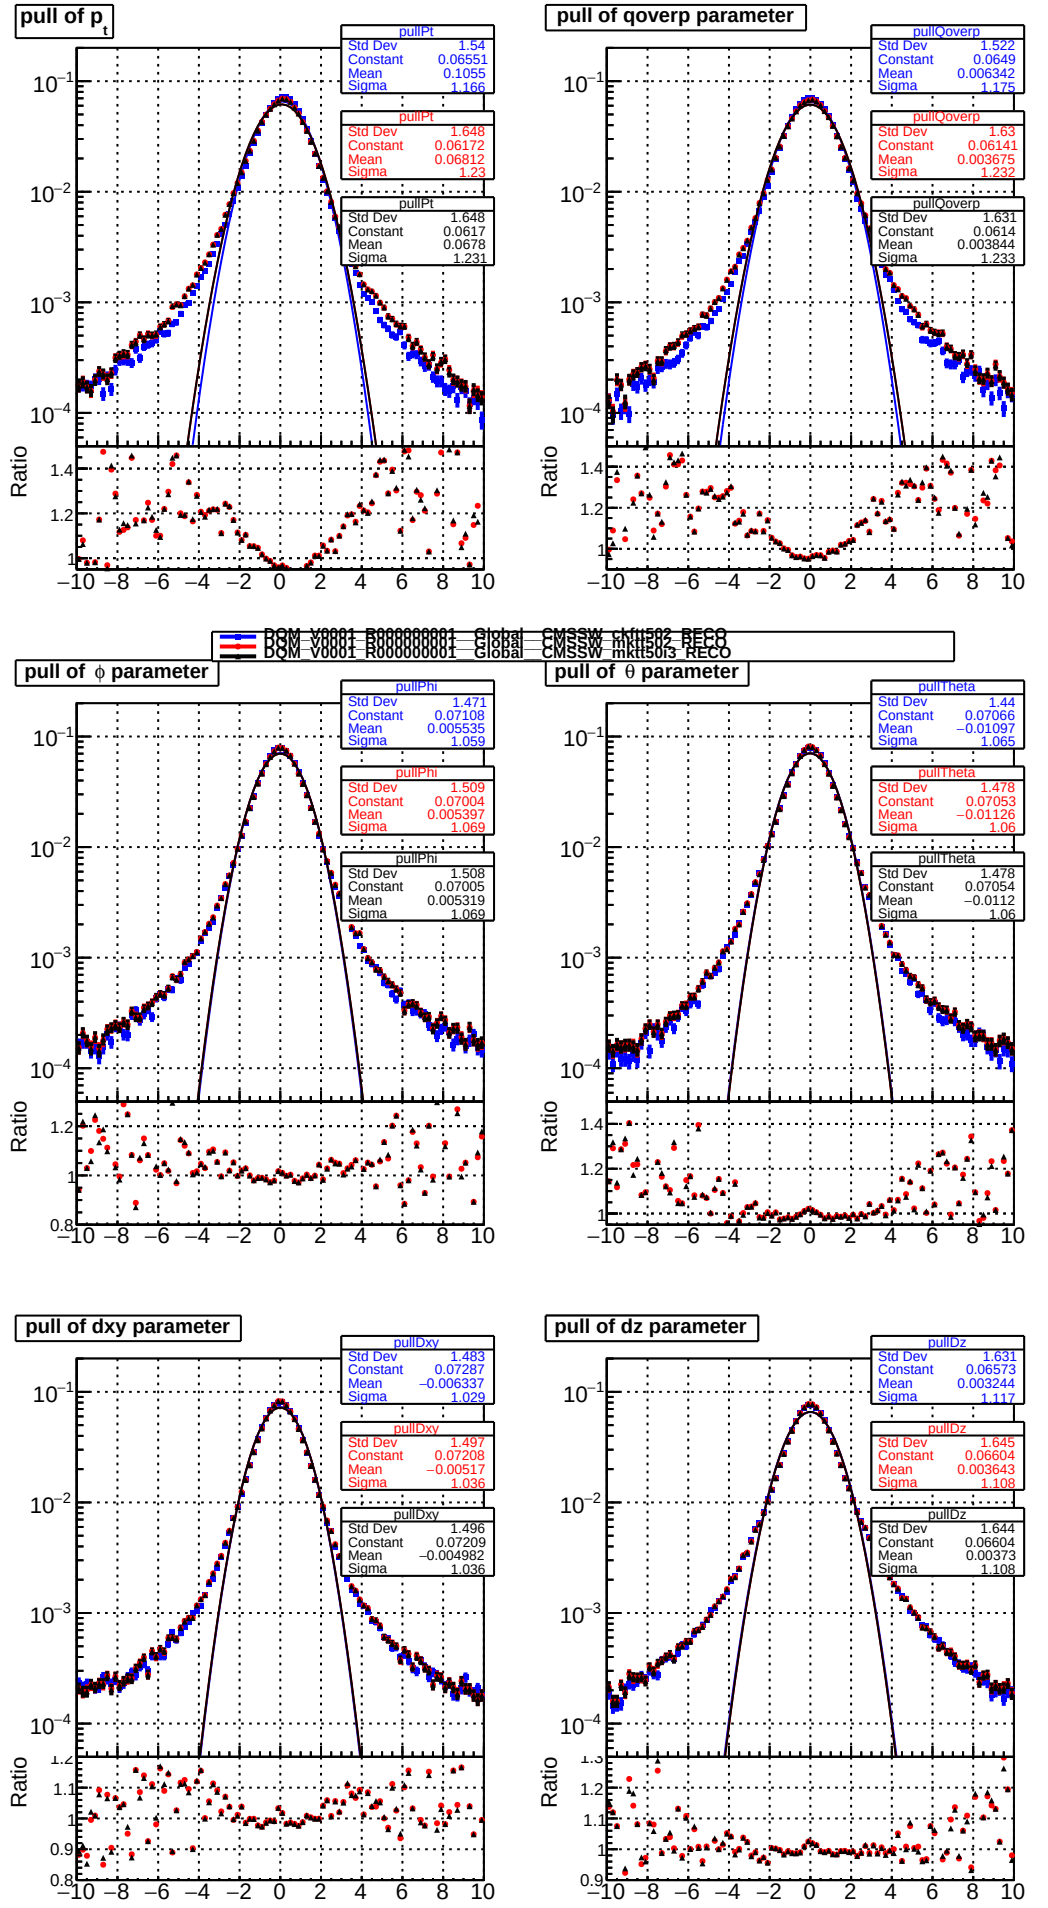
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.54
Constant 0.06551
Mean 0.1055
Sigma 1.166
pullPt
Std Dev 1.648
Constant 0.06172
Mean 0.06812
Sigma 1.23
pullPt
Std Dev 1.648
Constant 0.0617
Mean 0.0678
Sigma 1.231
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.522
Constant 0.0649
Mean 0.006342
Sigma 1.175
pullQoverp
Std Dev 1.63
Constant 0.06141
Mean 0.003675
Sigma 1.232
pullQoverp
Std Dev 1.631
Constant 0.0614
Mean 0.003844
Sigma 1.233
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfiu502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit50i3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.471
Constant 0.07108
Mean 0.005535
Sigma 1.059
pullPhi
Std Dev 1.509
Constant 0.07004
Mean 0.005397
Sigma 1.069
pullPhi
Std Dev 1.508
Constant 0.07005
Mean 0.005319
Sigma 1.069
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.44
Constant 0.07066
Mean −0.01097
Sigma 1.065
pullTheta
Std Dev 1.478
Constant 0.07053
Mean −0.01126
Sigma 1.06
pullTheta
Std Dev 1.478
Constant 0.07054
Mean −0.0112
Sigma 1.06
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.483
Constant 0.07287
Mean −0.006337
Sigma 1.029
pullDxy
Std Dev 1.497
Constant 0.07208
Mean −0.00517
Sigma 1.036
pullDxy
Std Dev 1.496
Constant 0.07209
Mean −0.004982
Sigma 1.036
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.631
Constant 0.06573
Mean 0.003244
Sigma 1.117
pullDz
Std Dev 1.645
Constant 0.06604
Mean 0.003643
Sigma 1.108
pullDz
Std Dev 1.644
Constant 0.06604
Mean 0.00373
Sigma 1.108
Ratio