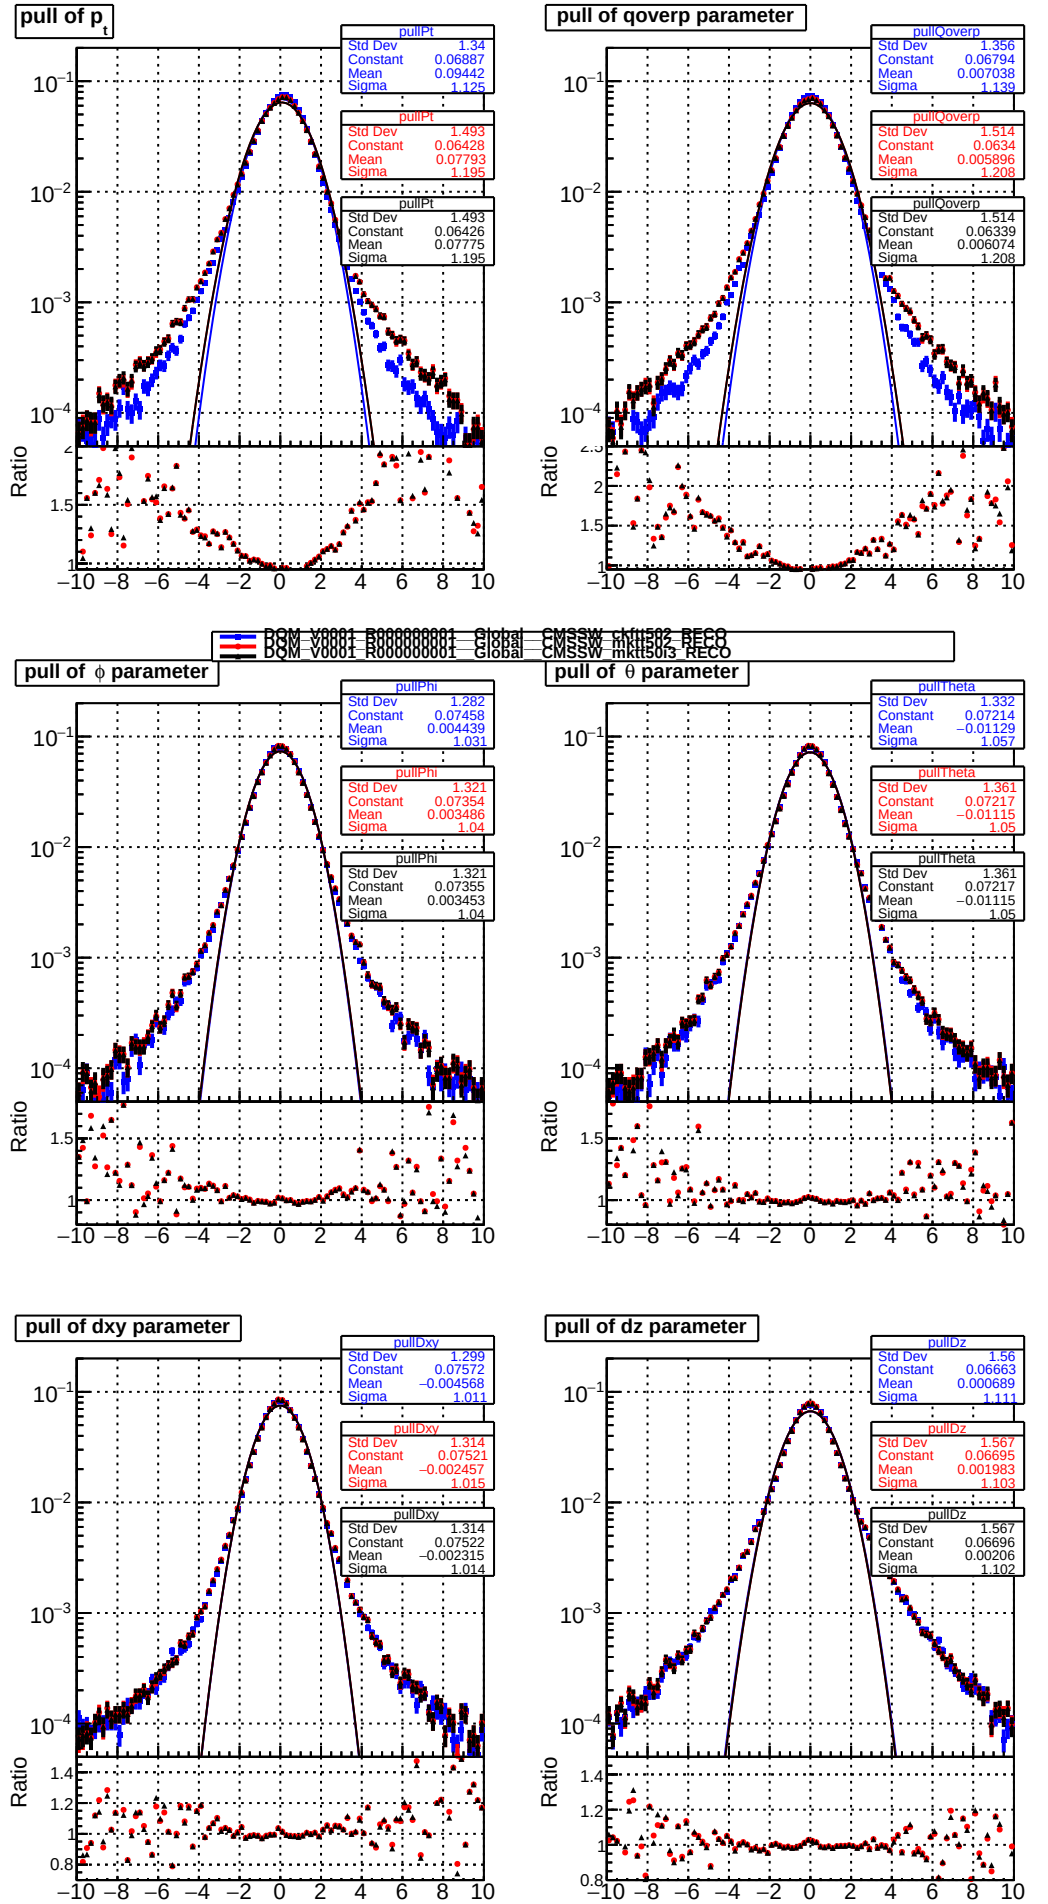
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.34
Constant 0.06887
Mean 0.09442
Sigma 1.125
pullPt
Std Dev 1.493
Constant 0.06428
Mean 0.07793
Sigma 1.195
pullPt
Std Dev 1.493
Constant 0.06426
Mean 0.07775
Sigma 1.195
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.356
Constant 0.06794
Mean 0.007038
Sigma 1.139
pullQoverp
Std Dev 1.514
Constant 0.0634
Mean 0.005896
Sigma 1.208
pullQoverp
Std Dev 1.514
Constant 0.06339
Mean 0.006074
Sigma 1.208
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfiu502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit50i3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.282
Constant 0.07458
Mean 0.004439
Sigma 1.031
pullPhi
Std Dev 1.321
Constant 0.07354
Mean 0.003486
Sigma 1.04
pullPhi
Std Dev 1.321
Constant 0.07355
Mean 0.003453
Sigma 1.04
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.332
Constant 0.07214
Mean −0.01129
Sigma 1.057
pullTheta
Std Dev 1.361
Constant 0.07217
Mean −0.01115
Sigma 1.05
pullTheta
Std Dev 1.361
Constant 0.07217
Mean −0.01115
Sigma 1.05
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.299
Constant 0.07572
Mean −0.004568
Sigma 1.011
pullDxy
Std Dev 1.314
Constant 0.07521
Mean −0.002457
Sigma 1.015
pullDxy
Std Dev 1.314
Constant 0.07522
Mean −0.002315
Sigma 1.014
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.56
Constant 0.06663
Mean 0.000689
Sigma 1.111
pullDz
Std Dev 1.567
Constant 0.06695
Mean 0.001983
Sigma 1.103
pullDz
Std Dev 1.567
Constant 0.06696
Mean 0.00206
Sigma 1.102
Ratio