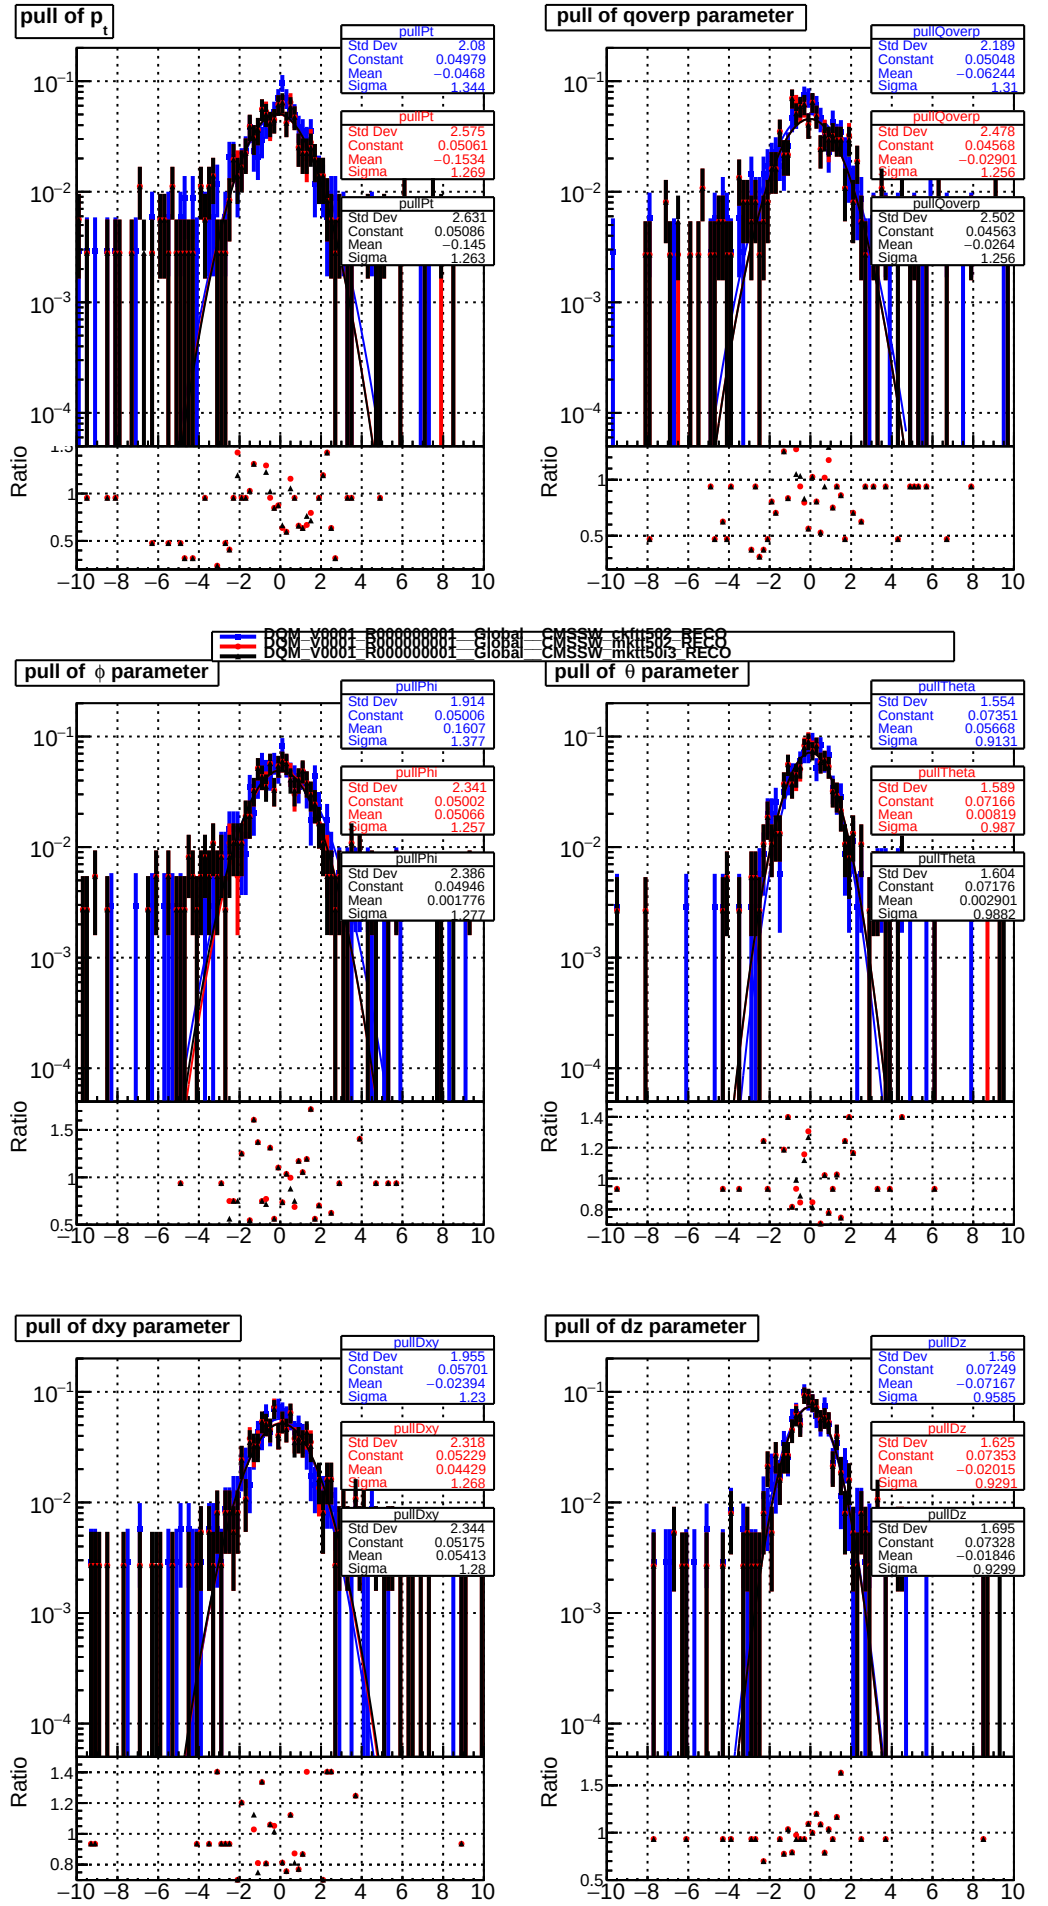
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.08
Constant 0.04979
Mean −0.0468
Sigma 1.344
pullPt
Std Dev 2.575
Constant 0.05061
Mean −0.1534
Sigma 1.269
pullPt
Std Dev 2.631
Constant 0.05086
Mean −0.145
Sigma 1.263
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.189
Constant 0.05048
Mean −0.06244
Sigma 1.31
pullQoverp
Std Dev 2.478
Constant 0.04568
Mean −0.02901
Sigma 1.256
pullQoverp
Std Dev 2.502
Constant 0.04563
Mean −0.0264
Sigma 1.256
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfiu502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfiu502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit5013_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.914
Constant 0.05006
Mean 0.1607
Sigma 1.377
pullPhi
Std Dev 2.341
Constant 0.05002
Mean 0.05066
Sigma 1.257
pullPhi
Std Dev 2.386
Constant 0.04946
Mean 0.001776
Sigma 1.277
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.554
Constant 0.07351
Mean 0.05668
Sigma 0.9131
pullTheta
Std Dev 1.589
Constant 0.07166
Mean 0.00819
Sigma 0.987
pullTheta
Std Dev 1.604
Constant 0.07176
Mean 0.002901
Sigma 0.9882
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.955
Constant 0.05701
Mean −0.02394
Sigma 1.23
pullDxy
Std Dev 2.318
Constant 0.05229
Mean 0.04429
Sigma 1.268
pullDxy
Std Dev 2.344
Constant 0.05175
Mean 0.05413
Sigma 1.28
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.56
Constant 0.07249
Mean −0.07167
Sigma 0.9585
pullDz
Std Dev 1.625
Constant 0.07353
Mean −0.02015
Sigma 0.9291
pullDz
Std Dev 1.695
Constant 0.07328
Mean −0.01846
Sigma 0.9299
Ratio