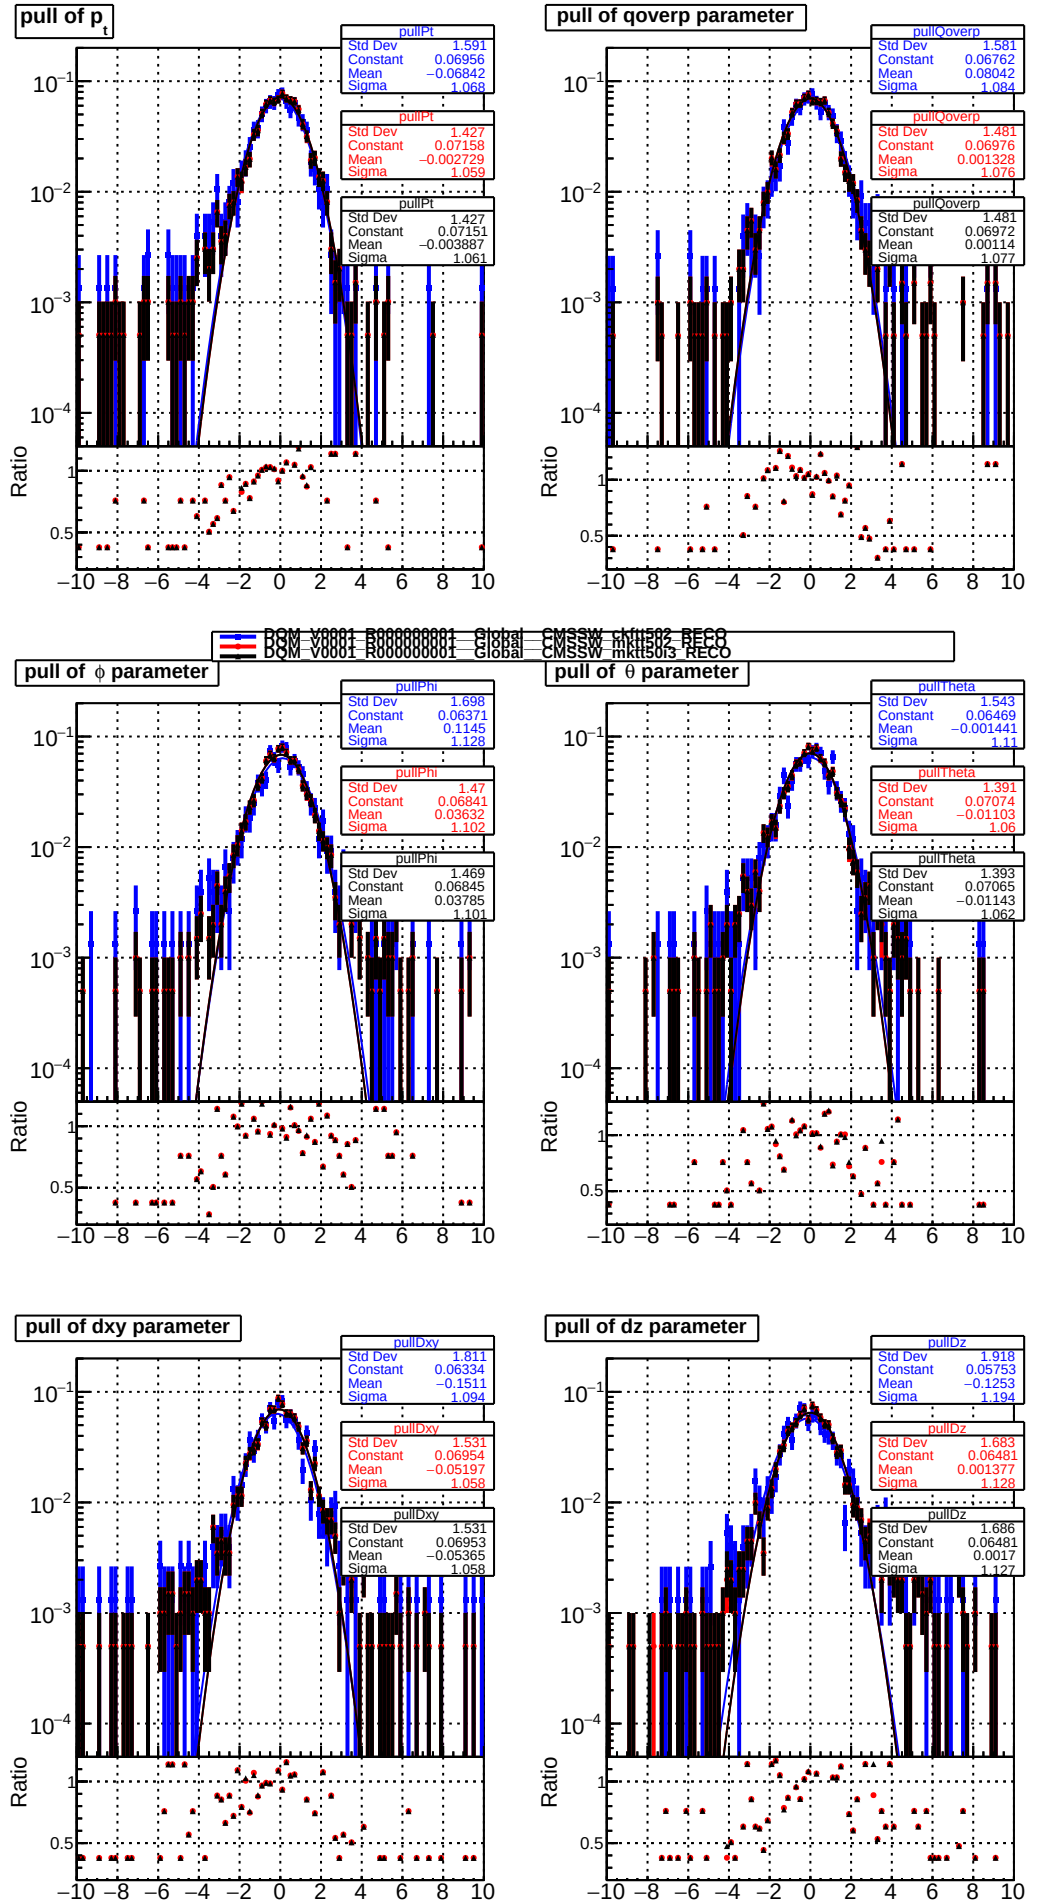
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.591
Constant 0.06956
Mean −0.06842
Sigma 1.068
pullPt
Std Dev 1.427
Constant 0.07158
Mean −0.002729
Sigma 1.059
pullPt
Std Dev 1.427
Constant 0.07151
Mean −0.003887
Sigma 1.061
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.581
Constant 0.06762
Mean 0.08042
Sigma 1.084
pullQoverp
Std Dev 1.481
Constant 0.06976
Mean 0.001328
Sigma 1.076
pullQoverp
Std Dev 1.481
Constant 0.06972
Mean 0.00114
Sigma 1.077
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckftl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mktt50l3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.698
Constant 0.06371
Mean 0.1145
Sigma 1.128
pullPhi
Std Dev 1.47
Constant 0.06841
Mean 0.03632
Sigma 1.102
pullPhi
Std Dev 1.469
Constant 0.06845
Mean 0.03785
Sigma 1.101
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.543
Constant 0.06469
Mean −0.001441
Sigma 1.11
pullTheta
Std Dev 1.391
Constant 0.07074
Mean −0.01103
Sigma 1.06
pullTheta
Std Dev 1.393
Constant 0.07065
Mean −0.01143
Sigma 1.062
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.811
Constant 0.06334
Mean −0.1511
Sigma 1.094
pullDxy
Std Dev 1.531
Constant 0.06954
Mean −0.05197
Sigma 1.058
pullDxy
Std Dev 1.531
Constant 0.06953
Mean −0.05365
Sigma 1.058
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.918
Constant 0.05753
Mean −0.1253
Sigma 1.194
pullDz
Std Dev 1.683
Constant 0.06481
Mean 0.001377
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.686
Constant 0.06481
Mean 0.0017
Sigma 1.127
Ratio