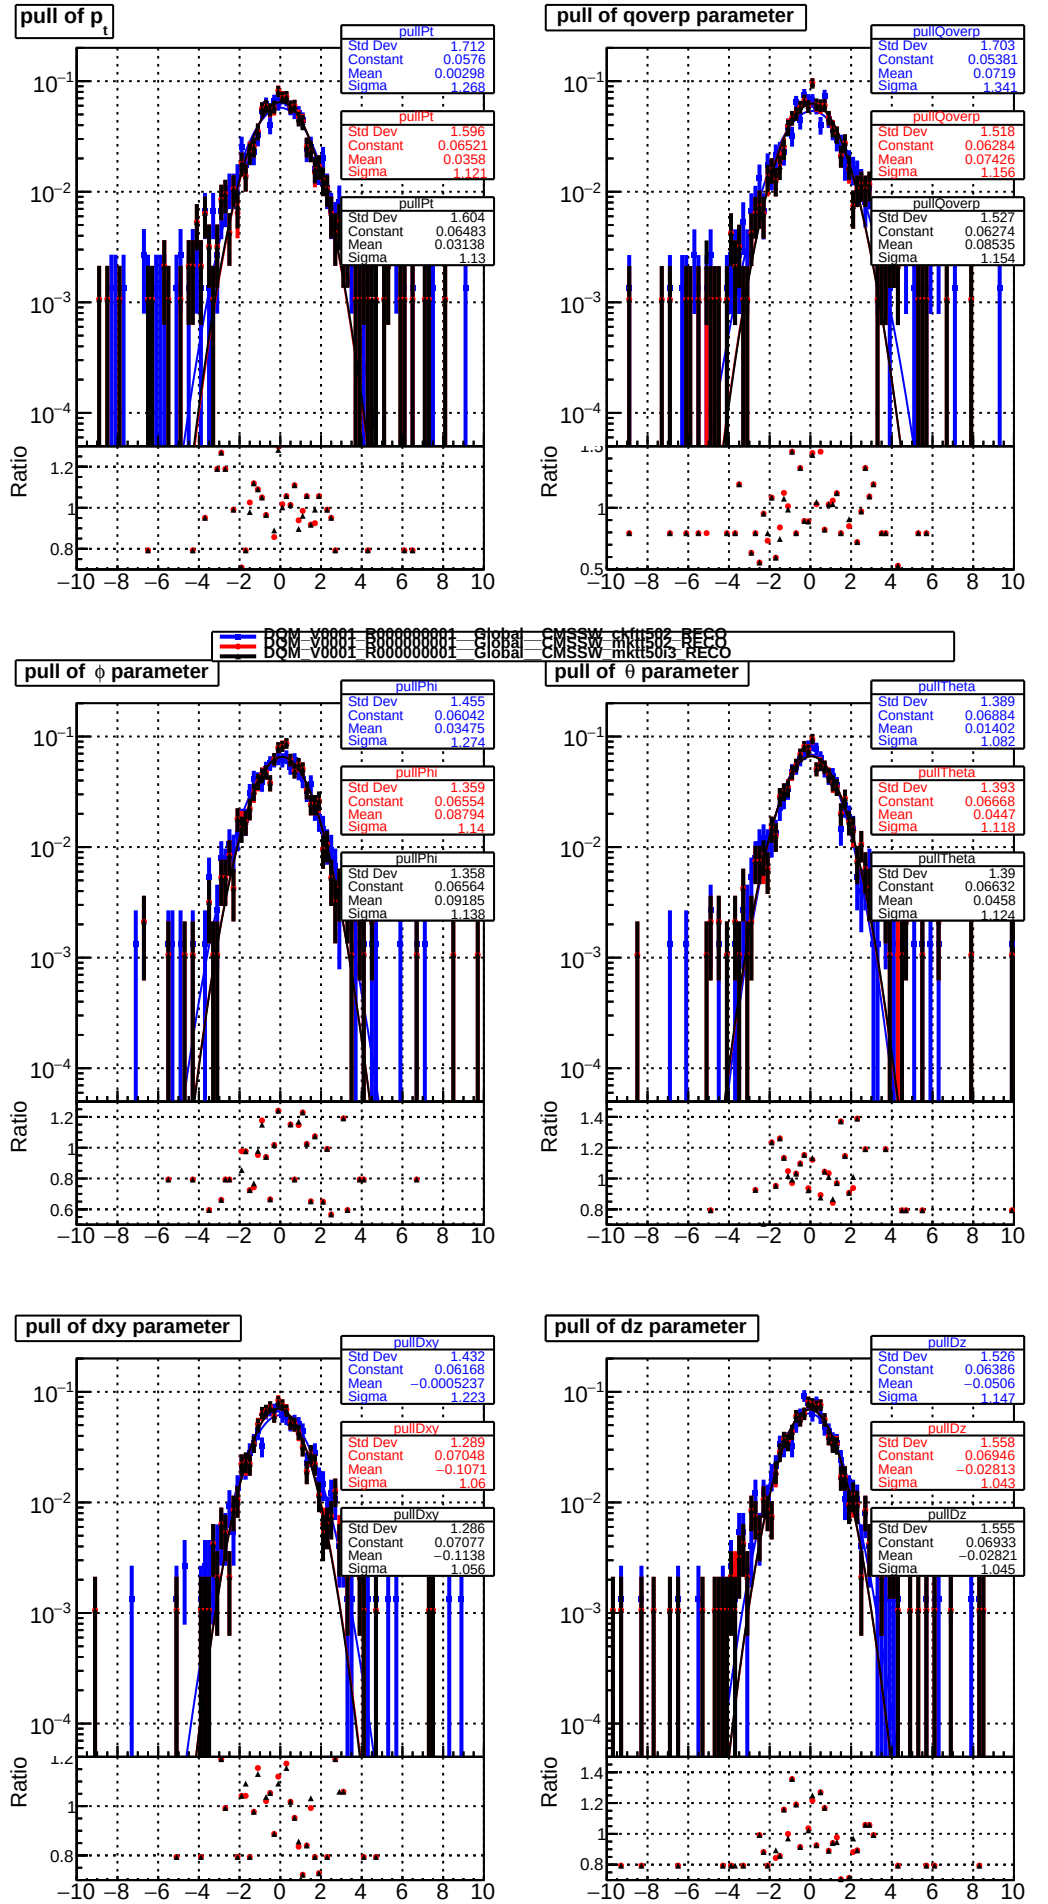
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.712
Constant 0.0576
Mean 0.00298
Sigma 1.268
pullPt
Std Dev 1.596
Constant 0.06521
Mean 0.0358
Sigma 1.121
pullPt
Std Dev 1.604
Constant 0.06483
Mean 0.03138
Sigma 1.13
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.703
Constant 0.05381
Mean 0.0719
Sigma 1.341
pullQoverp
Std Dev 1.518
Constant 0.06284
Mean 0.07426
Sigma 1.156
pullQoverp
Std Dev 1.527
Constant 0.06274
Mean 0.08535
Sigma 1.154
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckftl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfl50l3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.455
Constant 0.06042
Mean 0.03475
Sigma 1.274
pullPhi
Std Dev 1.359
Constant 0.06554
Mean 0.08794
Sigma 1.14
pullPhi
Std Dev 1.358
Constant 0.06564
Mean 0.09185
Sigma 1.138
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.389
Constant 0.06884
Mean 0.01402
Sigma 1.082
pullTheta
Std Dev 1.393
Constant 0.06668
Mean 0.0447
Sigma 1.118
pullTheta
Std Dev 1.39
Constant 0.06632
Mean 0.0458
Sigma 1.124
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.432
Constant 0.06168
Mean −0.0005237
Sigma 1.223
pullDxy
Std Dev 1.289
Constant 0.07048
Mean −0.1071
Sigma 1.06
pullDxy
Std Dev 1.286
Constant 0.07077
Mean −0.1138
Sigma 1.056
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.526
Constant 0.06386
Mean −0.0506
Sigma 1.147
pullDz
Std Dev 1.558
Constant 0.06946
Mean −0.02813
Sigma 1.043
pullDz
Std Dev 1.555
Constant 0.06933
Mean −0.02821
Sigma 1.045
Ratio