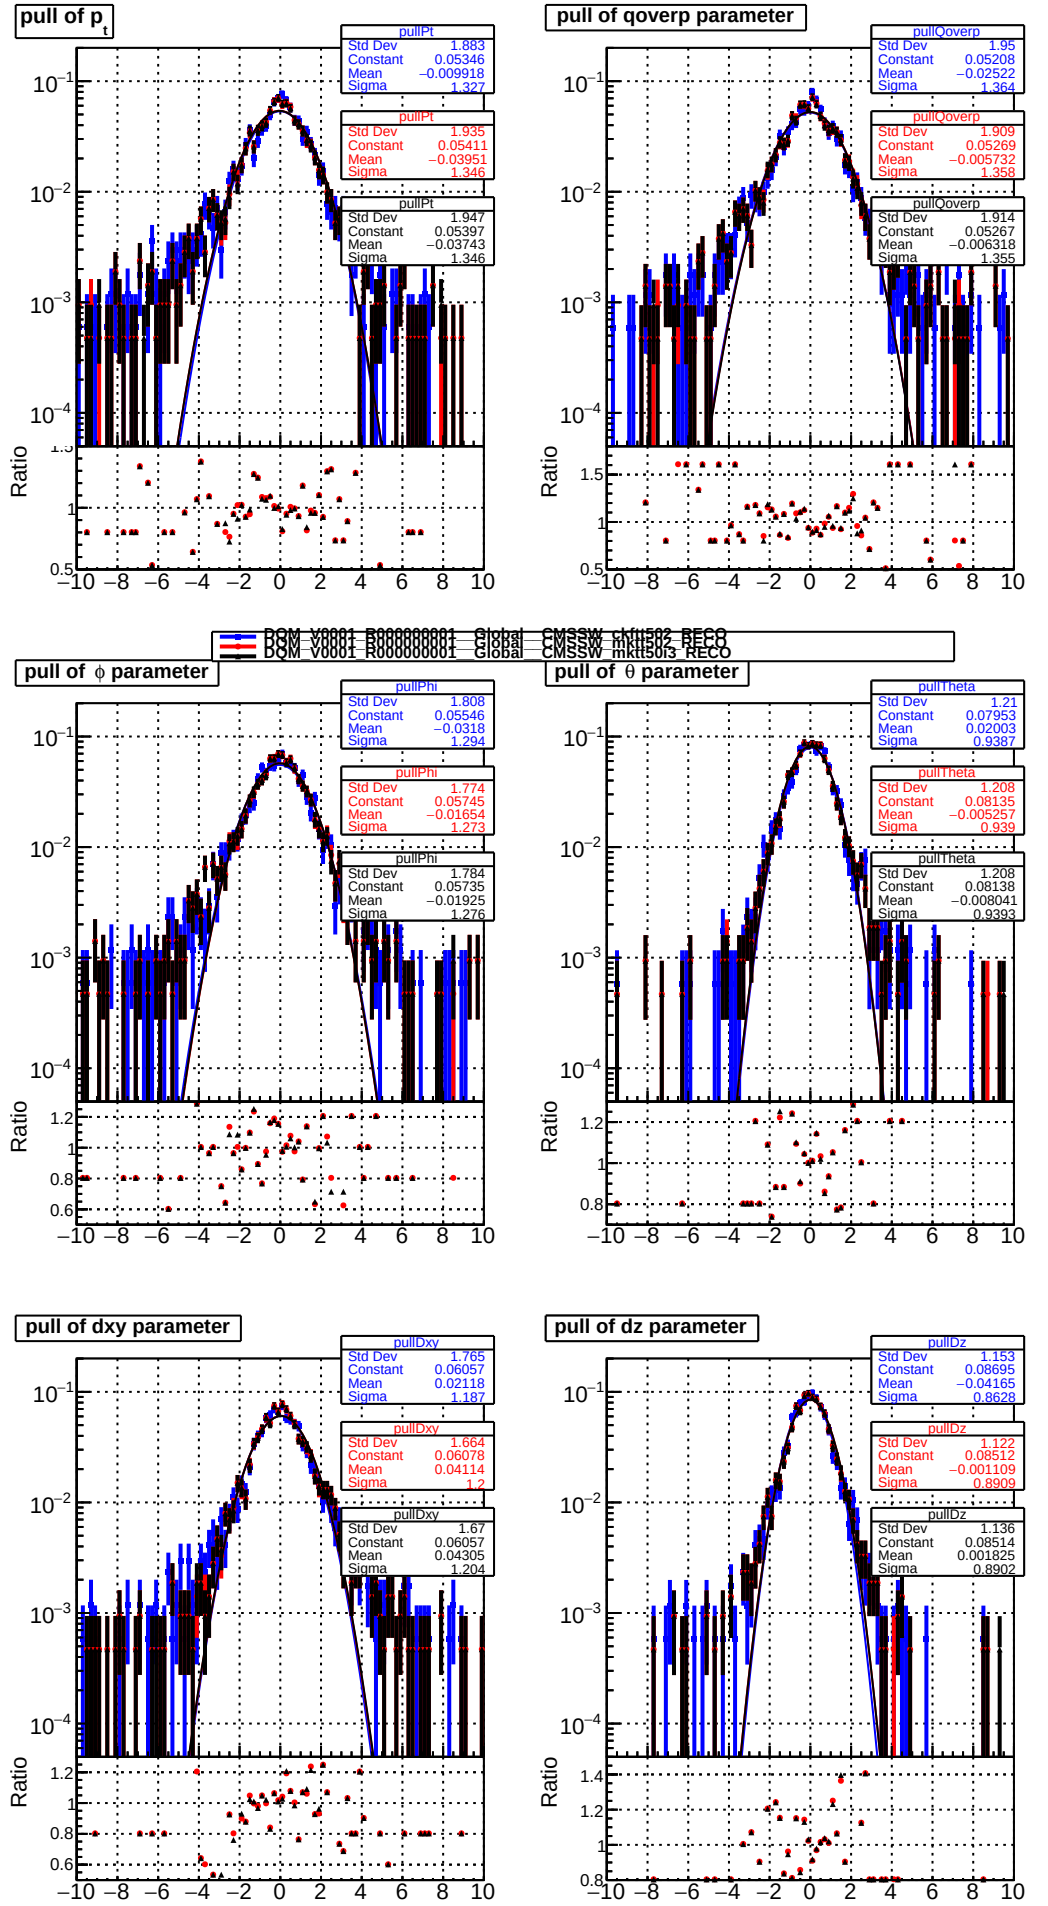
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.883
Constant 0.05346
Mean −0.009918
Sigma 1.327
pullPt
Std Dev 1.935
Constant 0.05411
Mean −0.03951
Sigma 1.346
pullPt
Std Dev 1.947
Constant 0.05397
Mean −0.03743
Sigma 1.346
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.95
Constant 0.05208
Mean −0.02522
Sigma 1.364
pullQoverp
Std Dev 1.909
Constant 0.05269
Mean −0.005732
Sigma 1.358
pullQoverp
Std Dev 1.914
Constant 0.05267
Mean −0.006318
Sigma 1.355
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfiti502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit5013_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.808
Constant 0.05546
Mean −0.0318
Sigma 1.294
pullPhi
Std Dev 1.774
Constant 0.05745
Mean −0.01654
Sigma 1.273
pullPhi
Std Dev 1.784
Constant 0.05735
Mean −0.01925
Sigma 1.276
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.21
Constant 0.07953
Mean 0.02003
Sigma 0.9387
pullTheta
Std Dev 1.208
Constant 0.08135
Mean −0.005257
Sigma 0.939
pullTheta
Std Dev 1.208
Constant 0.08138
Mean −0.008041
Sigma 0.9393
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.765
Constant 0.06057
Mean 0.02118
Sigma 1.187
pullDxy
Std Dev 1.664
Constant 0.06078
Mean 0.04114
Sigma 1.2
pullDxy
Std Dev 1.67
Constant 0.06057
Mean 0.04305
Sigma 1.204
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.153
Constant 0.08695
Mean −0.04165
Sigma 0.8628
pullDz
Std Dev 1.122
Constant 0.08512
Mean −0.001109
Sigma 0.8909
pullDz
Std Dev 1.136
Constant 0.08514
Mean 0.001825
Sigma 0.8902
Ratio