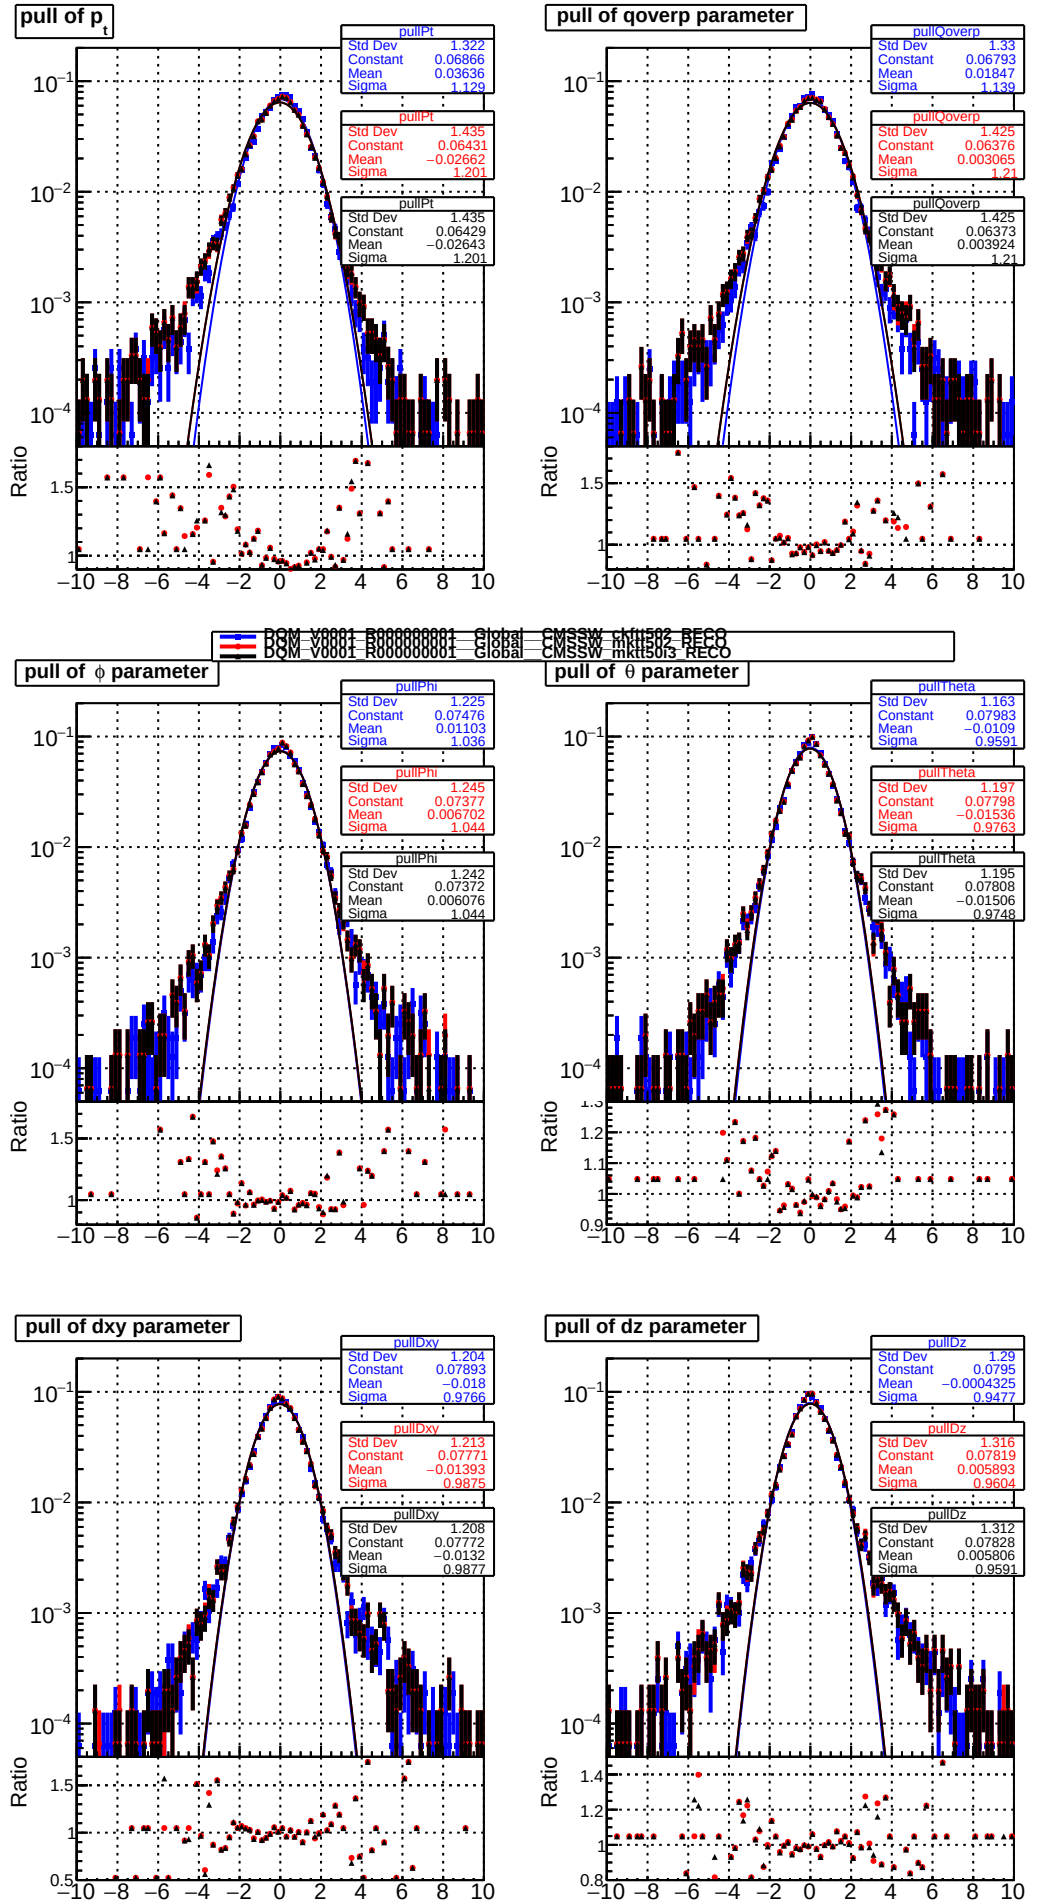
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.322
Constant 0.06866
Mean 0.03636
Sigma 1.129
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.06431
Mean −0.02662
Sigma 1.201
pullPt
Std Dev 1.435
Constant 0.06429
Mean −0.02643
Sigma 1.201
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.33
Constant 0.06793
Mean 0.01847
Sigma 1.139
pullQoverp
Std Dev 1.425
Constant 0.06376
Mean 0.003065
Sigma 1.21
pullQoverp
Std Dev 1.425
Constant 0.06373
Mean 0.003924
Sigma 1.21
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfit502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit5013_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.225
Constant 0.07476
Mean 0.01103
Sigma 1.036
pullPhi
Std Dev 1.245
Constant 0.07377
Mean 0.006702
Sigma 1.044
pullPhi
Std Dev 1.242
Constant 0.07372
Mean 0.006076
Sigma 1.044
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.163
Constant 0.07983
Mean −0.0109
Sigma 0.9591
pullTheta
Std Dev 1.197
Constant 0.07798
Mean −0.01536
Sigma 0.9763
pullTheta
Std Dev 1.195
Constant 0.07808
Mean −0.01506
Sigma 0.9748
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.204
Constant 0.07893
Mean −0.018
Sigma 0.9766
pullDxy
Std Dev 1.213
Constant 0.07771
Mean −0.01393
Sigma 0.9875
pullDxy
Std Dev 1.208
Constant 0.07772
Mean −0.0132
Sigma 0.9877
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.29
Constant 0.0795
Mean −0.0004325
Sigma 0.9477
pullDz
Std Dev 1.316
Constant 0.07819
Mean 0.005893
Sigma 0.9604
pullDz
Std Dev 1.312
Constant 0.07828
Mean 0.005806
Sigma 0.9591
Ratio