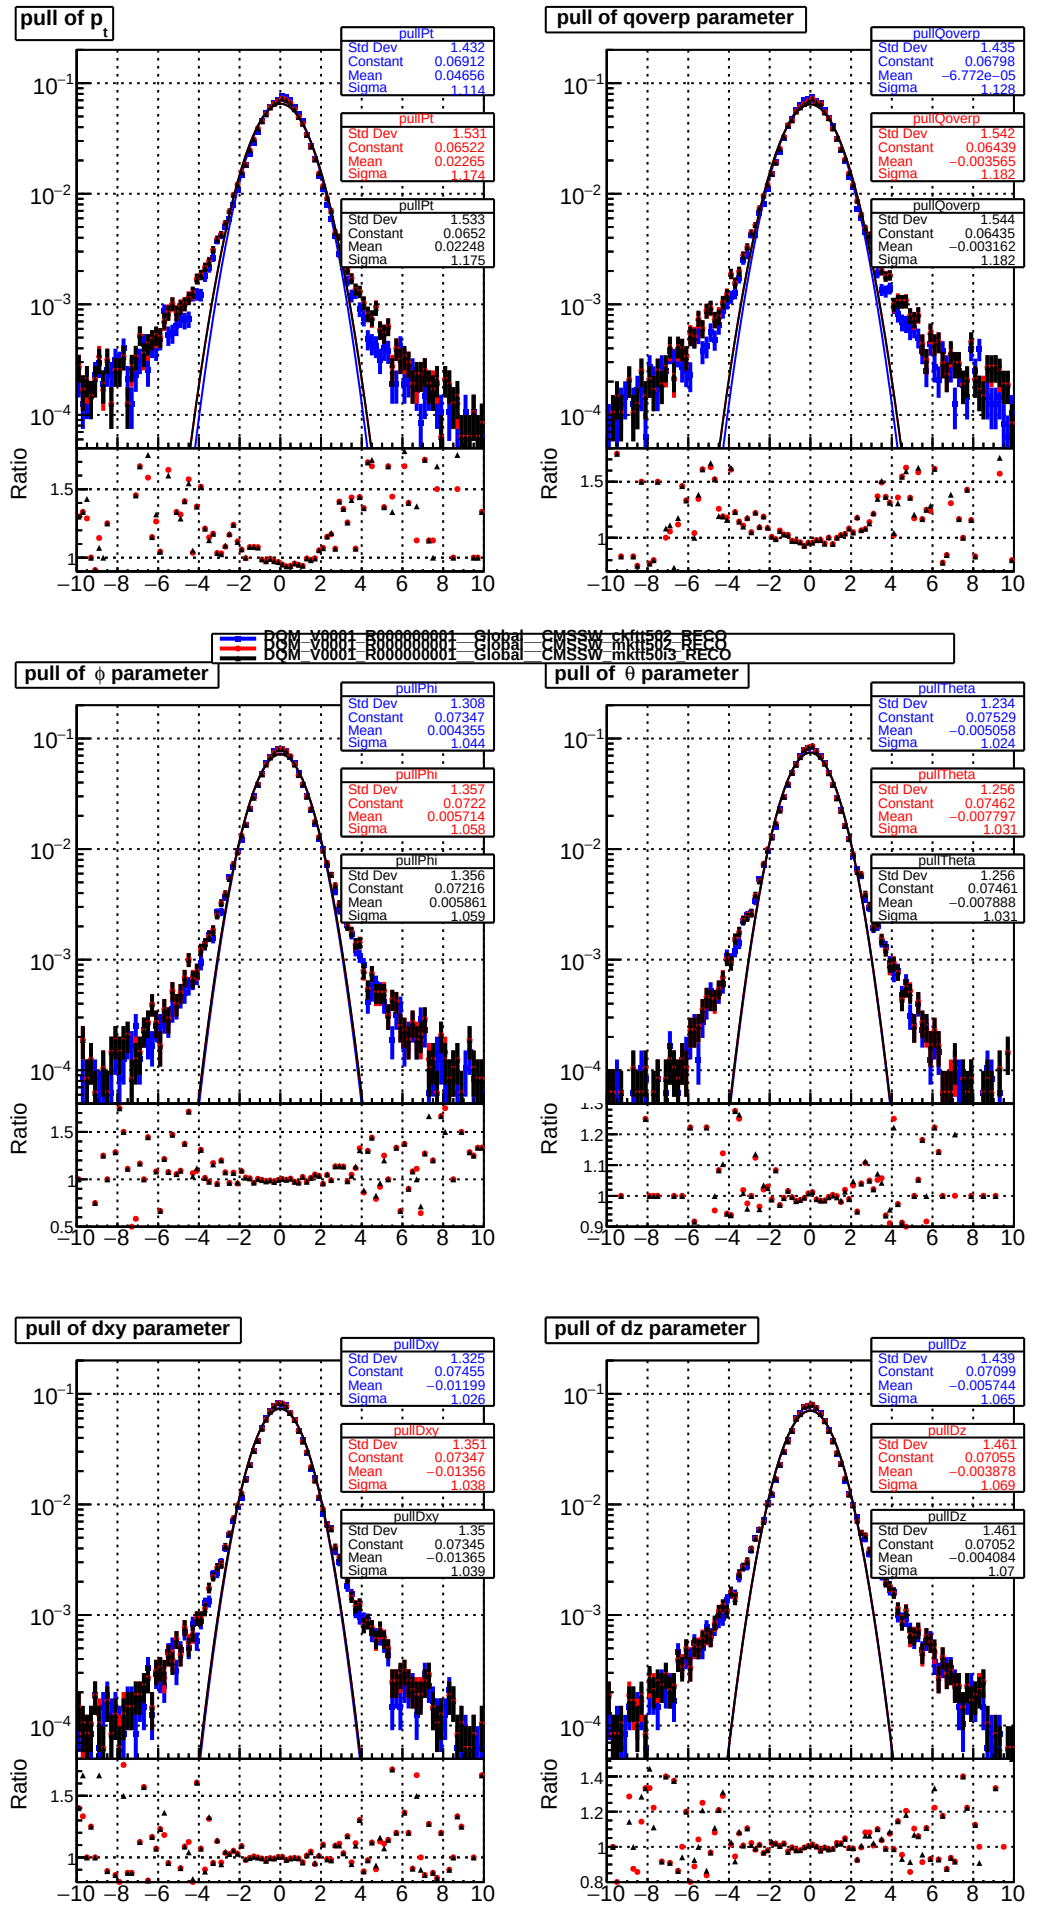
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.432
Constant 0.06912
Mean 0.04656
Sigma 1.114
pullPt
Std Dev 1.531
Constant 0.06522
Mean 0.02265
Sigma 1.174
pullPt
Std Dev 1.533
Constant 0.0652
Mean 0.02248
Sigma 1.175
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.435
Constant 0.06798
Mean −6.772e−05
Sigma 1.128
pullQoverp
Std Dev 1.542
Constant 0.06439
Mean −0.003565
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.544
Constant 0.06435
Mean −0.003162
Sigma 1.182
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfiu502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfiu502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit5013_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.308
Constant 0.07347
Mean 0.004355
Sigma 1.044
pullPhi
Std Dev 1.357
Constant 0.0722
Mean 0.005714
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.356
Constant 0.07216
Mean 0.005861
Sigma 1.059
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.234
Constant 0.07529
Mean −0.005058
Sigma 1.024
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07462
Mean −0.007797
Sigma 1.031
pullTheta
Std Dev 1.256
Constant 0.07461
Mean −0.007888
Sigma 1.031
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.325
Constant 0.07455
Mean −0.01199
Sigma 1.026
pullDxy
Std Dev 1.351
Constant 0.07347
Mean −0.01356
Sigma 1.038
pullDxy
Std Dev 1.35
Constant 0.07345
Mean −0.01365
Sigma 1.039
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.439
Constant 0.07099
Mean −0.005744
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07055
Mean −0.003878
Sigma 1.069
pullDz
Std Dev 1.461
Constant 0.07052
Mean −0.004084
Sigma 1.07
Ratio