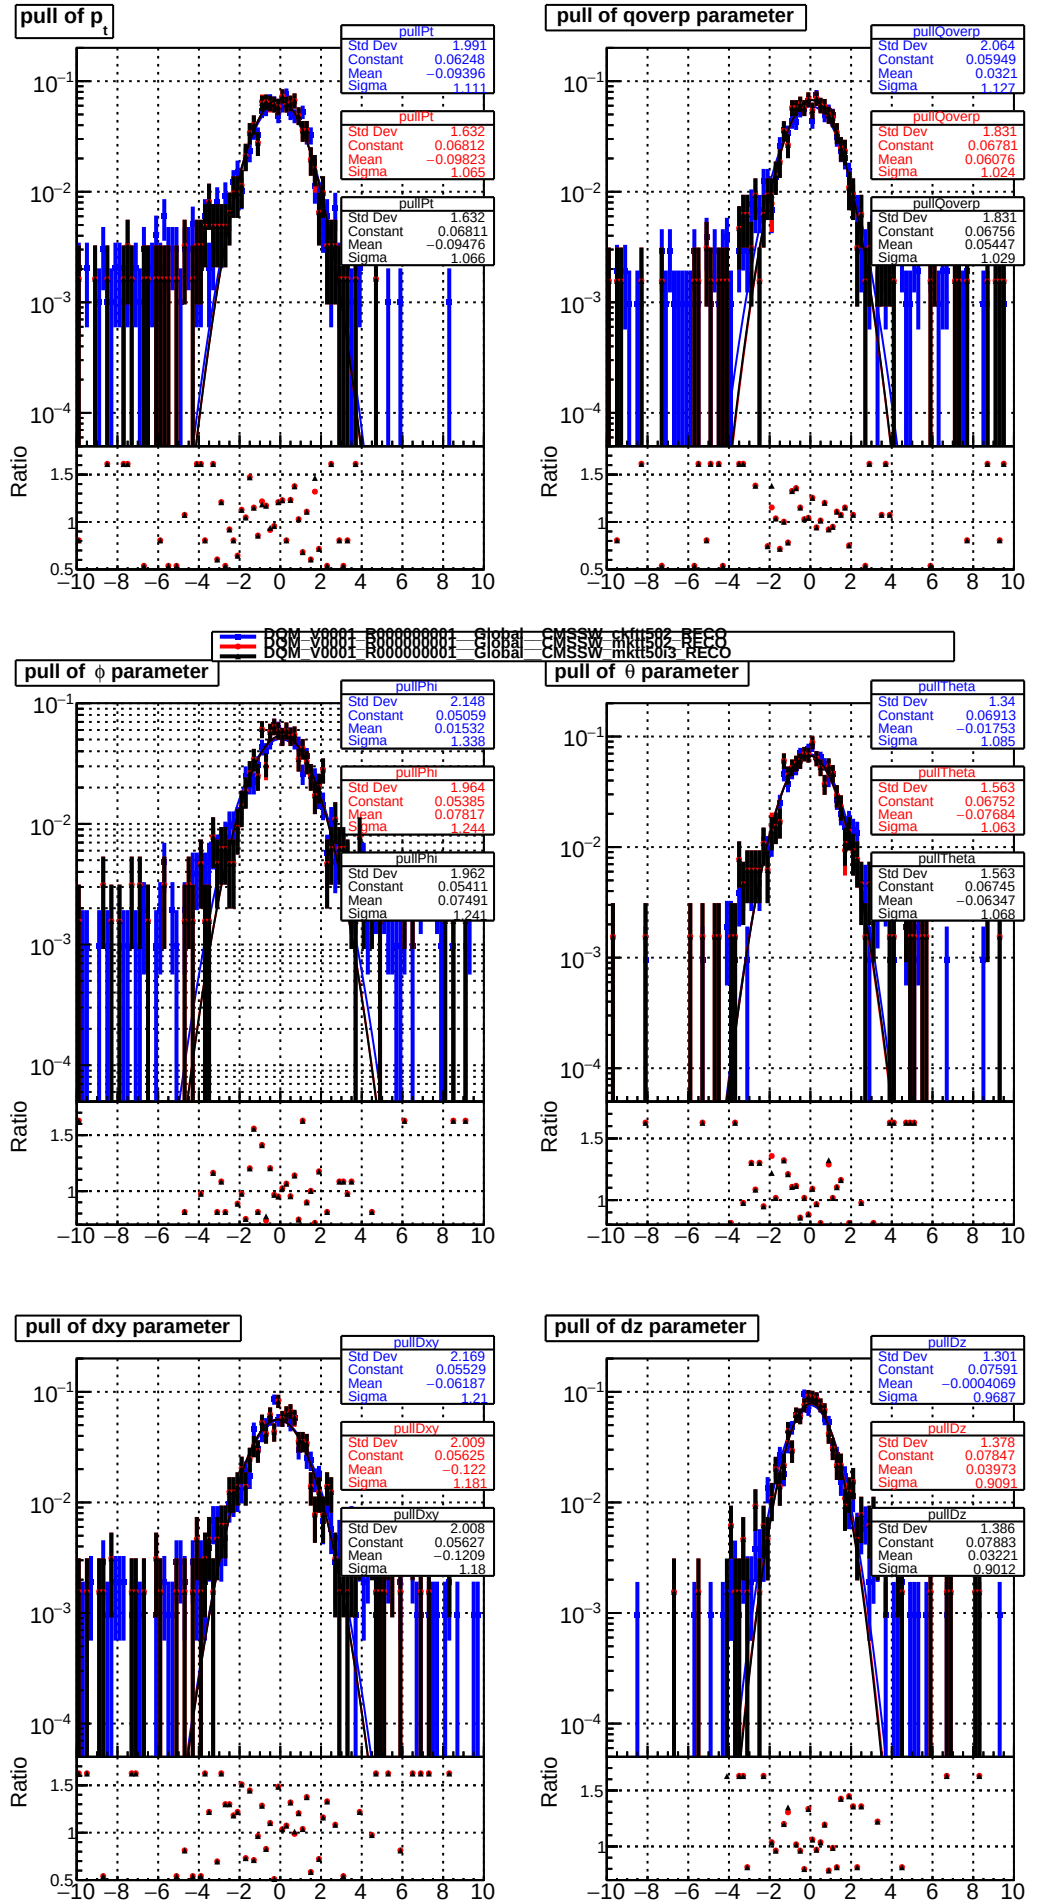
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.991
Constant 0.06248
Mean −0.09396
Sigma 1.111
pullPt
Std Dev 1.632
Constant 0.06812
Mean −0.09823
Sigma 1.065
pullPt
Std Dev 1.632
Constant 0.06811
Mean −0.09476
Sigma 1.066
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.064
Constant 0.05949
Mean 0.0321
Sigma 1.127
pullQoverp
Std Dev 1.831
Constant 0.06781
Mean 0.06076
Sigma 1.024
pullQoverp
Std Dev 1.831
Constant 0.06756
Mean 0.05447
Sigma 1.029
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckftl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfl50l3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.148
Constant 0.05059
Mean 0.01532
Sigma 1.338
pullPhi
Std Dev 1.964
Constant 0.05385
Mean 0.07817
Sigma 1.244
pullPhi
Std Dev 1.962
Constant 0.05411
Mean 0.07491
Sigma 1.241
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.34
Constant 0.06913
Mean −0.01753
Sigma 1.085
pullTheta
Std Dev 1.563
Constant 0.06752
Mean −0.07684
Sigma 1.063
pullTheta
Std Dev 1.563
Constant 0.06745
Mean −0.06347
Sigma 1.068
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.169
Constant 0.05529
Mean −0.06187
Sigma 1.21
pullDxy
Std Dev 2.009
Constant 0.05625
Mean −0.122
Sigma 1.181
pullDxy
Std Dev 2.008
Constant 0.05627
Mean −0.1209
Sigma 1.18
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.301
Constant 0.07591
Mean −0.0004069
Sigma 0.9687
pullDz
Std Dev 1.378
Constant 0.07847
Mean 0.03973
Sigma 0.9091
pullDz
Std Dev 1.386
Constant 0.07883
Mean 0.03221
Sigma 0.9012
Ratio