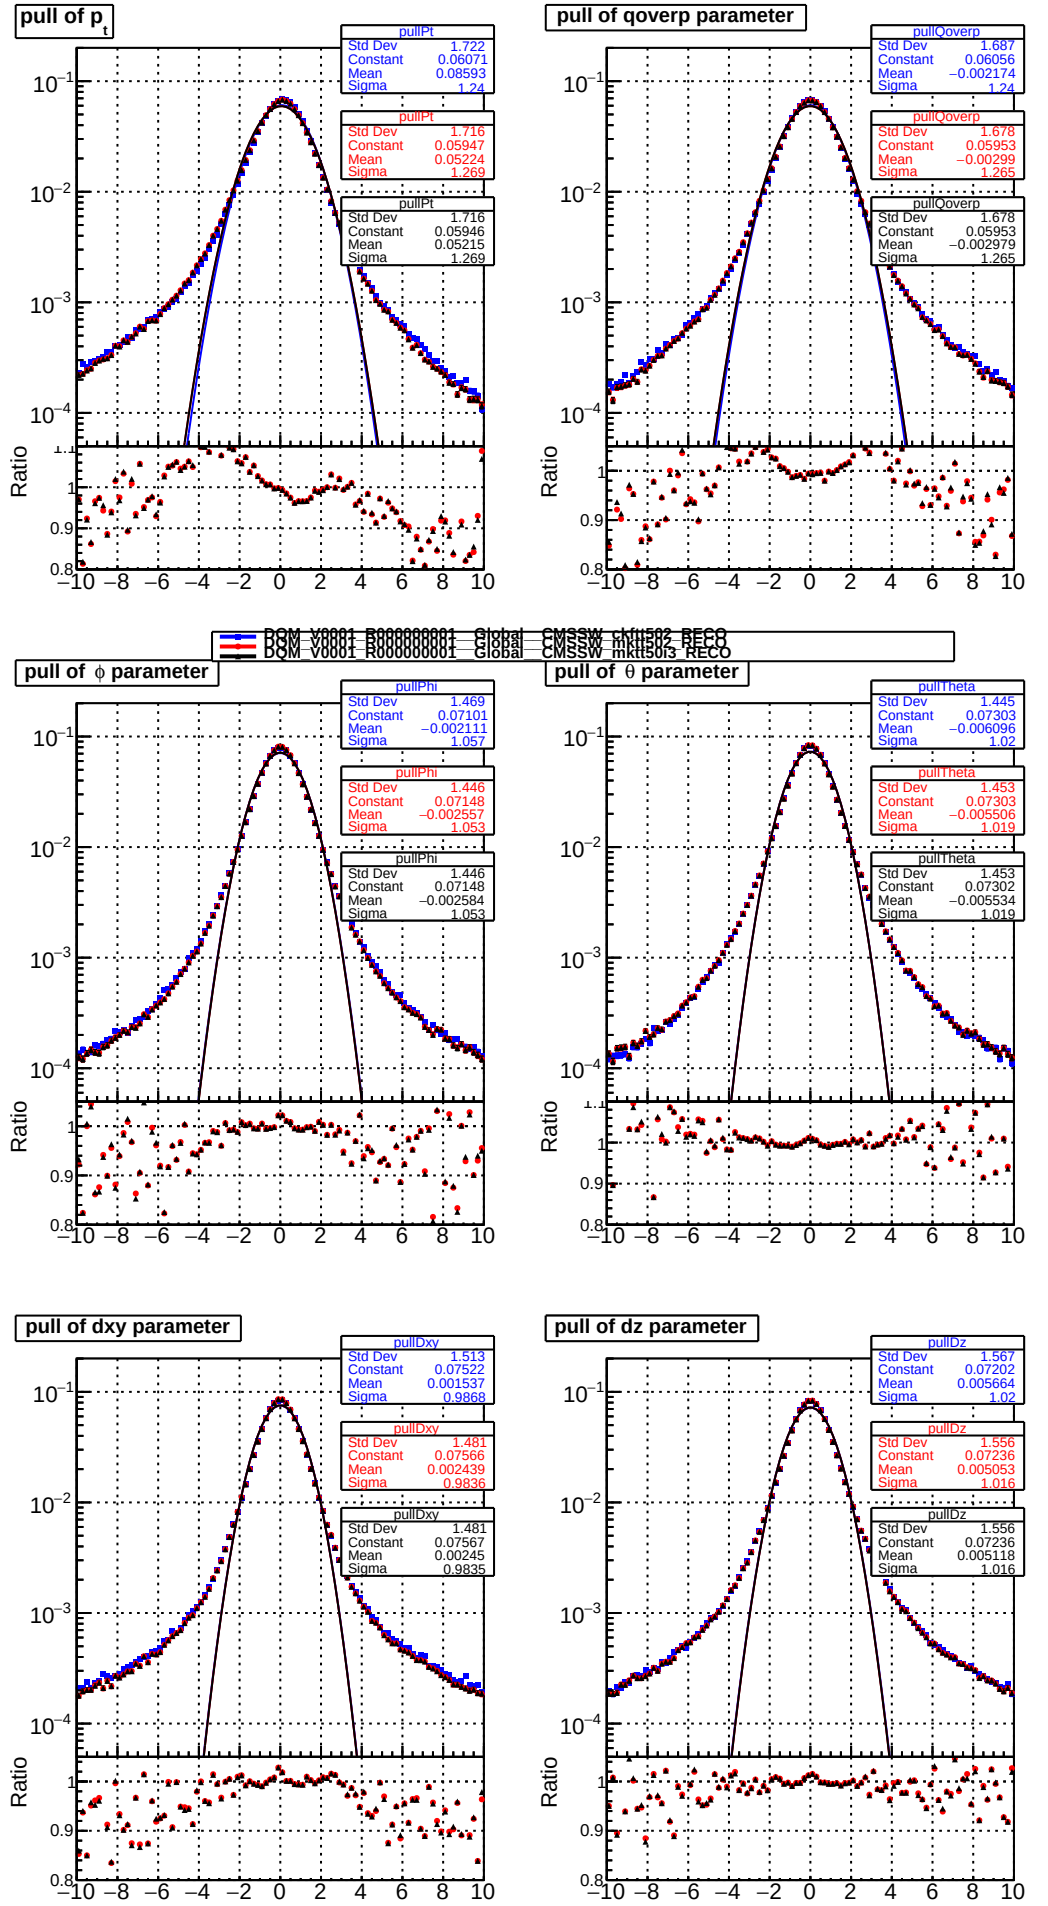
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.722
Constant 0.06071
Mean 0.08593
Sigma 1.24
pullPt
Std Dev 1.716
Constant 0.05947
Mean 0.05224
Sigma 1.269
pullPt
Std Dev 1.716
Constant 0.05946
Mean 0.05215
Sigma 1.269
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.687
Constant 0.06056
Mean −0.002174
Sigma 1.24
pullQoverp
Std Dev 1.678
Constant 0.05953
Mean −0.00299
Sigma 1.265
pullQoverp
Std Dev 1.678
Constant 0.05953
Mean −0.002979
Sigma 1.265
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckftl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkftl502_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkftl50l3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.469
Constant 0.07101
Mean −0.002111
Sigma 1.057
pullPhi
Std Dev 1.446
Constant 0.07148
Mean −0.002557
Sigma 1.053
pullPhi
Std Dev 1.446
Constant 0.07148
Mean −0.002584
Sigma 1.053
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.445
Constant 0.07303
Mean −0.006096
Sigma 1.02
pullTheta
Std Dev 1.453
Constant 0.07303
Mean −0.005506
Sigma 1.019
pullTheta
Std Dev 1.453
Constant 0.07302
Mean −0.005534
Sigma 1.019
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.513
Constant 0.07522
Mean 0.001537
Sigma 0.9868
pullDxy
Std Dev 1.481
Constant 0.07566
Mean 0.002439
Sigma 0.9836
pullDxy
Std Dev 1.481
Constant 0.07567
Mean 0.00245
Sigma 0.9835
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.567
Constant 0.07202
Mean 0.005664
Sigma 1.02
pullDz
Std Dev 1.556
Constant 0.07236
Mean 0.005053
Sigma 1.016
pullDz
Std Dev 1.556
Constant 0.07236
Mean 0.005118
Sigma 1.016
Ratio