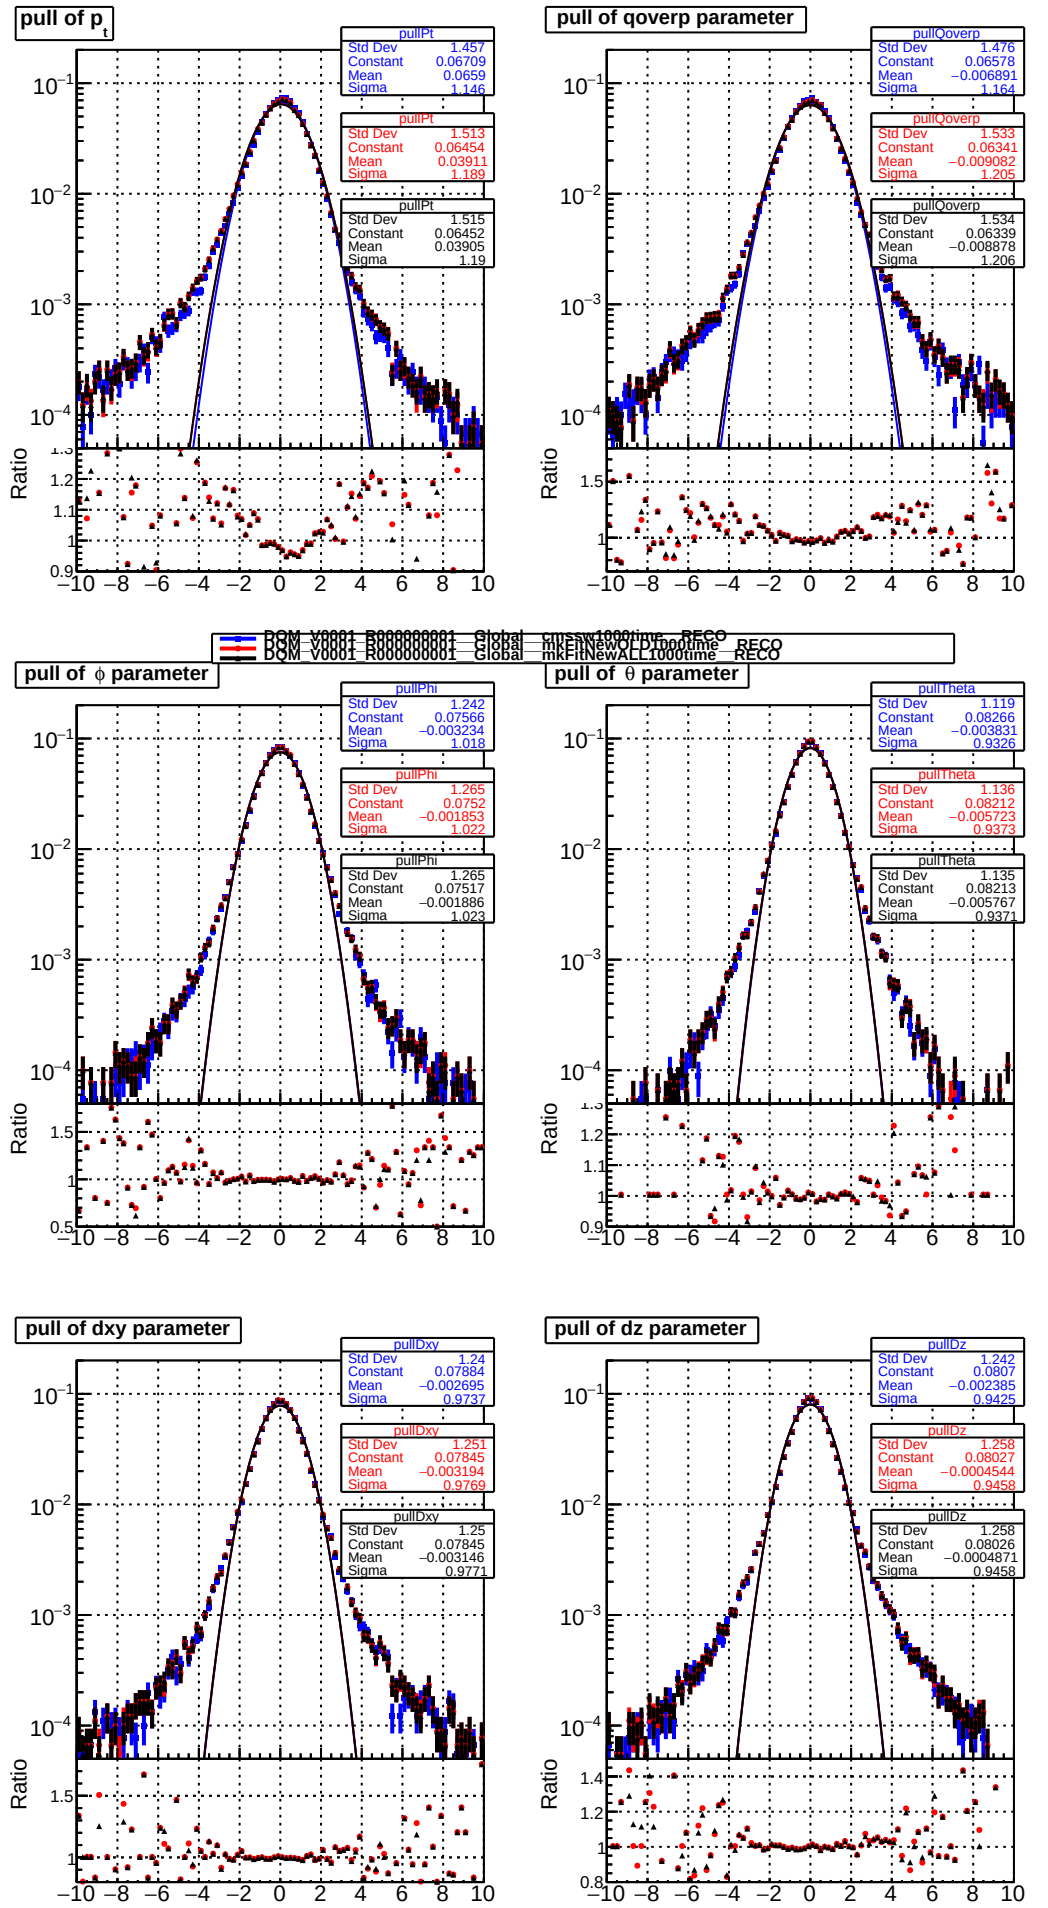
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.457
Constant 0.06709
Mean 0.0659
Sigma 1.146
pullPt
Std Dev 1.513
Constant 0.06454
Mean 0.03911
Sigma 1.189
pullPt
Std Dev 1.515
Constant 0.06452
Mean 0.03905
Sigma 1.19
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.476
Constant 0.06578
Mean −0.006891
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.533
Constant 0.06341
Mean −0.009082
Sigma 1.205
pullQoverp
Std Dev 1.534
Constant 0.06339
Mean −0.008878
Sigma 1.206
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfnew1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewALL1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.242
Constant 0.07566
Mean −0.003234
Sigma 1.018
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.0752
Mean −0.001853
Sigma 1.022
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.07517
Mean −0.001886
Sigma 1.023
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.119
Constant 0.08266
Mean −0.003831
Sigma 0.9326
pullTheta
Std Dev 1.136
Constant 0.08212
Mean −0.005723
Sigma 0.9373
pullTheta
Std Dev 1.135
Constant 0.08213
Mean −0.005767
Sigma 0.9371
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.24
Constant 0.07884
Mean −0.002695
Sigma 0.9737
pullDxy
Std Dev 1.251
Constant 0.07845
Mean −0.003194
Sigma 0.9769
pullDxy
Std Dev 1.25
Constant 0.07845
Mean −0.003146
Sigma 0.9771
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.242
Constant 0.0807
Mean −0.002385
Sigma 0.9425
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08027
Mean −0.0004544
Sigma 0.9458
pullDz
Std Dev 1.258
Constant 0.08026
Mean −0.0004871
Sigma 0.9458
Ratio