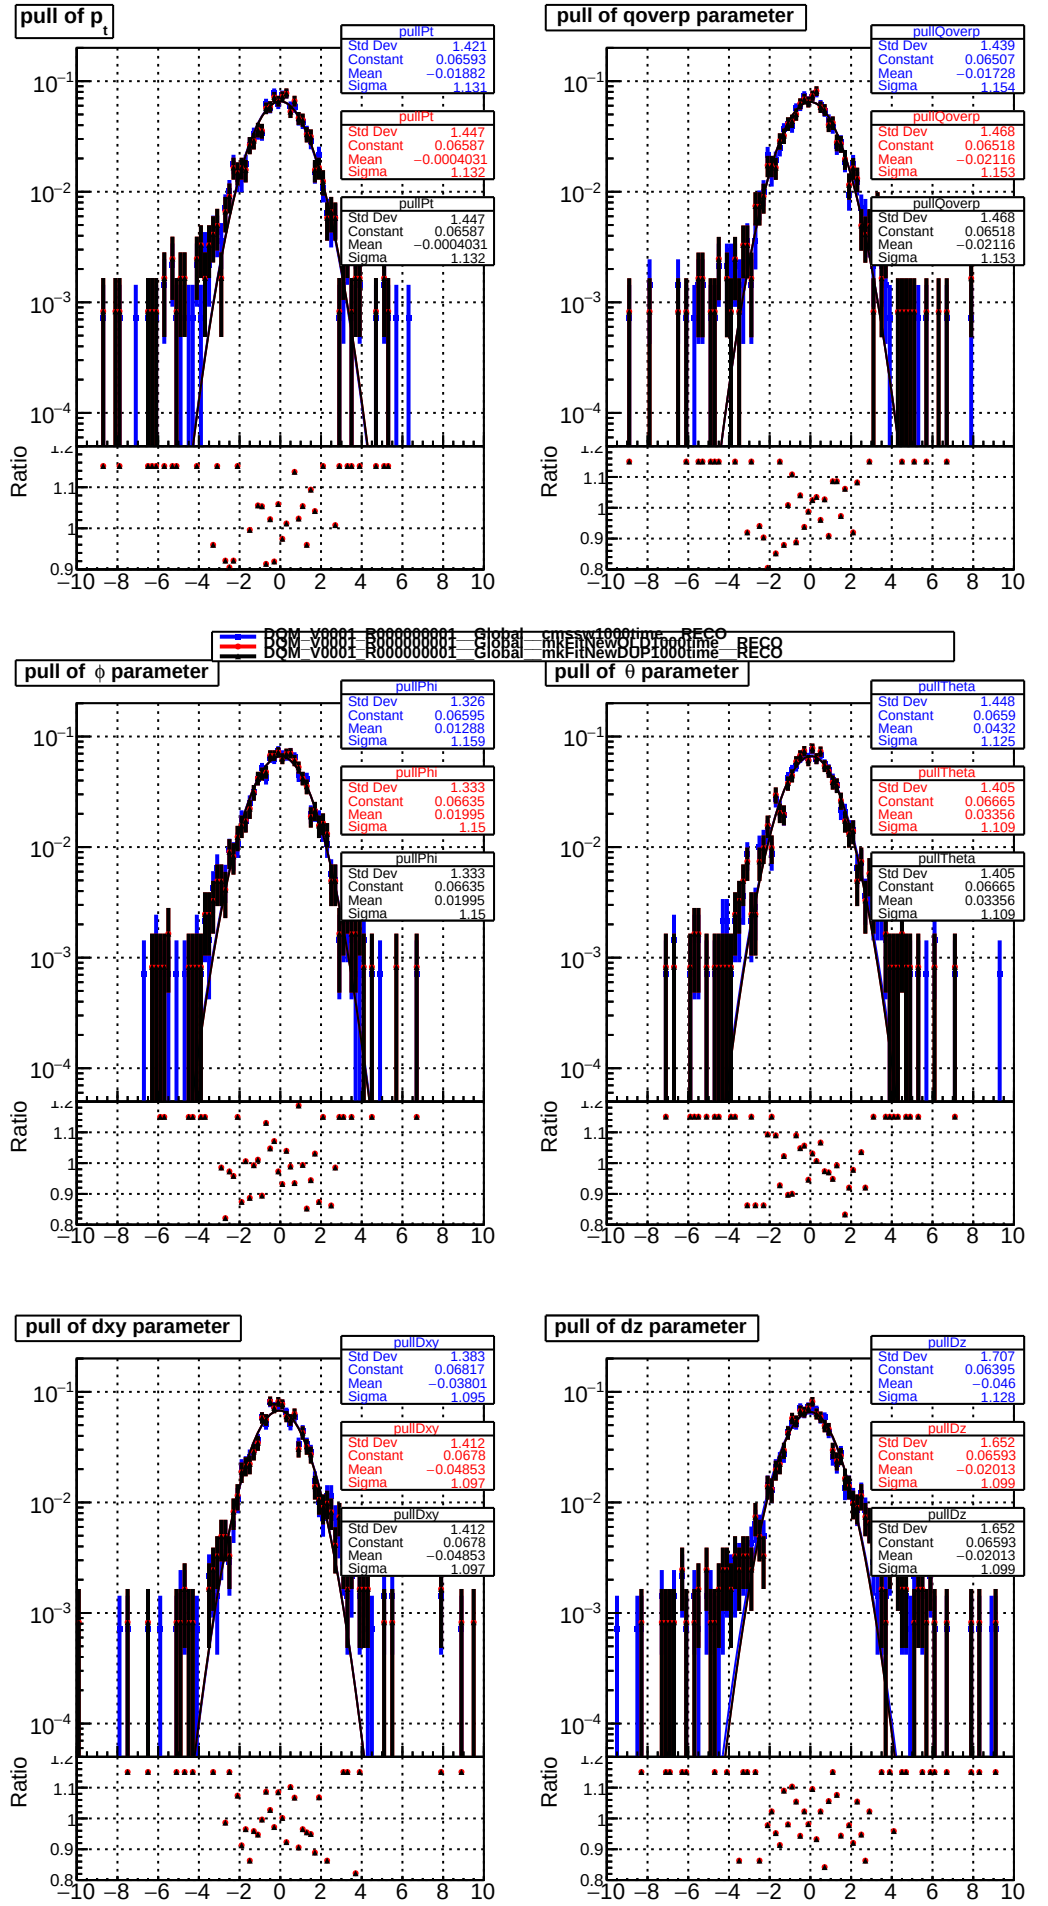
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.421
Constant 0.06593
Mean −0.01882
Sigma 1.131
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06587
Mean −0.0004031
Sigma 1.132
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06587
Mean −0.0004031
Sigma 1.132
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.439
Constant 0.06507
Mean −0.01728
Sigma 1.154
pullQoverp
Std Dev 1.468
Constant 0.06518
Mean −0.02116
Sigma 1.153
pullQoverp
Std Dev 1.468
Constant 0.06518
Mean −0.02116
Sigma 1.153
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewDUP1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewDUP1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.326
Constant 0.06595
Mean 0.01288
Sigma 1.159
pullPhi
Std Dev 1.333
Constant 0.06635
Mean 0.01995
Sigma 1.15
pullPhi
Std Dev 1.333
Constant 0.06635
Mean 0.01995
Sigma 1.15
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.448
Constant 0.0659
Mean 0.0432
Sigma 1.125
pullTheta
Std Dev 1.405
Constant 0.06665
Mean 0.03356
Sigma 1.109
pullTheta
Std Dev 1.405
Constant 0.06665
Mean 0.03356
Sigma 1.109
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.383
Constant 0.06817
Mean −0.03801
Sigma 1.095
pullDxy
Std Dev 1.412
Constant 0.0678
Mean −0.04853
Sigma 1.097
pullDxy
Std Dev 1.412
Constant 0.0678
Mean −0.04853
Sigma 1.097
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.707
Constant 0.06395
Mean −0.046
Sigma 1.128
pullDz
Std Dev 1.652
Constant 0.06593
Mean −0.02013
Sigma 1.099
pullDz
Std Dev 1.652
Constant 0.06593
Mean −0.02013
Sigma 1.099
Ratio