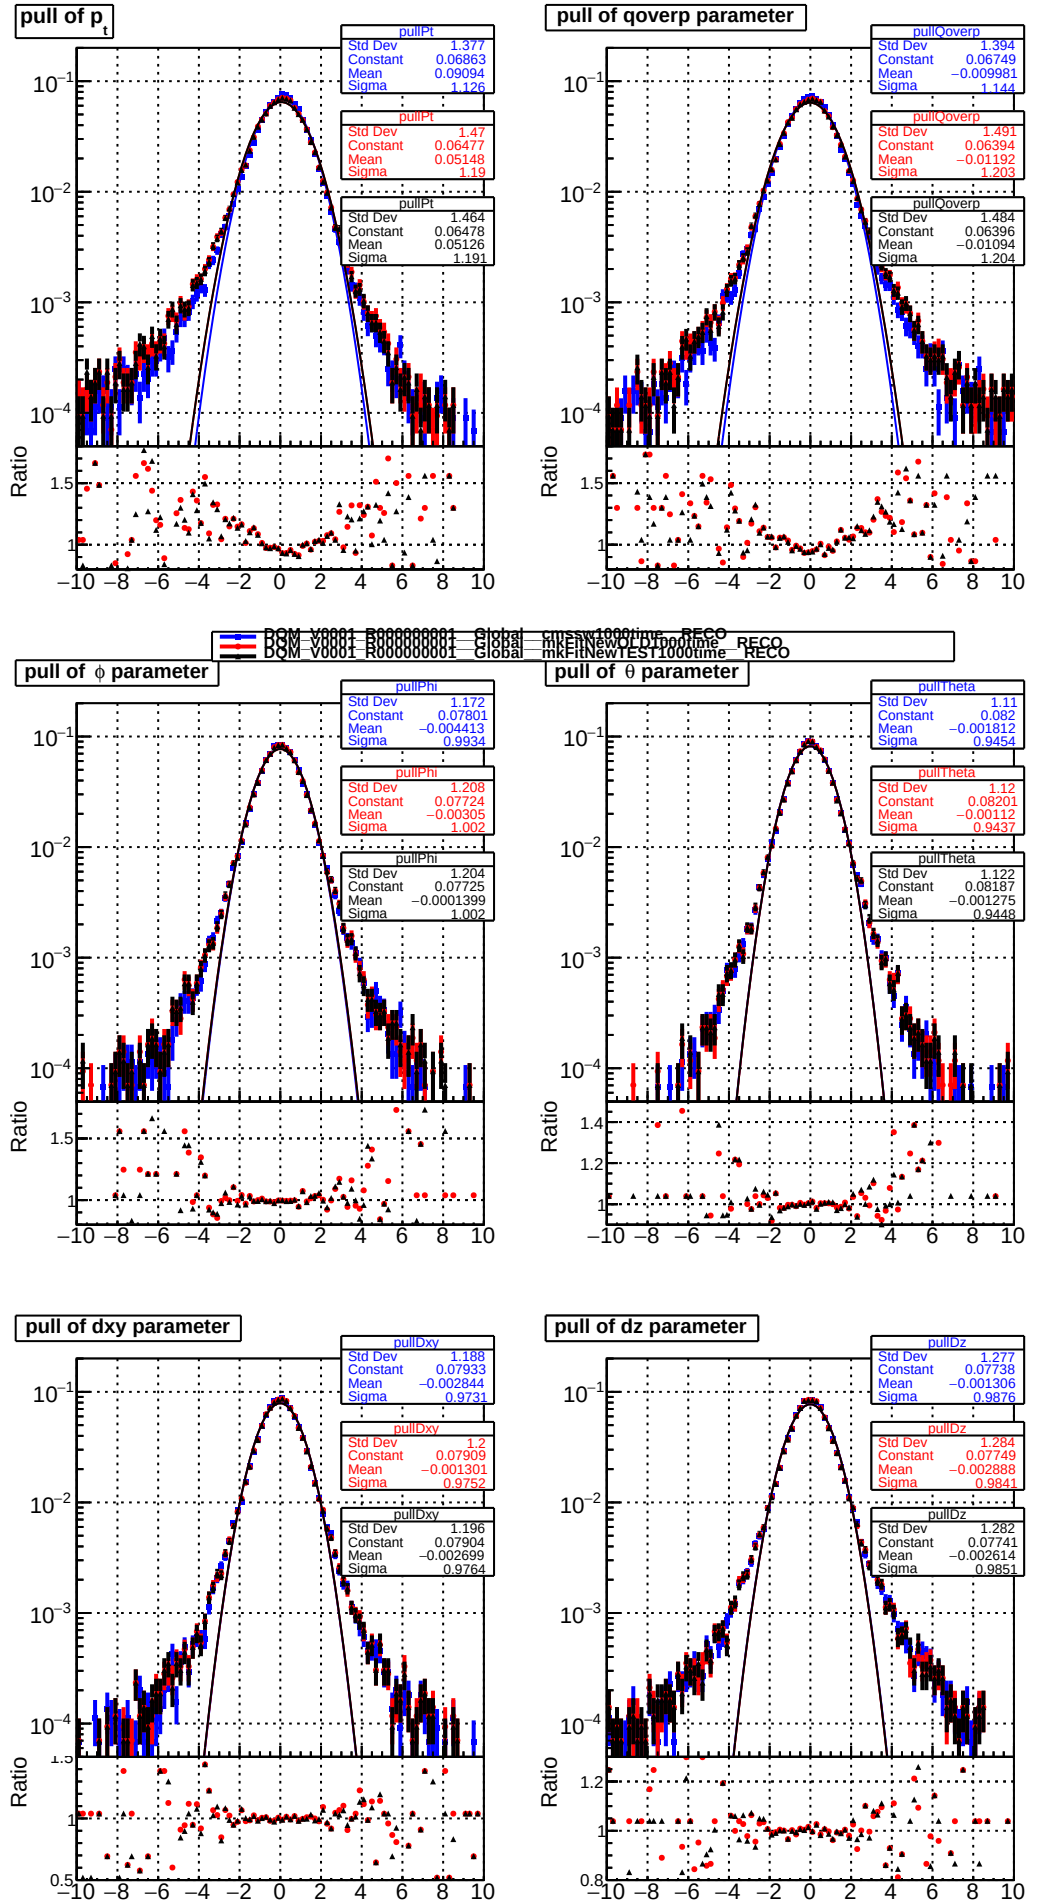
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.377
Constant 0.06863
Mean 0.09094
Sigma 1.126
pullPt
Std Dev 1.47
Constant 0.06477
Mean 0.05148
Sigma 1.19
pullPt
Std Dev 1.464
Constant 0.06478
Mean 0.05126
Sigma 1.191
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.394
Constant 0.06749
Mean −0.009981
Sigma 1.144
pullQoverp
Std Dev 1.491
Constant 0.06394
Mean −0.01192
Sigma 1.203
pullQoverp
Std Dev 1.484
Constant 0.06396
Mean −0.01094
Sigma 1.204
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfnew1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLDtest0time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewTEST1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.172
Constant 0.07801
Mean −0.004413
Sigma 0.9934
pullPhi
Std Dev 1.208
Constant 0.07724
Mean −0.00305
Sigma 1.002
pullPhi
Std Dev 1.204
Constant 0.07725
Mean −0.0001399
Sigma 1.002
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.11
Constant 0.082
Mean −0.001812
Sigma 0.9454
pullTheta
Std Dev 1.12
Constant 0.08201
Mean −0.00112
Sigma 0.9437
pullTheta
Std Dev 1.122
Constant 0.08187
Mean −0.001275
Sigma 0.9448
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.188
Constant 0.07933
Mean −0.002844
Sigma 0.9731
pullDxy
Std Dev 1.2
Constant 0.07909
Mean −0.001301
Sigma 0.9752
pullDxy
Std Dev 1.196
Constant 0.07904
Mean −0.002699
Sigma 0.9764
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.277
Constant 0.07738
Mean −0.001306
Sigma 0.9876
pullDz
Std Dev 1.284
Constant 0.07749
Mean −0.002888
Sigma 0.9841
pullDz
Std Dev 1.282
Constant 0.07741
Mean −0.002614
Sigma 0.9851
Ratio