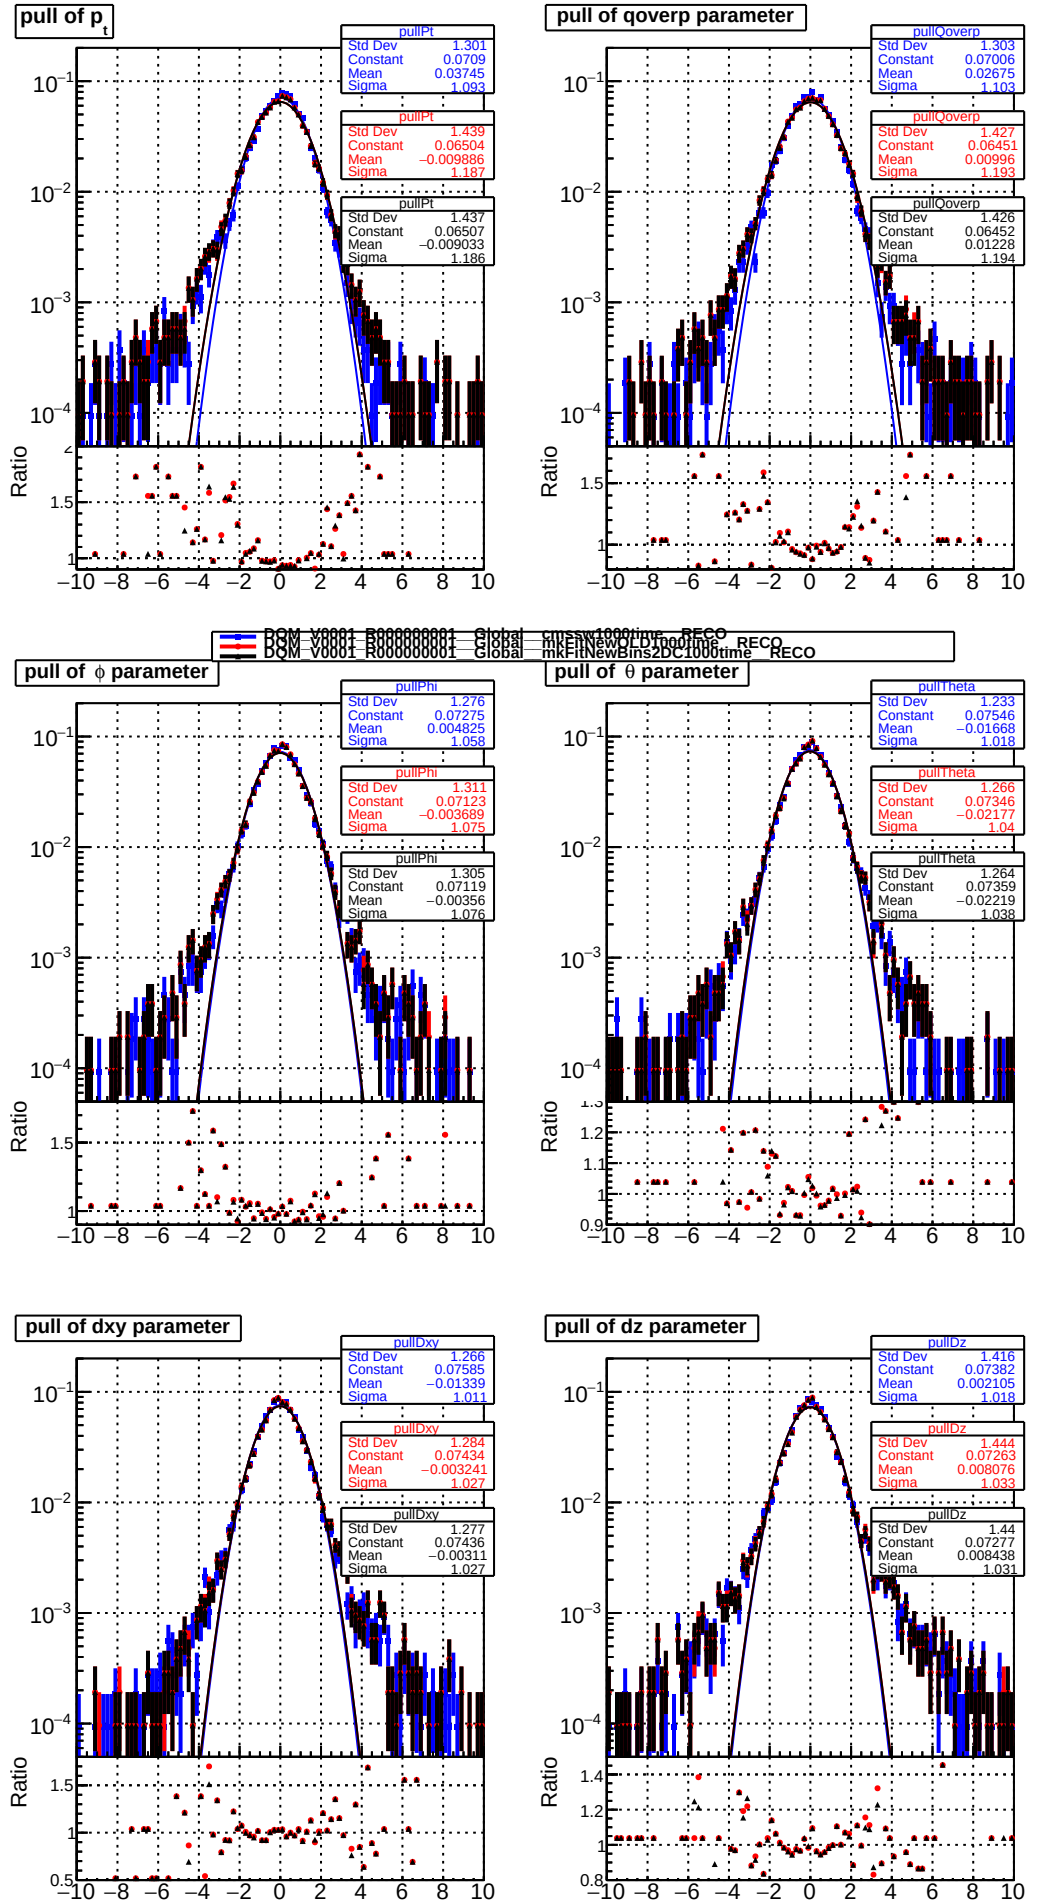
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.301
Constant 0.0709
Mean 0.03745
Sigma 1.093
pullPt
Std Dev 1.439
Constant 0.06504
Mean −0.009886
Sigma 1.187
pullPt
Std Dev 1.437
Constant 0.06507
Mean −0.009033
Sigma 1.186
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.303
Constant 0.07006
Mean 0.02675
Sigma 1.103
pullQoverp
Std Dev 1.427
Constant 0.06451
Mean 0.00996
Sigma 1.193
pullQoverp
Std Dev 1.426
Constant 0.06452
Mean 0.01228
Sigma 1.194
DQM_V0001_R000000001__Global__chiSsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBins2DC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.276
Constant 0.07275
Mean 0.004825
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.311
Constant 0.07123
Mean −0.003689
Sigma 1.075
pullPhi
Std Dev 1.305
Constant 0.07119
Mean −0.00356
Sigma 1.076
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.233
Constant 0.07546
Mean −0.01668
Sigma 1.018
pullTheta
Std Dev 1.266
Constant 0.07346
Mean −0.02177
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.264
Constant 0.07359
Mean −0.02219
Sigma 1.038
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.266
Constant 0.07585
Mean −0.01339
Sigma 1.011
pullDxy
Std Dev 1.284
Constant 0.07434
Mean −0.003241
Sigma 1.027
pullDxy
Std Dev 1.277
Constant 0.07436
Mean −0.00311
Sigma 1.027
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.416
Constant 0.07382
Mean 0.002105
Sigma 1.018
pullDz
Std Dev 1.444
Constant 0.07263
Mean 0.008076
Sigma 1.033
pullDz
Std Dev 1.44
Constant 0.07277
Mean 0.008438
Sigma 1.031
Ratio