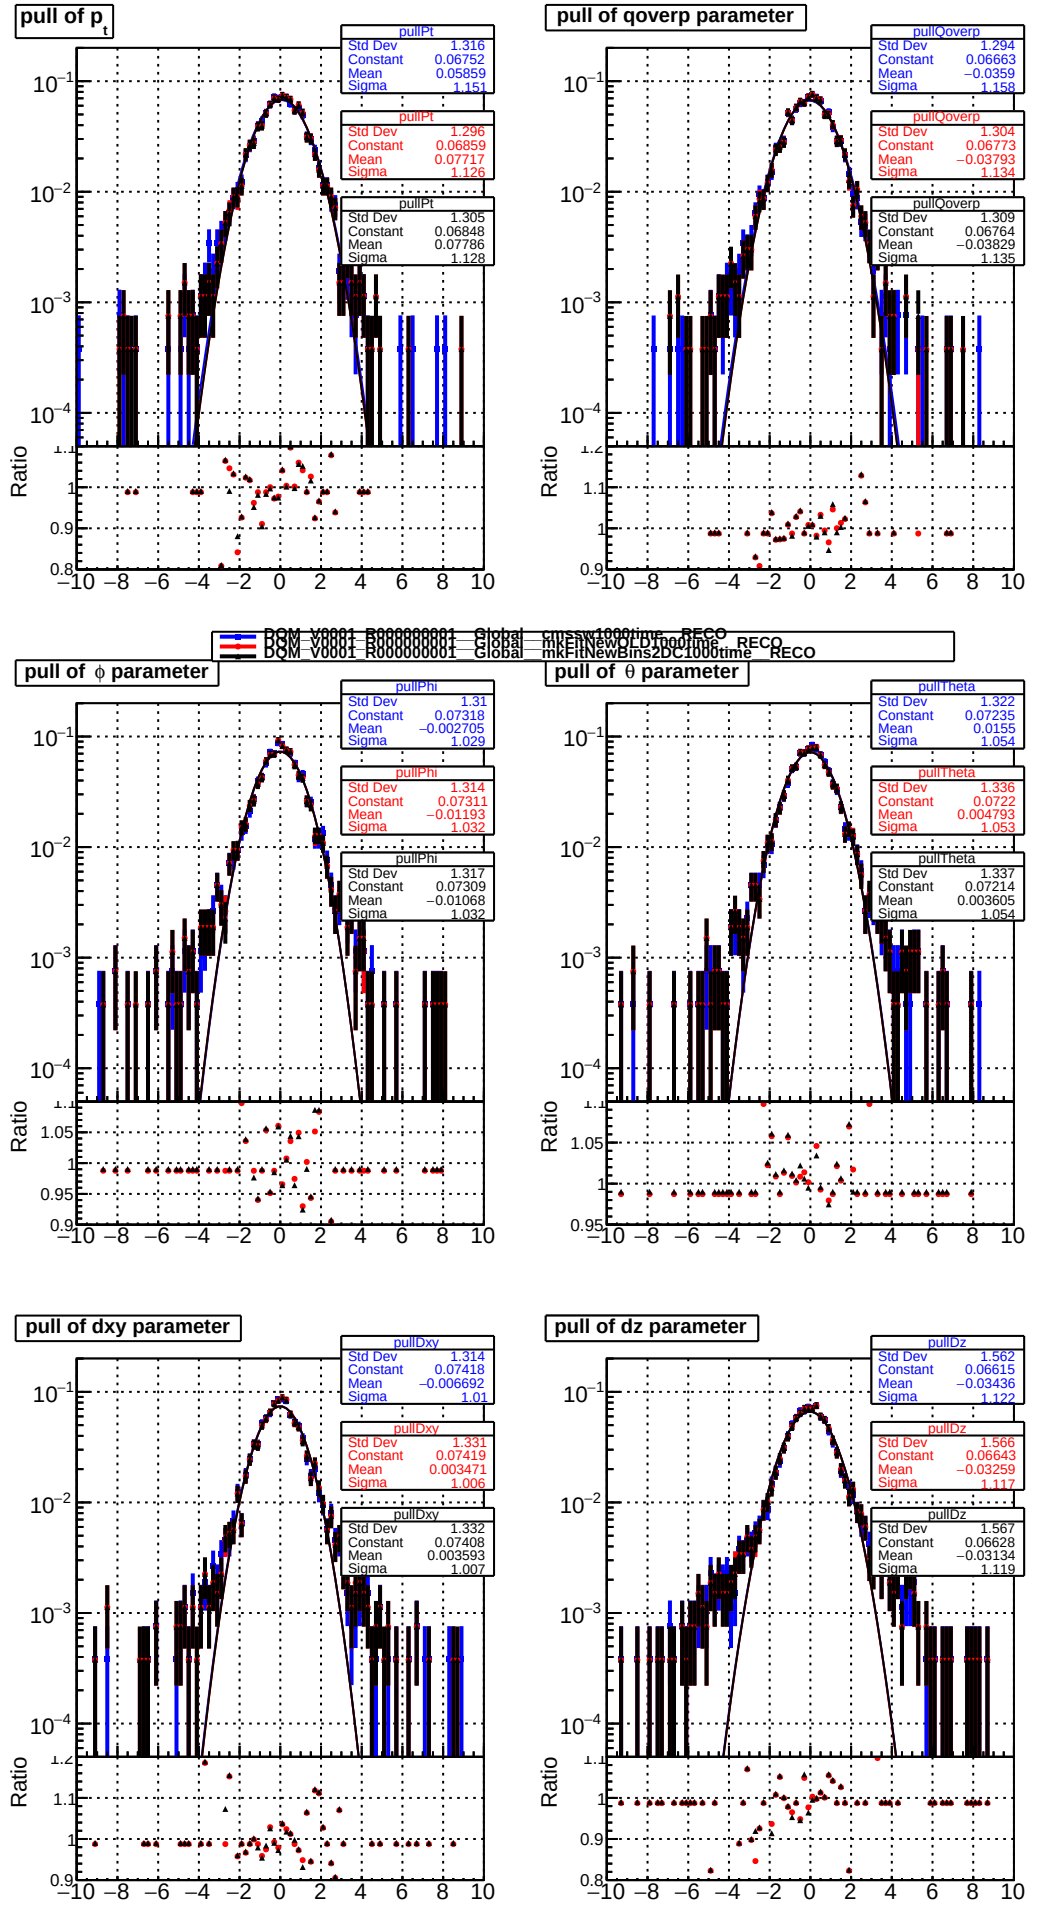
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.316
Constant 0.06752
Mean 0.05859
Sigma 1.151
pullPt
Std Dev 1.296
Constant 0.06859
Mean 0.07717
Sigma 1.126
pullPt
Std Dev 1.305
Constant 0.06848
Mean 0.07786
Sigma 1.128
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.294
Constant 0.06663
Mean −0.0359
Sigma 1.158
pullQoverp
Std Dev 1.304
Constant 0.06773
Mean −0.03793
Sigma 1.134
pullQoverp
Std Dev 1.309
Constant 0.06764
Mean −0.03829
Sigma 1.135
DQM_V0001_R000000001__Global__chiSsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBins2DC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.31
Constant 0.07318
Mean −0.002705
Sigma 1.029
pullPhi
Std Dev 1.314
Constant 0.07311
Mean −0.01193
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.317
Constant 0.07309
Mean −0.01068
Sigma 1.032
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.322
Constant 0.07235
Mean 0.0155
Sigma 1.054
pullTheta
Std Dev 1.336
Constant 0.0722
Mean 0.004793
Sigma 1.053
pullTheta
Std Dev 1.337
Constant 0.07214
Mean 0.003605
Sigma 1.054
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.314
Constant 0.07418
Mean −0.006692
Sigma 1.01
pullDxy
Std Dev 1.331
Constant 0.07419
Mean 0.003471
Sigma 1.006
pullDxy
Std Dev 1.332
Constant 0.07408
Mean 0.003593
Sigma 1.007
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.562
Constant 0.06615
Mean −0.03436
Sigma 1.122
pullDz
Std Dev 1.566
Constant 0.06643
Mean −0.03259
Sigma 1.117
pullDz
Std Dev 1.567
Constant 0.06628
Mean −0.03134
Sigma 1.119
Ratio