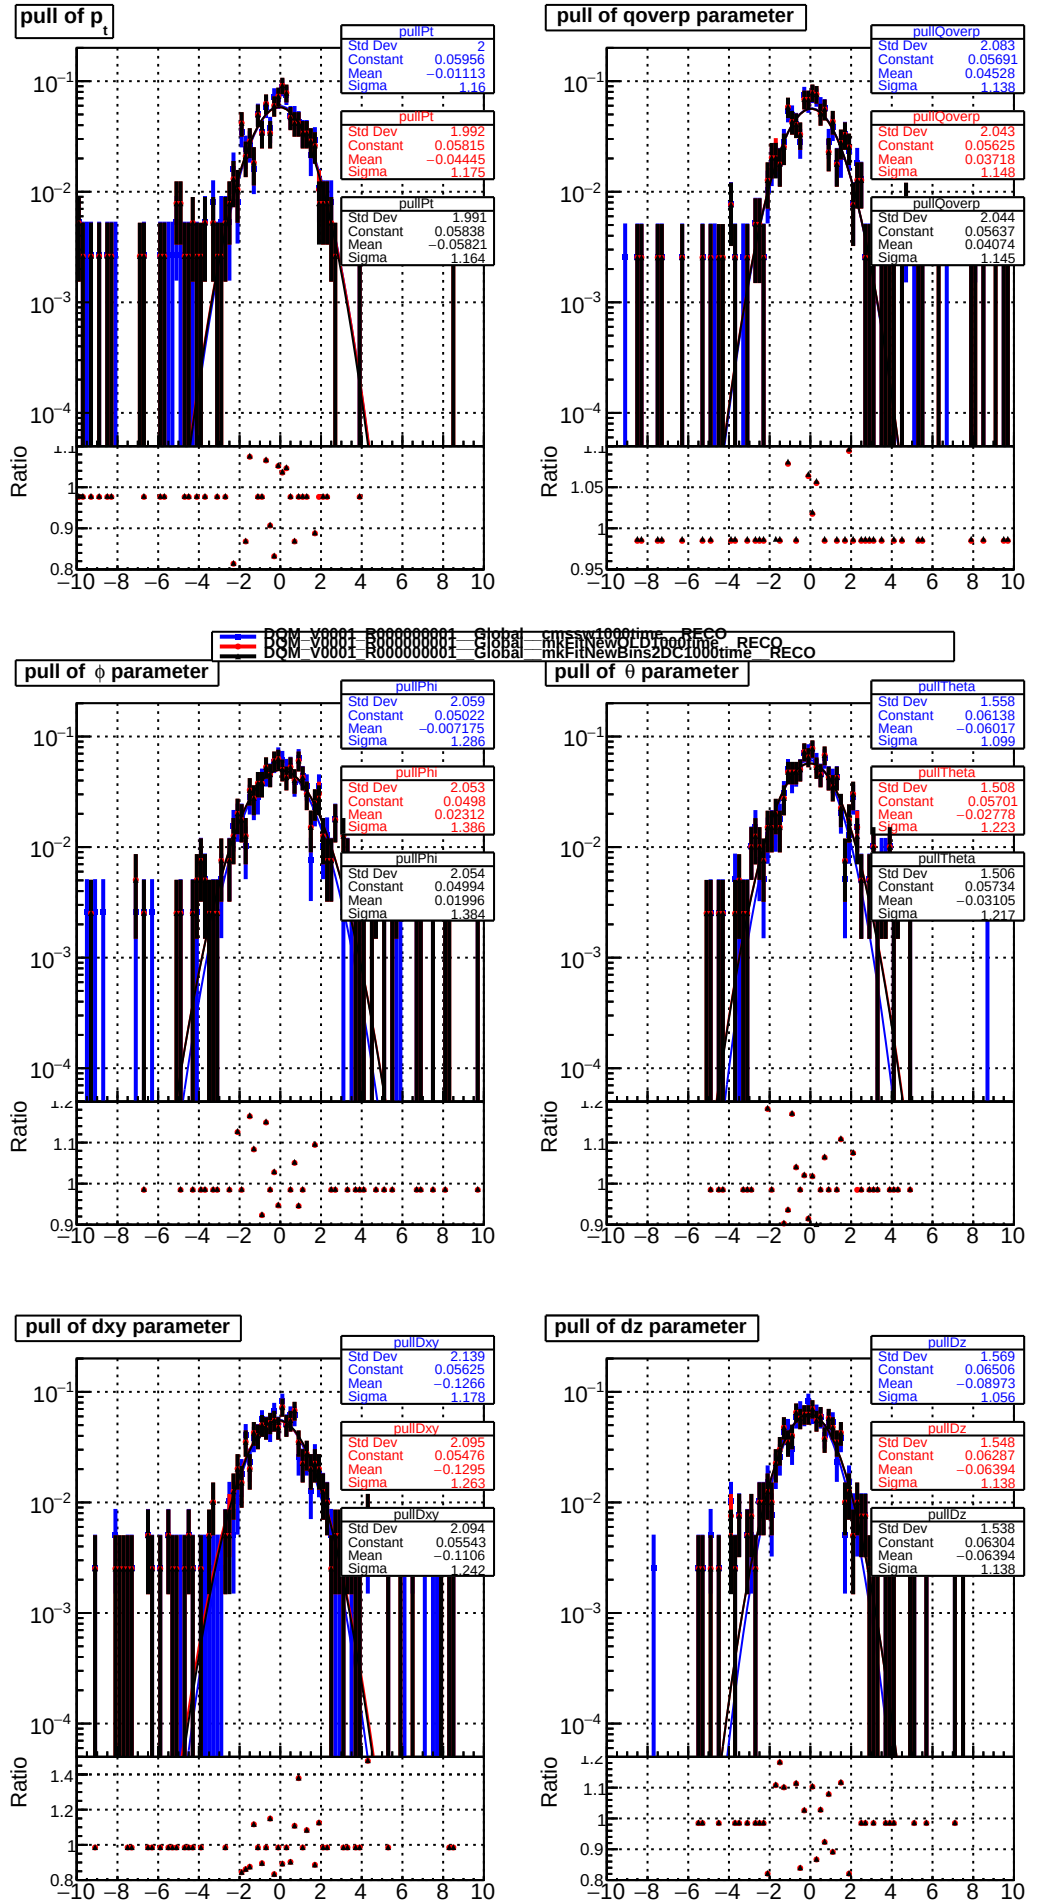
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2
Constant 0.05956
Mean −0.01113
Sigma 1.16
pullPt
Std Dev 1.992
Constant 0.05815
Mean −0.04445
Sigma 1.175
pullPt
Std Dev 1.991
Constant 0.05838
Mean −0.05821
Sigma 1.164
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.083
Constant 0.05691
Mean 0.04528
Sigma 1.138
pullQoverp
Std Dev 2.043
Constant 0.05625
Mean 0.03718
Sigma 1.148
pullQoverp
Std Dev 2.044
Constant 0.05637
Mean 0.04074
Sigma 1.145
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBins2DC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.059
Constant 0.05022
Mean −0.007175
Sigma 1.286
pullPhi
Std Dev 2.053
Constant 0.0498
Mean 0.02312
Sigma 1.386
pullPhi
Std Dev 2.054
Constant 0.04994
Mean 0.01996
Sigma 1.384
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.558
Constant 0.06138
Mean −0.06017
Sigma 1.099
pullTheta
Std Dev 1.508
Constant 0.05701
Mean −0.02778
Sigma 1.223
pullTheta
Std Dev 1.506
Constant 0.05734
Mean −0.03105
Sigma 1.217
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.139
Constant 0.05625
Mean −0.1266
Sigma 1.178
pullDxy
Std Dev 2.095
Constant 0.05476
Mean −0.1295
Sigma 1.263
pullDxy
Std Dev 2.094
Constant 0.05543
Mean −0.1106
Sigma 1.242
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.569
Constant 0.06506
Mean −0.08973
Sigma 1.056
pullDz
Std Dev 1.548
Constant 0.06287
Mean −0.06394
Sigma 1.138
pullDz
Std Dev 1.538
Constant 0.06304
Mean −0.06394
Sigma 1.138
Ratio