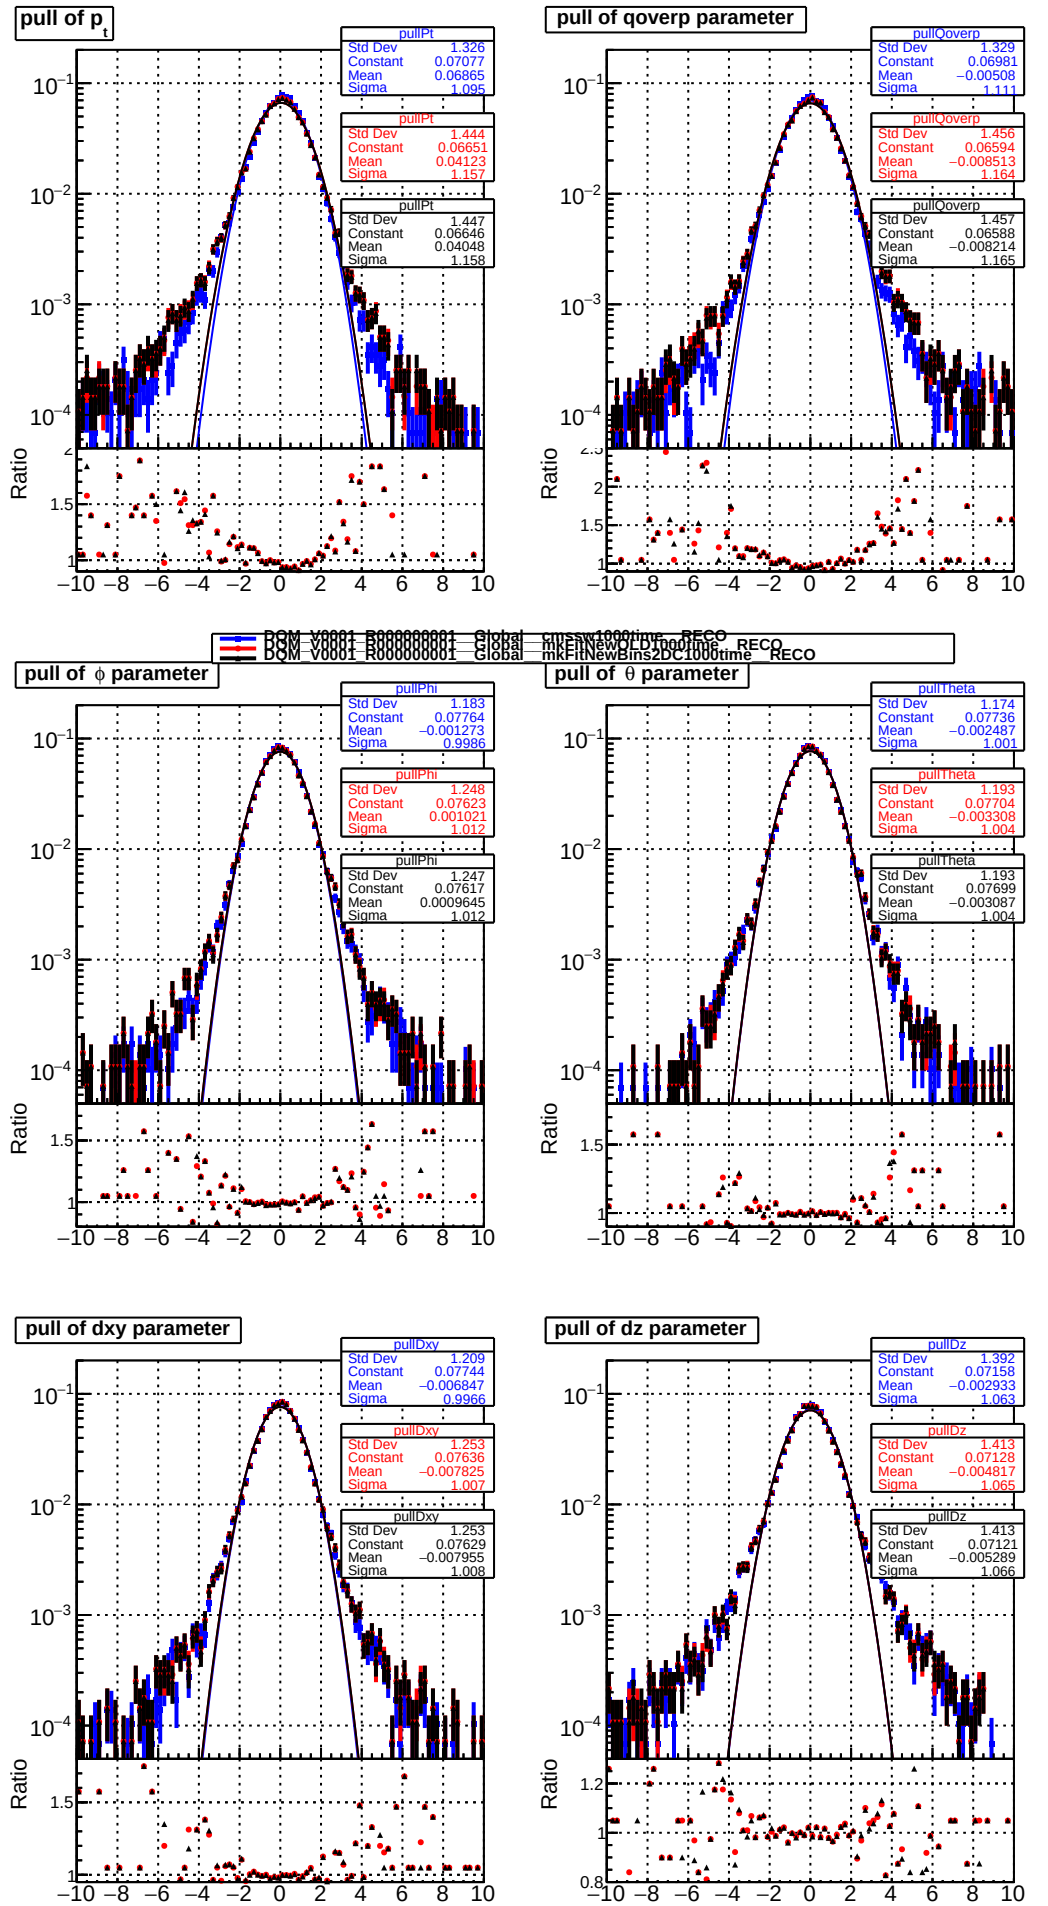
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.326
Constant 0.07077
Mean 0.06865
Sigma 1.095
pullPt
Std Dev 1.444
Constant 0.06651
Mean 0.04123
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06646
Mean 0.04048
Sigma 1.158
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.329
Constant 0.06981
Mean −0.00508
Sigma 1.111
pullQoverp
Std Dev 1.456
Constant 0.06594
Mean −0.008513
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.457
Constant 0.06588
Mean −0.008214
Sigma 1.165
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBins2DC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.183
Constant 0.07764
Mean −0.001273
Sigma 0.9986
pullPhi
Std Dev 1.248
Constant 0.07623
Mean 0.001021
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.247
Constant 0.07617
Mean 0.0009645
Sigma 1.012
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.174
Constant 0.07736
Mean −0.002487
Sigma 1.001
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07704
Mean −0.003308
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07699
Mean −0.003087
Sigma 1.004
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.209
Constant 0.07744
Mean −0.006847
Sigma 0.9966
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07636
Mean −0.007825
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.253
Constant 0.07629
Mean −0.007955
Sigma 1.008
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.392
Constant 0.07158
Mean −0.002933
Sigma 1.063
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07128
Mean −0.004817
Sigma 1.065
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07121
Mean −0.005289
Sigma 1.066
Ratio