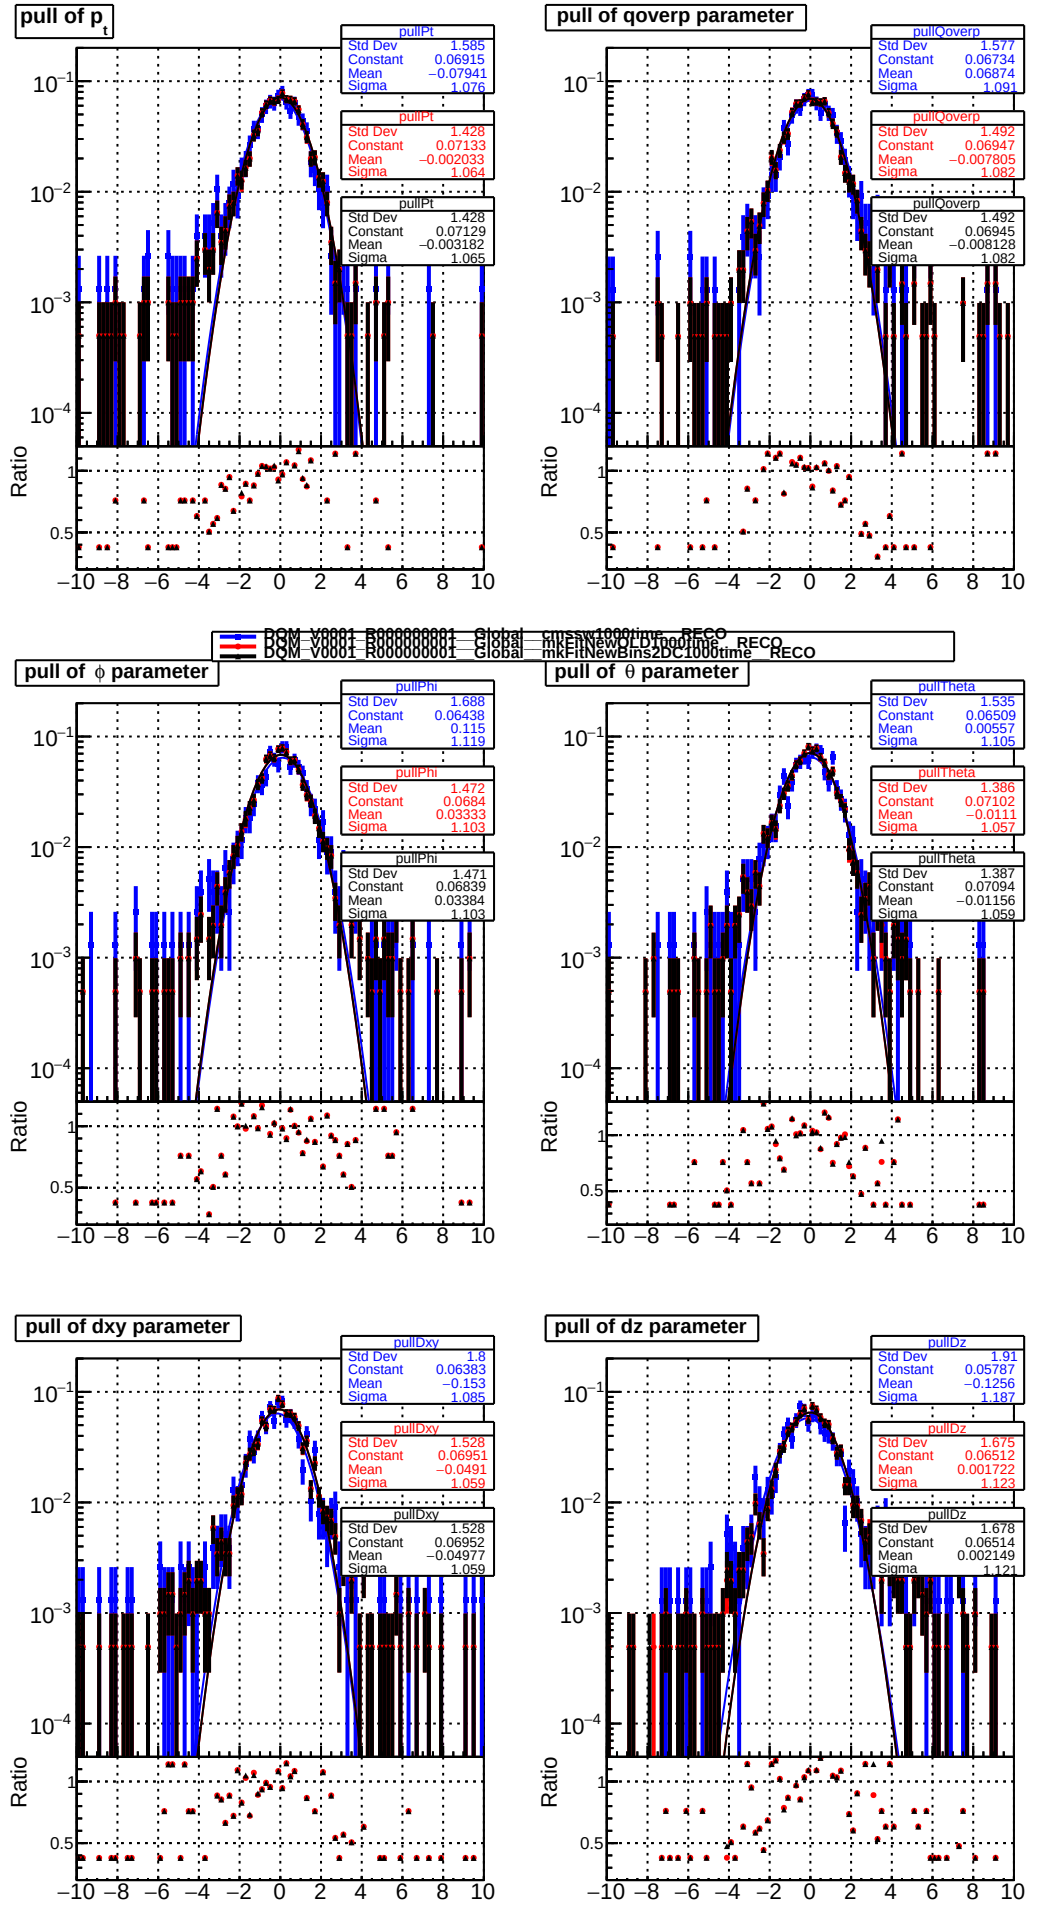
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.585
Constant 0.06915
Mean −0.07941
Sigma 1.076
pullPt
Std Dev 1.428
Constant 0.07133
Mean −0.002033
Sigma 1.064
pullPt
Std Dev 1.428
Constant 0.07129
Mean −0.003182
Sigma 1.065
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.577
Constant 0.06734
Mean 0.06874
Sigma 1.091
pullQoverp
Std Dev 1.492
Constant 0.06947
Mean −0.007805
Sigma 1.082
pullQoverp
Std Dev 1.492
Constant 0.06945
Mean −0.008128
Sigma 1.082
DQM_V0001_R000000001__Global__cmssw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBins2DC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.688
Constant 0.06438
Mean 0.115
Sigma 1.119
pullPhi
Std Dev 1.472
Constant 0.0684
Mean 0.03333
Sigma 1.103
pullPhi
Std Dev 1.471
Constant 0.06839
Mean 0.03384
Sigma 1.103
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.535
Constant 0.06509
Mean 0.00557
Sigma 1.105
pullTheta
Std Dev 1.386
Constant 0.07102
Mean −0.0111
Sigma 1.057
pullTheta
Std Dev 1.387
Constant 0.07094
Mean −0.01156
Sigma 1.059
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.8
Constant 0.06383
Mean −0.153
Sigma 1.085
pullDxy
Std Dev 1.528
Constant 0.06951
Mean −0.0491
Sigma 1.059
pullDxy
Std Dev 1.528
Constant 0.06952
Mean −0.04977
Sigma 1.059
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.91
Constant 0.05787
Mean −0.1256
Sigma 1.187
pullDz
Std Dev 1.675
Constant 0.06512
Mean 0.001722
Sigma 1.123
pullDz
Std Dev 1.678
Constant 0.06514
Mean 0.002149
Sigma 1.121
Ratio