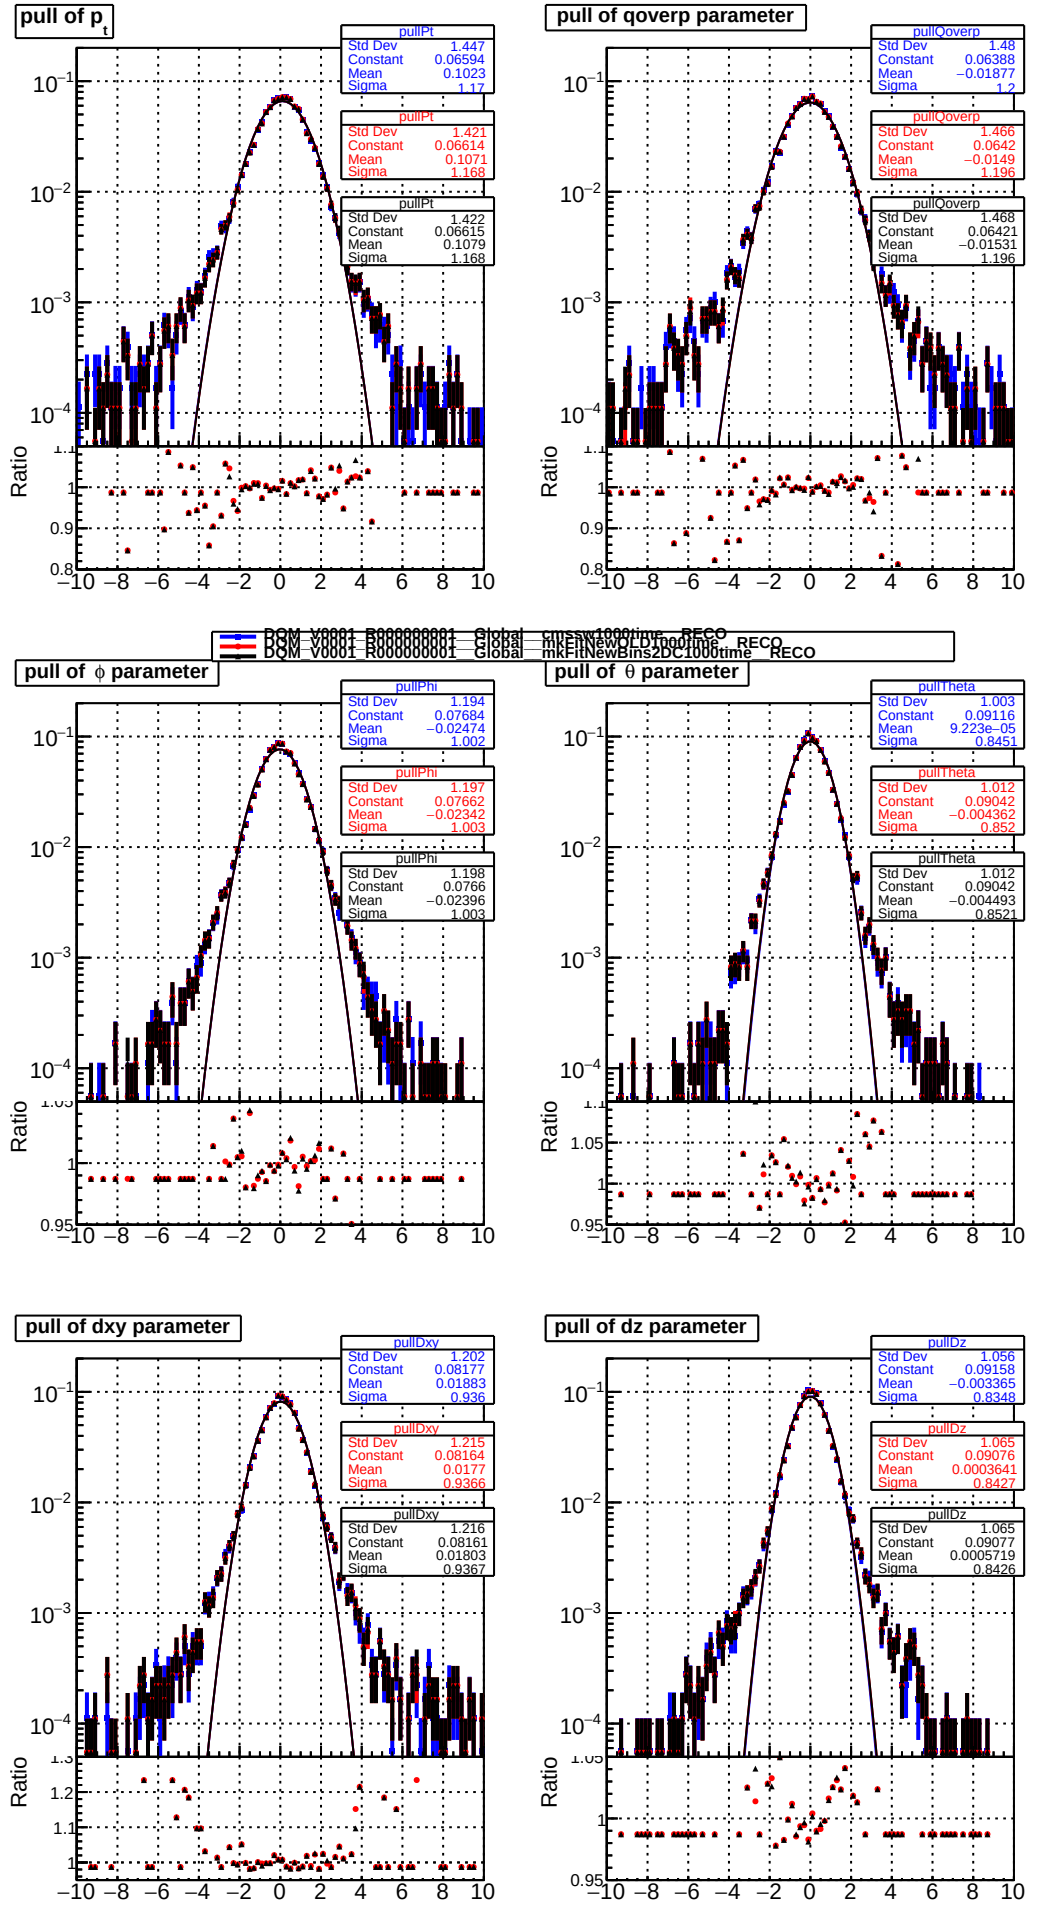
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06594
Mean 0.1023
Sigma 1.17
pullPt
Std Dev 1.421
Constant 0.06614
Mean 0.1071
Sigma 1.168
pullPt
Std Dev 1.422
Constant 0.06615
Mean 0.1079
Sigma 1.168
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.48
Constant 0.06388
Mean −0.01877
Sigma 1.2
pullQoverp
Std Dev 1.466
Constant 0.0642
Mean −0.0149
Sigma 1.196
pullQoverp
Std Dev 1.468
Constant 0.06421
Mean −0.01531
Sigma 1.196
DQM_V0001_R000000001__Global__chisqw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBins2DC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.194
Constant 0.07684
Mean −0.02474
Sigma 1.002
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07662
Mean −0.02342
Sigma 1.003
pullPhi
Std Dev 1.198
Constant 0.0766
Mean −0.02396
Sigma 1.003
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.003
Constant 0.09116
Mean 9.223e−05
Sigma 0.8451
pullTheta
Std Dev 1.012
Constant 0.09042
Mean −0.004362
Sigma 0.852
pullTheta
Std Dev 1.012
Constant 0.09042
Mean −0.004493
Sigma 0.8521
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.202
Constant 0.08177
Mean 0.01883
Sigma 0.936
pullDxy
Std Dev 1.215
Constant 0.08164
Mean 0.0177
Sigma 0.9366
pullDxy
Std Dev 1.216
Constant 0.08161
Mean 0.01803
Sigma 0.9367
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.056
Constant 0.09158
Mean −0.003365
Sigma 0.8348
pullDz
Std Dev 1.065
Constant 0.09076
Mean 0.0003641
Sigma 0.8427
pullDz
Std Dev 1.065
Constant 0.09077
Mean 0.0005719
Sigma 0.8426
Ratio