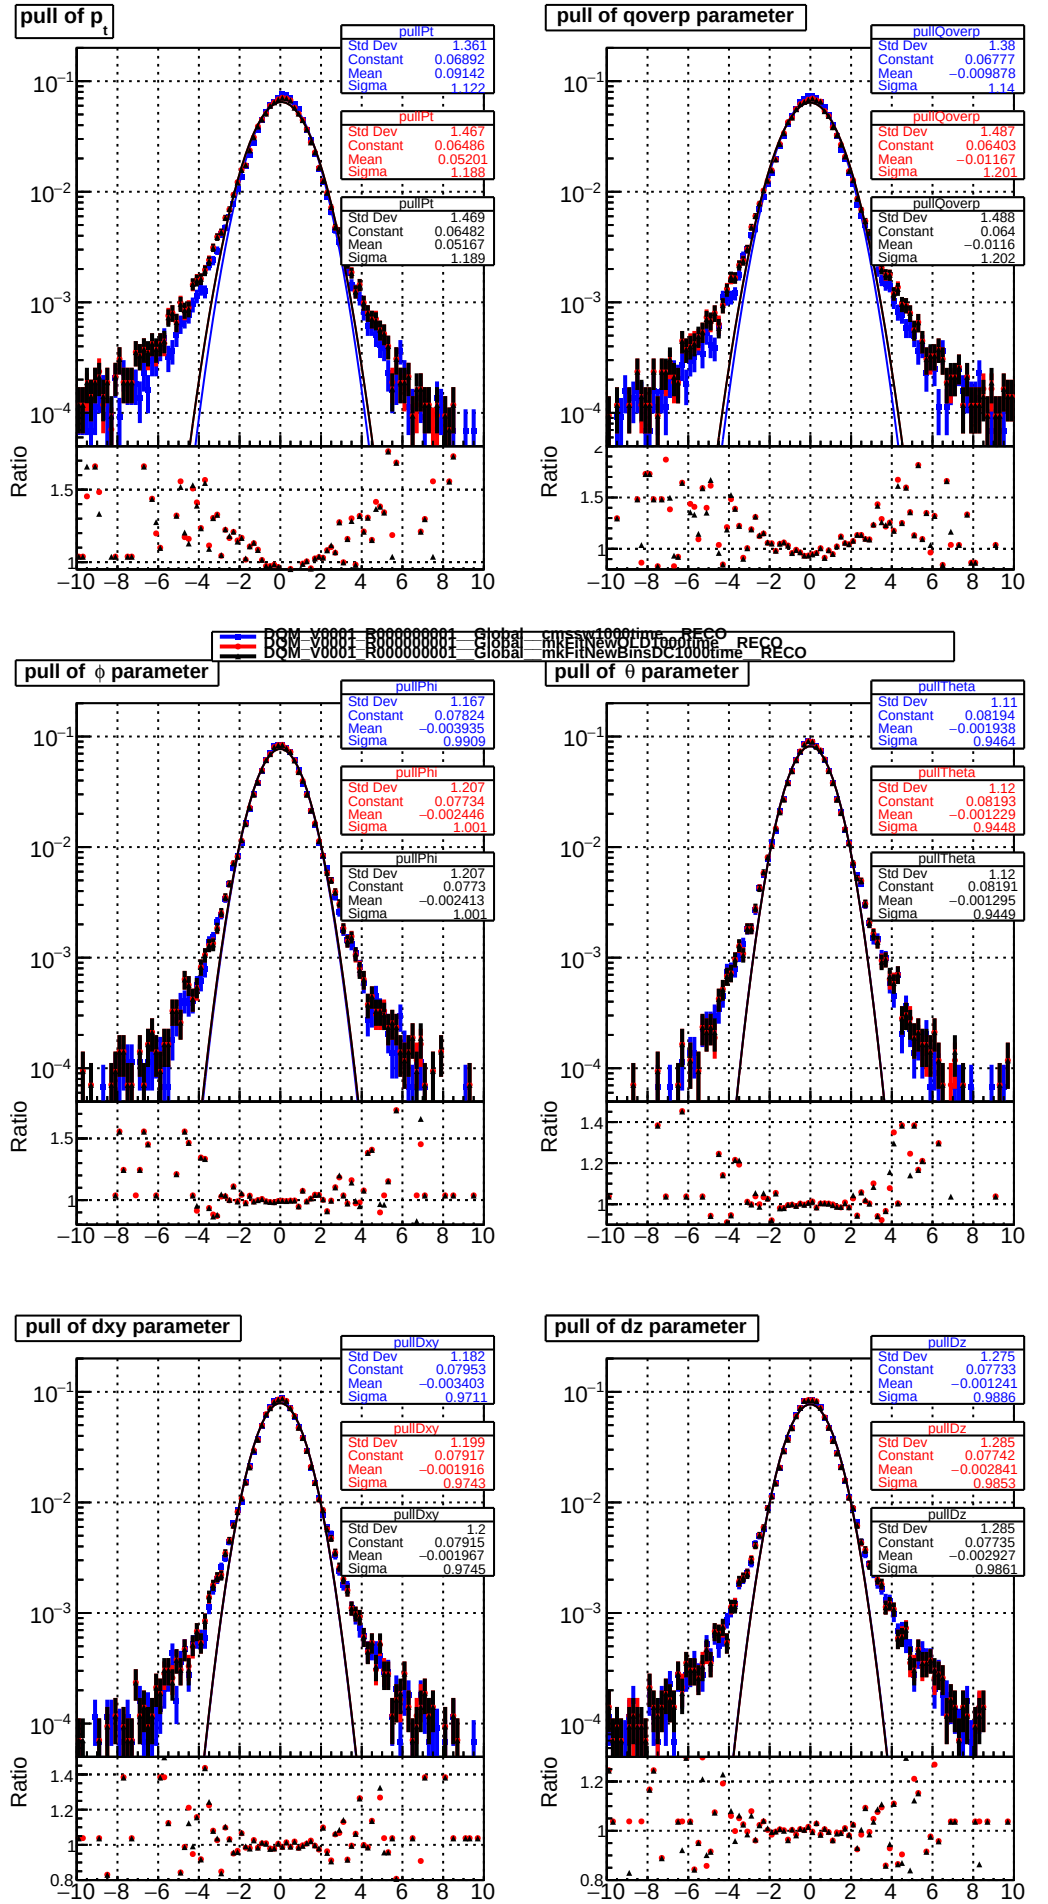
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.361
Constant 0.06892
Mean 0.09142
Sigma 1.122
pullPt
Std Dev 1.467
Constant 0.06486
Mean 0.05201
Sigma 1.188
pullPt
Std Dev 1.469
Constant 0.06482
Mean 0.05167
Sigma 1.189
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.38
Constant 0.06777
Mean −0.009878
Sigma 1.14
pullQoverp
Std Dev 1.487
Constant 0.06403
Mean −0.01167
Sigma 1.201
pullQoverp
Std Dev 1.488
Constant 0.064
Mean −0.0116
Sigma 1.202
DQM_V0001_R000000001__Global__chiesw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLDb1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBinsDC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.167
Constant 0.07824
Mean −0.003935
Sigma 0.9909
pullPhi
Std Dev 1.207
Constant 0.07734
Mean −0.002446
Sigma 1.001
pullPhi
Std Dev 1.207
Constant 0.0773
Mean −0.002413
Sigma 1.001
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.11
Constant 0.08194
Mean −0.001938
Sigma 0.9464
pullTheta
Std Dev 1.12
Constant 0.08193
Mean −0.001229
Sigma 0.9448
pullTheta
Std Dev 1.12
Constant 0.08191
Mean −0.001295
Sigma 0.9449
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.182
Constant 0.07953
Mean −0.003403
Sigma 0.9711
pullDxy
Std Dev 1.199
Constant 0.07917
Mean −0.001916
Sigma 0.9743
pullDxy
Std Dev 1.2
Constant 0.07915
Mean −0.001967
Sigma 0.9745
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.275
Constant 0.07733
Mean −0.001241
Sigma 0.9886
pullDz
Std Dev 1.285
Constant 0.07742
Mean −0.002841
Sigma 0.9853
pullDz
Std Dev 1.285
Constant 0.07735
Mean −0.002927
Sigma 0.9861
Ratio