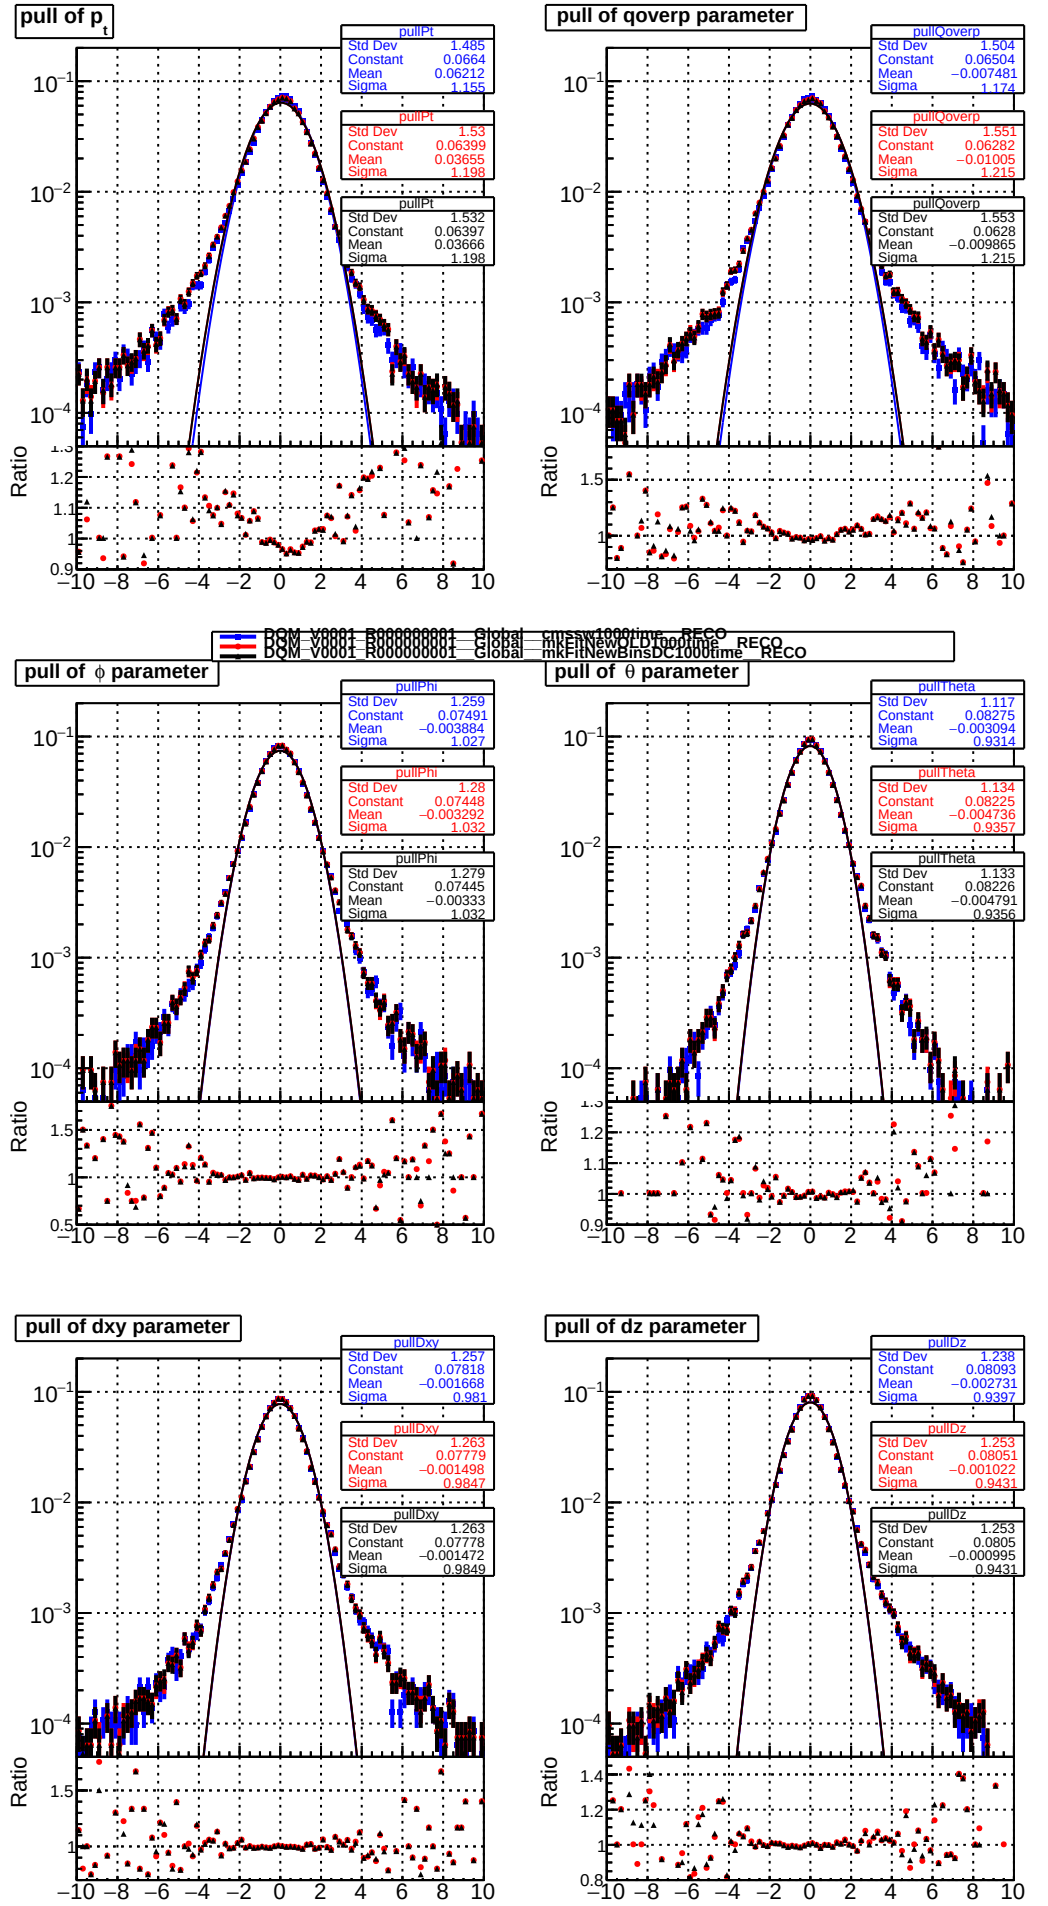
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.485
Constant 0.0664
Mean 0.06212
Sigma 1.155
pullPt
Std Dev 1.53
Constant 0.06399
Mean 0.03655
Sigma 1.198
pullPt
Std Dev 1.532
Constant 0.06397
Mean 0.03666
Sigma 1.198
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.504
Constant 0.06504
Mean −0.007481
Sigma 1.174
pullQoverp
Std Dev 1.551
Constant 0.06282
Mean −0.01005
Sigma 1.215
pullQoverp
Std Dev 1.553
Constant 0.0628
Mean −0.009865
Sigma 1.215
DQM_V0001_R000000001__Global__chiSsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLDb1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBinsDC1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.259
Constant 0.07491
Mean −0.003884
Sigma 1.027
pullPhi
Std Dev 1.28
Constant 0.07448
Mean −0.003292
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.279
Constant 0.07445
Mean −0.00333
Sigma 1.032
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.117
Constant 0.08275
Mean −0.003094
Sigma 0.9314
pullTheta
Std Dev 1.134
Constant 0.08225
Mean −0.004736
Sigma 0.9357
pullTheta
Std Dev 1.133
Constant 0.08226
Mean −0.004791
Sigma 0.9356
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.257
Constant 0.07818
Mean −0.001668
Sigma 0.981
pullDxy
Std Dev 1.263
Constant 0.07779
Mean −0.001498
Sigma 0.9847
pullDxy
Std Dev 1.263
Constant 0.07778
Mean −0.001472
Sigma 0.9849
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.238
Constant 0.08093
Mean −0.002731
Sigma 0.9397
pullDz
Std Dev 1.253
Constant 0.08051
Mean −0.001022
Sigma 0.9431
pullDz
Std Dev 1.253
Constant 0.0805
Mean −0.000995
Sigma 0.9431
Ratio