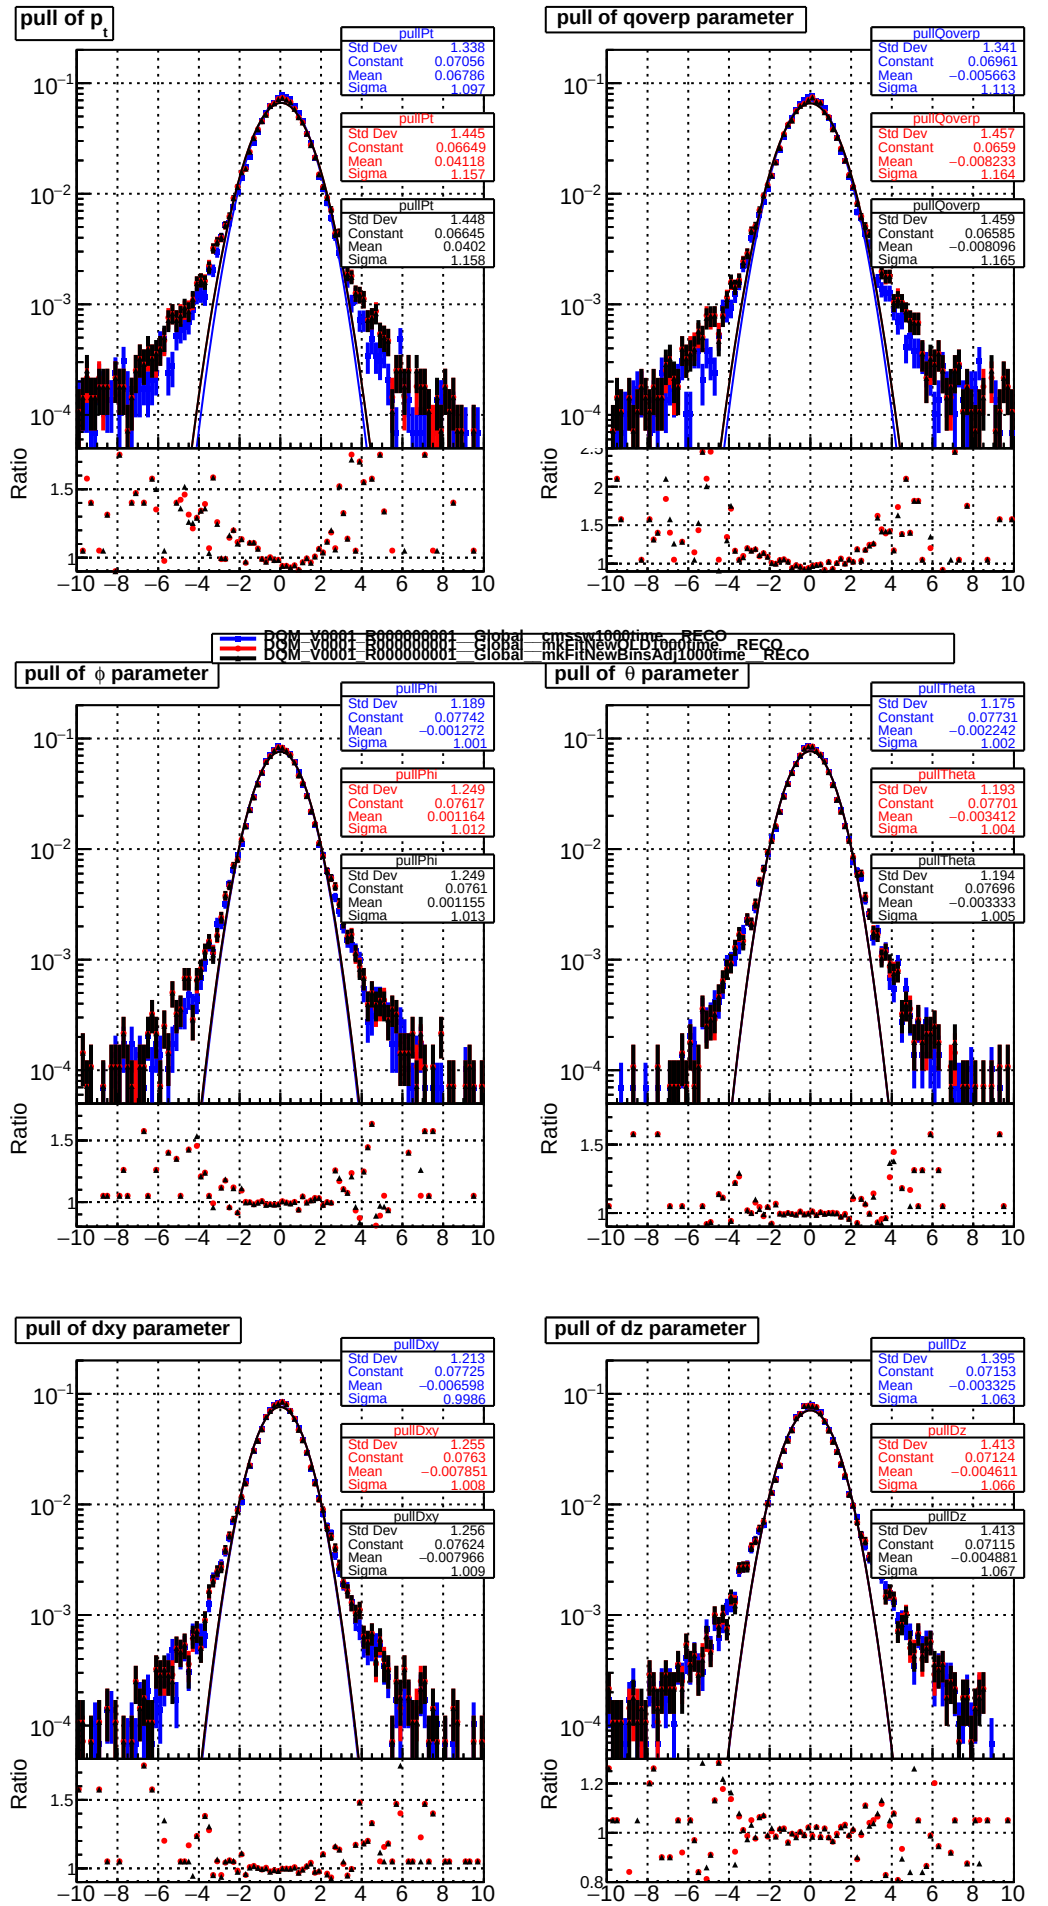
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.338
Constant 0.07056
Mean 0.06786
Sigma 1.097
pullPt
Std Dev 1.445
Constant 0.06649
Mean 0.04118
Sigma 1.157
pullPt
Std Dev 1.448
Constant 0.06645
Mean 0.0402
Sigma 1.158
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.341
Constant 0.06961
Mean −0.005663
Sigma 1.113
pullQoverp
Std Dev 1.457
Constant 0.0659
Mean −0.008233
Sigma 1.164
pullQoverp
Std Dev 1.459
Constant 0.06585
Mean −0.008096
Sigma 1.165
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBinsAdj1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.189
Constant 0.07742
Mean −0.001272
Sigma 1.001
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.07617
Mean 0.001164
Sigma 1.012
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.0761
Mean 0.001155
Sigma 1.013
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.175
Constant 0.07731
Mean −0.002242
Sigma 1.002
pullTheta
Std Dev 1.193
Constant 0.07701
Mean −0.003412
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.194
Constant 0.07696
Mean −0.003333
Sigma 1.005
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.213
Constant 0.07725
Mean −0.006598
Sigma 0.9986
pullDxy
Std Dev 1.255
Constant 0.0763
Mean −0.007851
Sigma 1.008
pullDxy
Std Dev 1.256
Constant 0.07624
Mean −0.007966
Sigma 1.009
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.395
Constant 0.07153
Mean −0.003325
Sigma 1.063
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07124
Mean −0.004611
Sigma 1.066
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07115
Mean −0.004881
Sigma 1.067
Ratio