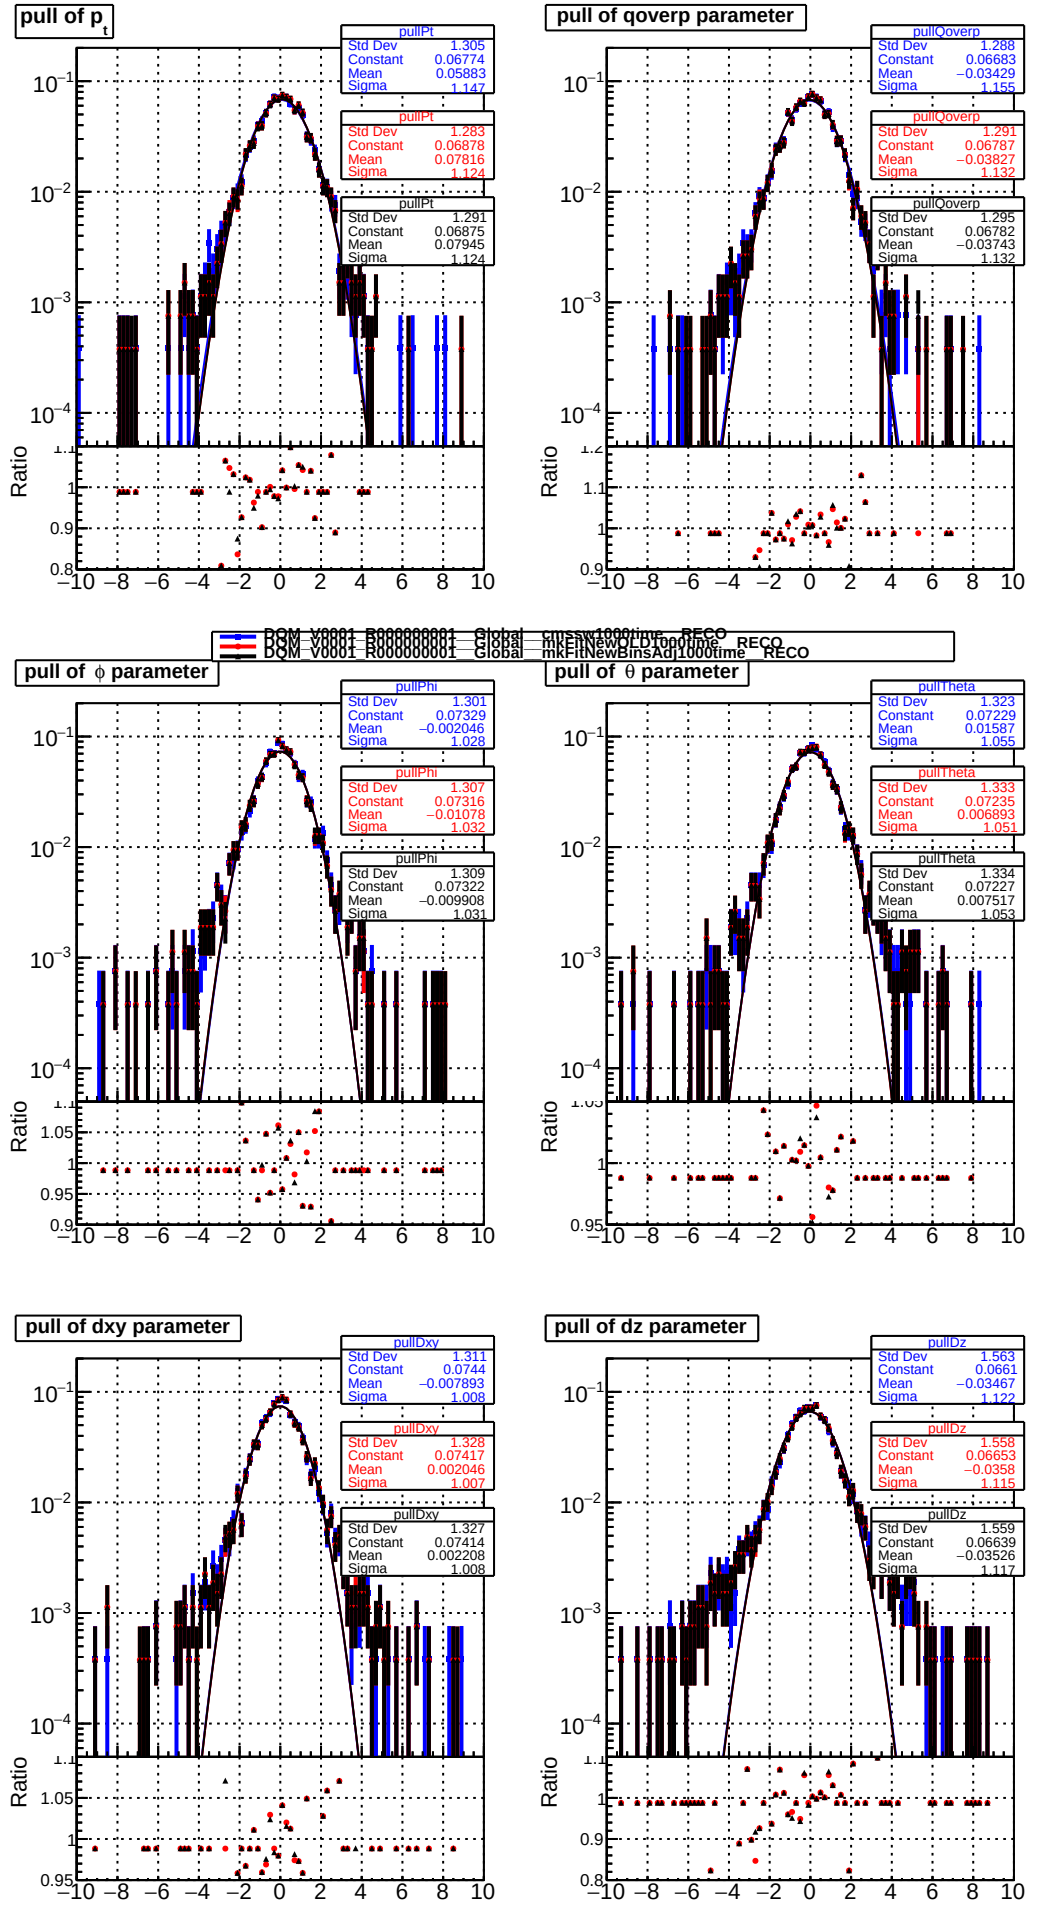
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.305
Constant 0.06774
Mean 0.05883
Sigma 1.147
pullPt
Std Dev 1.283
Constant 0.06878
Mean 0.07816
Sigma 1.124
pullPt
Std Dev 1.291
Constant 0.06875
Mean 0.07945
Sigma 1.124
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.288
Constant 0.06683
Mean −0.03429
Sigma 1.155
pullQoverp
Std Dev 1.291
Constant 0.06787
Mean −0.03827
Sigma 1.132
pullQoverp
Std Dev 1.295
Constant 0.06782
Mean −0.03743
Sigma 1.132
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfnsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBinsAdj1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.301
Constant 0.07329
Mean −0.002046
Sigma 1.028
pullPhi
Std Dev 1.307
Constant 0.07316
Mean −0.01078
Sigma 1.032
pullPhi
Std Dev 1.309
Constant 0.07322
Mean −0.009908
Sigma 1.031
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.323
Constant 0.07229
Mean 0.01587
Sigma 1.055
pullTheta
Std Dev 1.333
Constant 0.07235
Mean 0.006893
Sigma 1.051
pullTheta
Std Dev 1.334
Constant 0.07227
Mean 0.007517
Sigma 1.053
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.311
Constant 0.0744
Mean −0.007893
Sigma 1.008
pullDxy
Std Dev 1.328
Constant 0.07417
Mean 0.002046
Sigma 1.007
pullDxy
Std Dev 1.327
Constant 0.07414
Mean 0.002208
Sigma 1.008
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.563
Constant 0.0661
Mean −0.03467
Sigma 1.122
pullDz
Std Dev 1.558
Constant 0.06653
Mean −0.0358
Sigma 1.115
pullDz
Std Dev 1.559
Constant 0.06639
Mean −0.03526
Sigma 1.117
Ratio