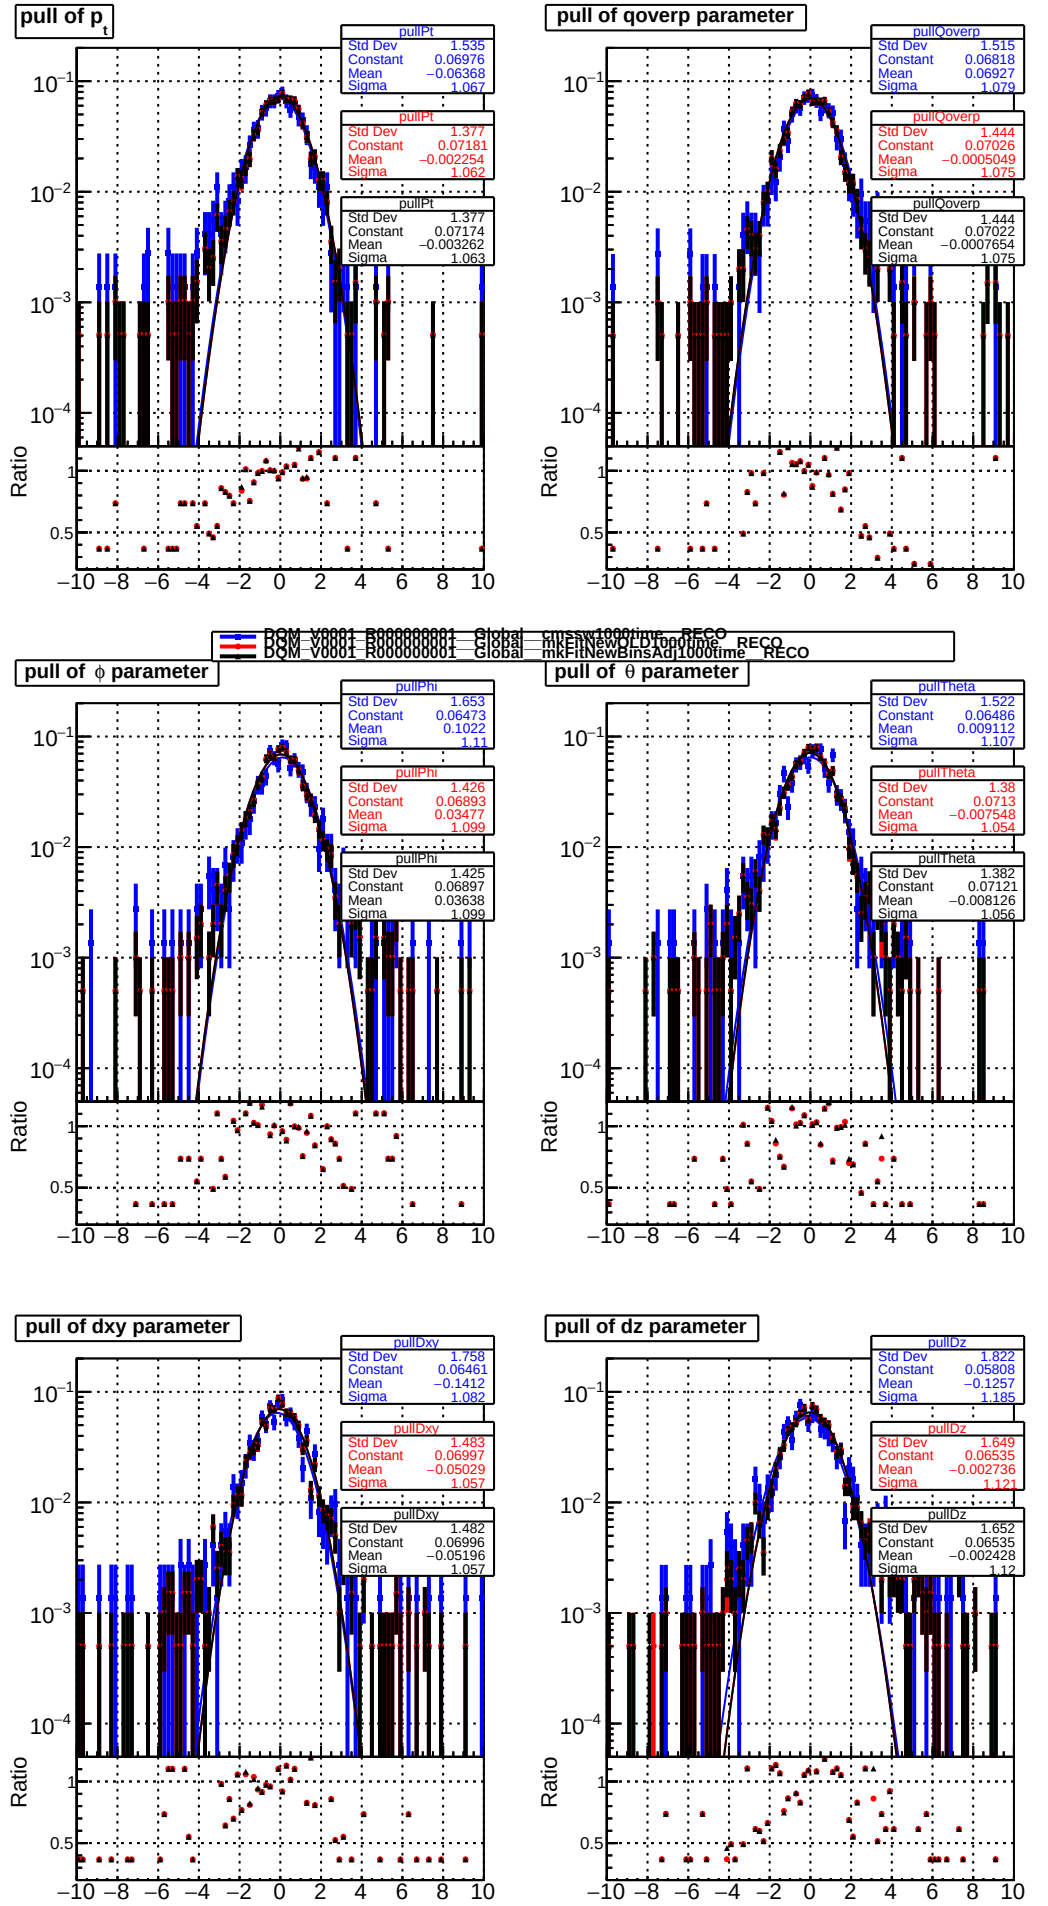
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.535
Constant 0.06976
Mean −0.06368
Sigma 1.067
pullPt
Std Dev 1.377
Constant 0.07181
Mean −0.002254
Sigma 1.062
pullPt
Std Dev 1.377
Constant 0.07174
Mean −0.003262
Sigma 1.063
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.515
Constant 0.06818
Mean 0.06927
Sigma 1.079
pullQoverp
Std Dev 1.444
Constant 0.07026
Mean −0.0005049
Sigma 1.075
pullQoverp
Std Dev 1.444
Constant 0.07022
Mean −0.0007654
Sigma 1.075
DQM_V0001_R000000001__Global__cmssw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBinsAdj1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.653
Constant 0.06473
Mean 0.1022
Sigma 1.11
pullPhi
Std Dev 1.426
Constant 0.06893
Mean 0.03477
Sigma 1.099
pullPhi
Std Dev 1.425
Constant 0.06897
Mean 0.03638
Sigma 1.099
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.522
Constant 0.06486
Mean 0.009112
Sigma 1.107
pullTheta
Std Dev 1.38
Constant 0.0713
Mean −0.007548
Sigma 1.054
pullTheta
Std Dev 1.382
Constant 0.07121
Mean −0.008126
Sigma 1.056
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.758
Constant 0.06461
Mean −0.1412
Sigma 1.082
pullDxy
Std Dev 1.483
Constant 0.06997
Mean −0.05029
Sigma 1.057
pullDxy
Std Dev 1.482
Constant 0.06996
Mean −0.05196
Sigma 1.057
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.822
Constant 0.05808
Mean −0.1257
Sigma 1.185
pullDz
Std Dev 1.649
Constant 0.06535
Mean −0.002736
Sigma 1.121
pullDz
Std Dev 1.652
Constant 0.06535
Mean −0.002428
Sigma 1.12
Ratio