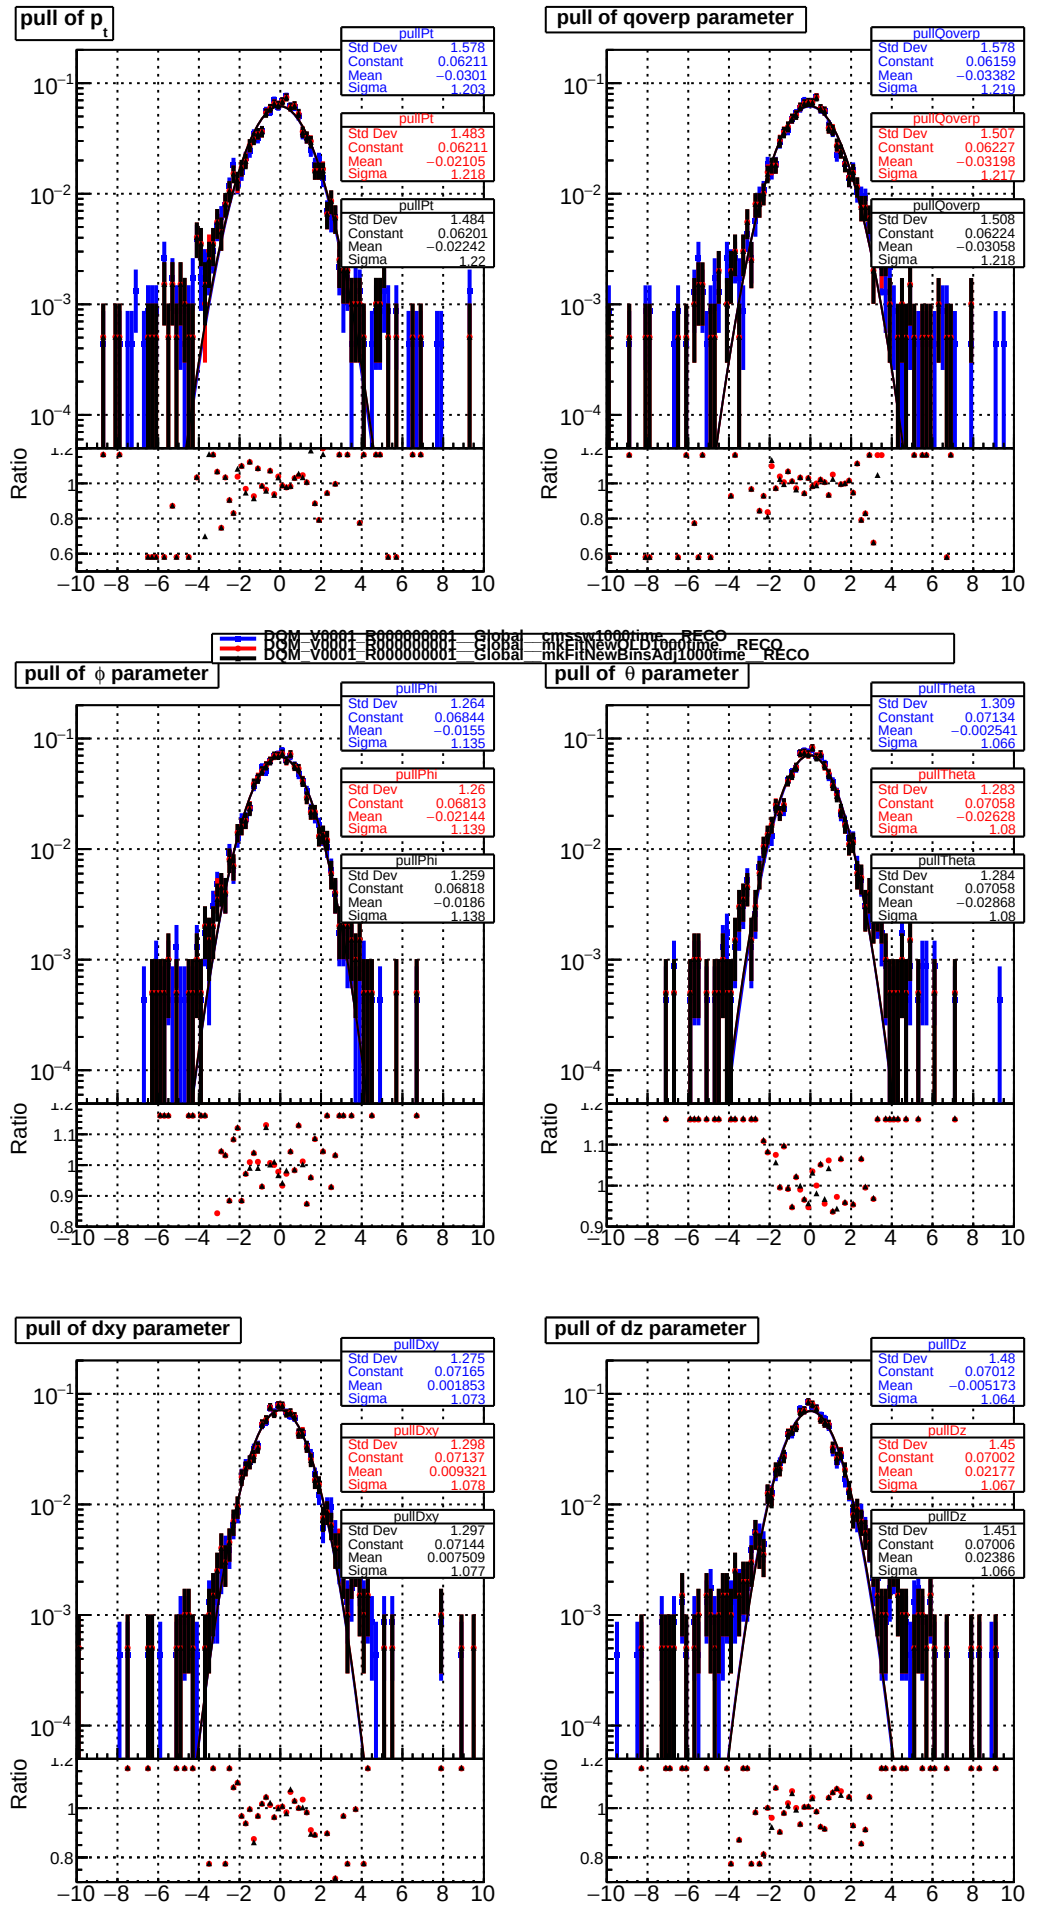
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.578
Constant 0.06211
Mean −0.0301
Sigma 1.203
pullPt
Std Dev 1.483
Constant 0.06211
Mean −0.02105
Sigma 1.218
pullPt
Std Dev 1.484
Constant 0.06201
Mean −0.02242
Sigma 1.22
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.578
Constant 0.06159
Mean −0.03382
Sigma 1.219
pullQoverp
Std Dev 1.507
Constant 0.06227
Mean −0.03198
Sigma 1.217
pullQoverp
Std Dev 1.508
Constant 0.06224
Mean −0.03058
Sigma 1.218
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwsw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBinsAdj1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.264
Constant 0.06844
Mean −0.0155
Sigma 1.135
pullPhi
Std Dev 1.26
Constant 0.06813
Mean −0.02144
Sigma 1.139
pullPhi
Std Dev 1.259
Constant 0.06818
Mean −0.0186
Sigma 1.138
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.309
Constant 0.07134
Mean −0.002541
Sigma 1.066
pullTheta
Std Dev 1.283
Constant 0.07058
Mean −0.02628
Sigma 1.08
pullTheta
Std Dev 1.284
Constant 0.07058
Mean −0.02868
Sigma 1.08
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.275
Constant 0.07165
Mean 0.001853
Sigma 1.073
pullDxy
Std Dev 1.298
Constant 0.07137
Mean 0.009321
Sigma 1.078
pullDxy
Std Dev 1.297
Constant 0.07144
Mean 0.007509
Sigma 1.077
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.48
Constant 0.07012
Mean −0.005173
Sigma 1.064
pullDz
Std Dev 1.45
Constant 0.07002
Mean 0.02177
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.451
Constant 0.07006
Mean 0.02386
Sigma 1.066
Ratio