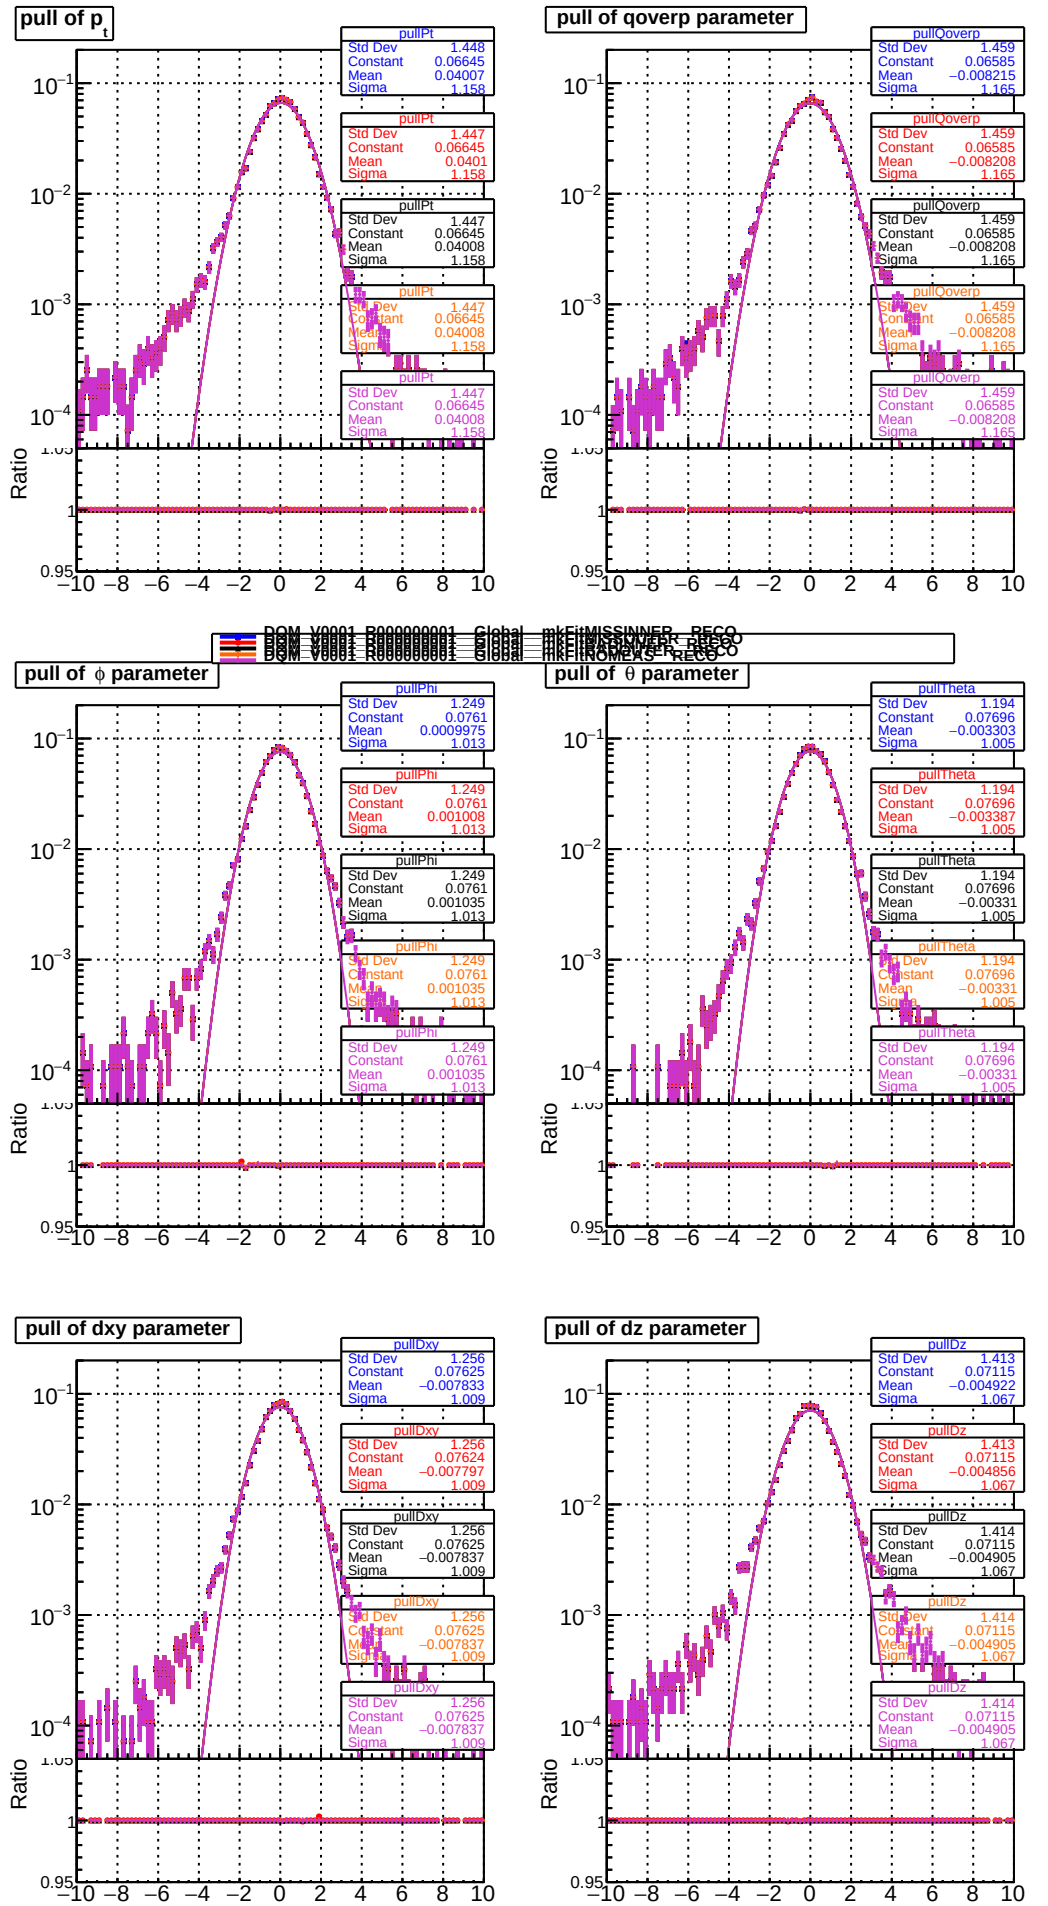
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.448
Constant 0.06645
Mean 0.04007
Sigma 1.158
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06645
Mean 0.0401
Sigma 1.158
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06645
Mean 0.04008
Sigma 1.158
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06645
Mean 0.04008
Sigma 1.158
pullPt
Std Dev 1.447
Constant 0.06645
Mean 0.04008
Sigma 1.158
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.459
Constant 0.06585
Mean −0.008215
Sigma 1.165
pullQoverp
Std Dev 1.459
Constant 0.06585
Mean −0.008208
Sigma 1.165
pullQoverp
Std Dev 1.459
Constant 0.06585
Mean −0.008208
Sigma 1.165
pullQoverp
Std Dev 1.459
Constant 0.06585
Mean −0.008208
Sigma 1.165
pullQoverp
Std Dev 1.459
Constant 0.06585
Mean −0.008208
Sigma 1.165
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitMISSINNER__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOUTER__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitINOMEAS__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.0761
Mean 0.0009975
Sigma 1.013
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.0761
Mean 0.001008
Sigma 1.013
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.0761
Mean 0.001035
Sigma 1.013
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.0761
Mean 0.001035
Sigma 1.013
pullPhi
Std Dev 1.249
Constant 0.0761
Mean 0.001035
Sigma 1.013
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.194
Constant 0.07696
Mean −0.003303
Sigma 1.005
pullTheta
Std Dev 1.194
Constant 0.07696
Mean −0.003387
Sigma 1.005
pullTheta
Std Dev 1.194
Constant 0.07696
Mean −0.00331
Sigma 1.005
pullTheta
Std Dev 1.194
Constant 0.07696
Mean −0.00331
Sigma 1.005
pullTheta
Std Dev 1.194
Constant 0.07696
Mean −0.00331
Sigma 1.005
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.256
Constant 0.07625
Mean −0.007833
Sigma 1.009
pullDxy
Std Dev 1.256
Constant 0.07624
Mean −0.007797
Sigma 1.009
pullDxy
Std Dev 1.256
Constant 0.07625
Mean −0.007837
Sigma 1.009
pullDxy
Std Dev 1.256
Constant 0.07625
Mean −0.007837
Sigma 1.009
pullDxy
Std Dev 1.256
Constant 0.07625
Mean −0.007837
Sigma 1.009
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07115
Mean −0.004922
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.413
Constant 0.07115
Mean −0.004856
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07115
Mean −0.004905
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07115
Mean −0.004905
Sigma 1.067
pullDz
Std Dev 1.414
Constant 0.07115
Mean −0.004905
Sigma 1.067
Ratio