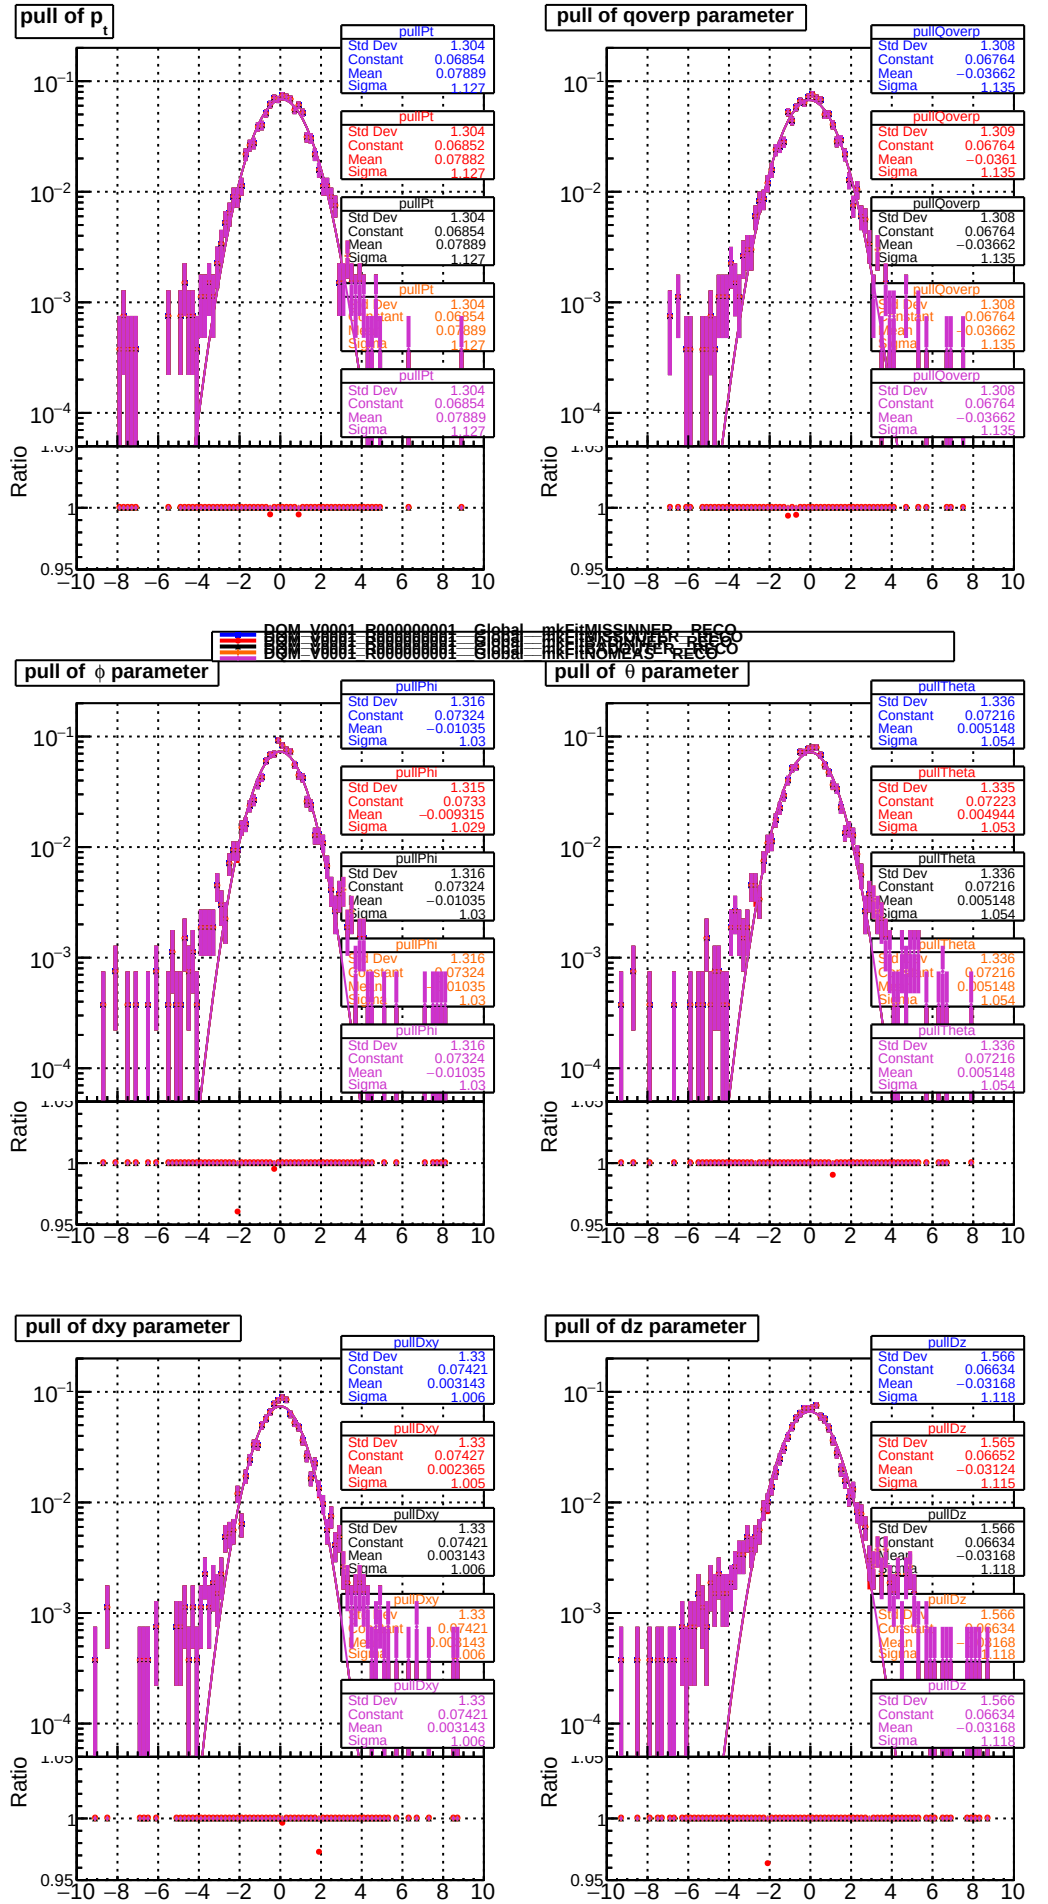
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.304
Constant 0.06854
Mean 0.07889
Sigma 1.127
pullPt
Std Dev 1.304
Constant 0.06852
Mean 0.07882
Sigma 1.127
pullPt
Std Dev 1.304
Constant 0.06854
Mean 0.07889
Sigma 1.127
pullPt
Std Dev 1.304
Constant 0.06854
Mean 0.07889
Sigma 1.127
pullPt
Std Dev 1.304
Constant 0.06854
Mean 0.07889
Sigma 1.127
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.308
Constant 0.06764
Mean −0.03662
Sigma 1.135
pullQoverp
Std Dev 1.309
Constant 0.06764
Mean −0.0361
Sigma 1.135
pullQoverp
Std Dev 1.308
Constant 0.06764
Mean −0.03662
Sigma 1.135
pullQoverp
Std Dev 1.308
Constant 0.06764
Mean −0.03662
Sigma 1.135
pullQoverp
Std Dev 1.308
Constant 0.06764
Mean −0.03662
Sigma 1.135
Ratio
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitMISSINNER__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitMISSOUTER__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitINOMERS__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.316
Constant 0.07324
Mean −0.01035
Sigma 1.03
pullPhi
Std Dev 1.315
Constant 0.0733
Mean −0.009315
Sigma 1.029
pullPhi
Std Dev 1.316
Constant 0.07324
Mean −0.01035
Sigma 1.03
pullPhi
Std Dev 1.316
Constant 0.07324
Mean −0.01035
Sigma 1.03
pullPhi
Std Dev 1.316
Constant 0.07324
Mean −0.01035
Sigma 1.03
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.336
Constant 0.07216
Mean 0.005148
Sigma 1.054
pullTheta
Std Dev 1.335
Constant 0.07223
Mean 0.004944
Sigma 1.053
pullTheta
Std Dev 1.336
Constant 0.07216
Mean 0.005148
Sigma 1.054
pullTheta
Std Dev 1.336
Constant 0.07216
Mean 0.005148
Sigma 1.054
pullTheta
Std Dev 1.336
Constant 0.07216
Mean 0.005148
Sigma 1.054
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.33
Constant 0.07421
Mean 0.003143
Sigma 1.006
pullDxy
Std Dev 1.33
Constant 0.07427
Mean 0.002365
Sigma 1.005
pullDxy
Std Dev 1.33
Constant 0.07421
Mean 0.003143
Sigma 1.006
pullDxy
Std Dev 1.33
Constant 0.07421
Mean 0.003143
Sigma 1.006
pullDxy
Std Dev 1.33
Constant 0.07421
Mean 0.003143
Sigma 1.006
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.566
Constant 0.06634
Mean −0.03168
Sigma 1.118
pullDz
Std Dev 1.565
Constant 0.06652
Mean −0.03124
Sigma 1.115
pullDz
Std Dev 1.566
Constant 0.06634
Mean −0.03168
Sigma 1.118
pullDz
Std Dev 1.566
Constant 0.06634
Mean −0.03168
Sigma 1.118
pullDz
Std Dev 1.566
Constant 0.06634
Mean −0.03168
Sigma 1.118
Ratio