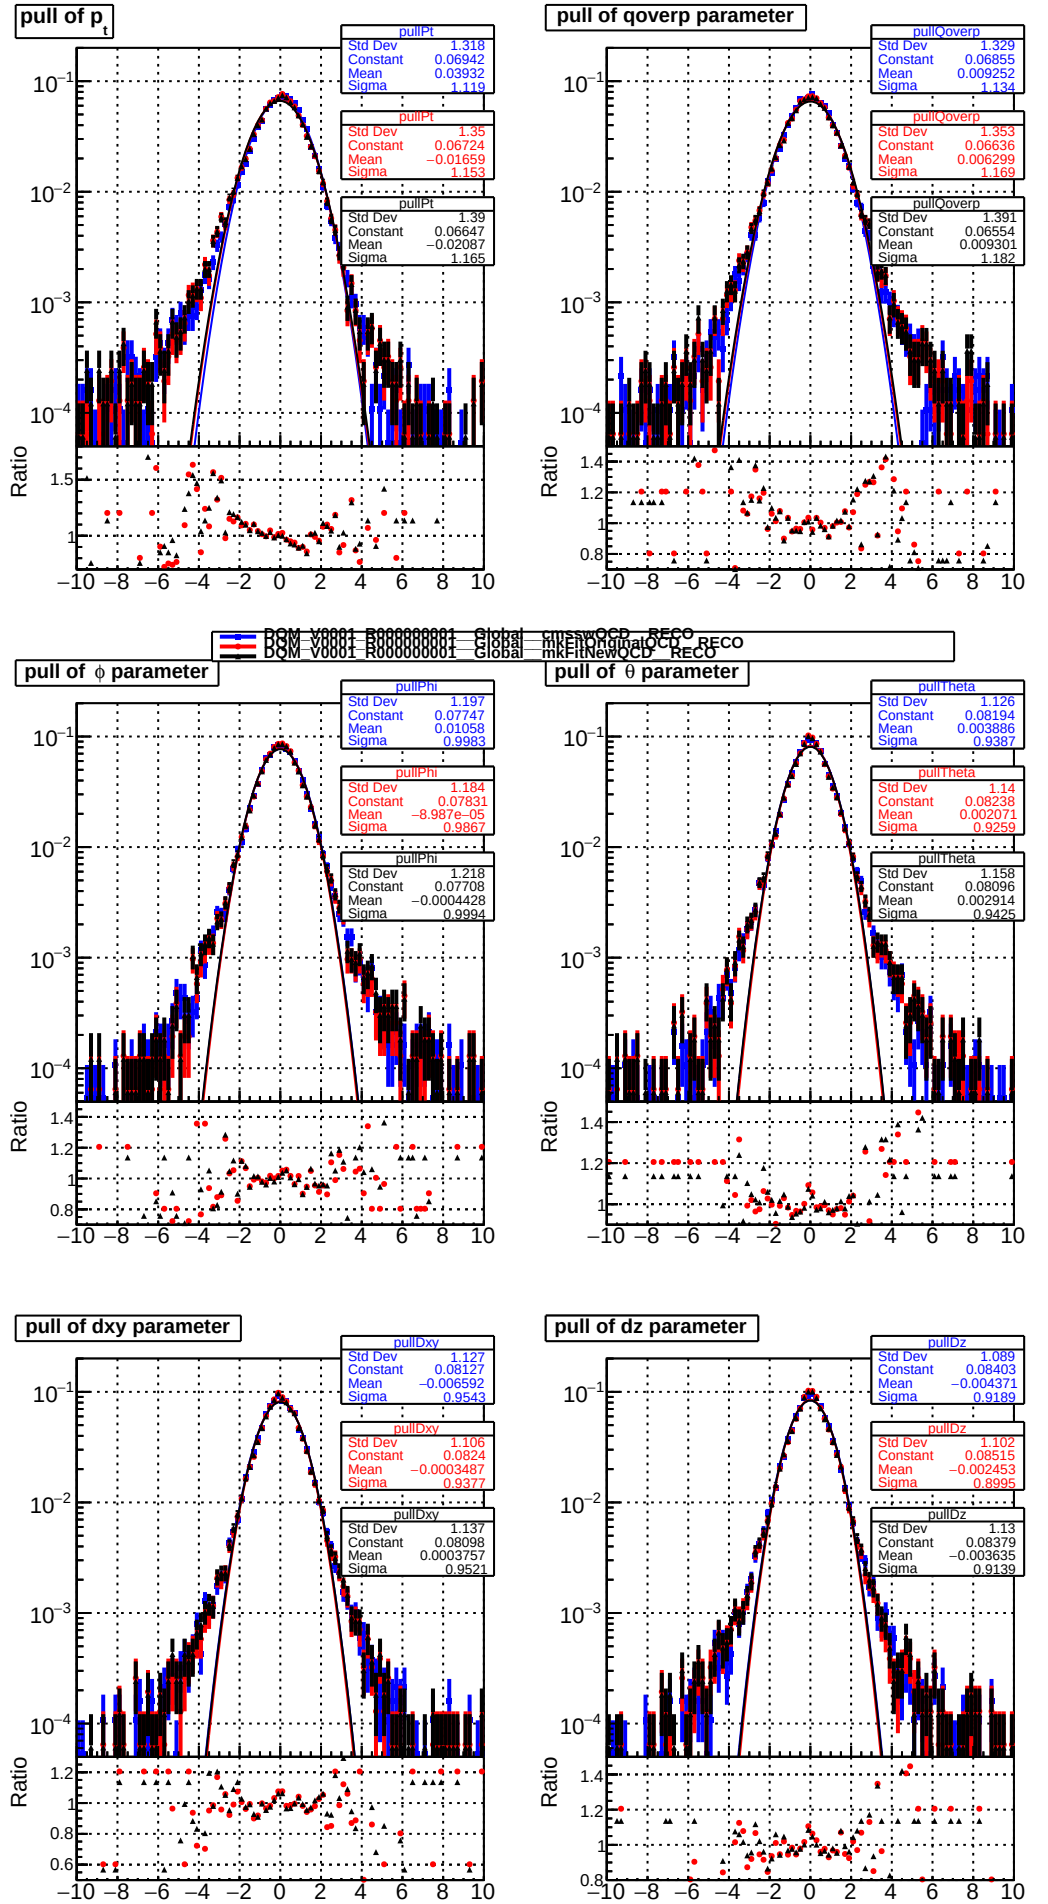
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.318
Constant 0.06942
Mean 0.03932
Sigma 1.119
pullPt
Std Dev 1.35
Constant 0.06724
Mean −0.01659
Sigma 1.153
pullPt
Std Dev 1.39
Constant 0.06647
Mean −0.02087
Sigma 1.165
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.329
Constant 0.06855
Mean 0.009252
Sigma 1.134
pullQoverp
Std Dev 1.353
Constant 0.06636
Mean 0.006299
Sigma 1.169
pullQoverp
Std Dev 1.391
Constant 0.06554
Mean 0.009301
Sigma 1.182
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwsoQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginalQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewQCD__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07747
Mean 0.01058
Sigma 0.9983
pullPhi
Std Dev 1.184
Constant 0.07831
Mean −8.987e−05
Sigma 0.9867
pullPhi
Std Dev 1.218
Constant 0.07708
Mean −0.0004428
Sigma 0.9994
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.126
Constant 0.08194
Mean 0.003886
Sigma 0.9387
pullTheta
Std Dev 1.14
Constant 0.08238
Mean 0.002071
Sigma 0.9259
pullTheta
Std Dev 1.158
Constant 0.08096
Mean 0.002914
Sigma 0.9425
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.127
Constant 0.08127
Mean −0.006592
Sigma 0.9543
pullDxy
Std Dev 1.106
Constant 0.0824
Mean −0.0003487
Sigma 0.9377
pullDxy
Std Dev 1.137
Constant 0.08098
Mean 0.0003757
Sigma 0.9521
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.089
Constant 0.08403
Mean −0.004371
Sigma 0.9189
pullDz
Std Dev 1.102
Constant 0.08515
Mean −0.002453
Sigma 0.8995
pullDz
Std Dev 1.13
Constant 0.08379
Mean −0.003635
Sigma 0.9139
Ratio