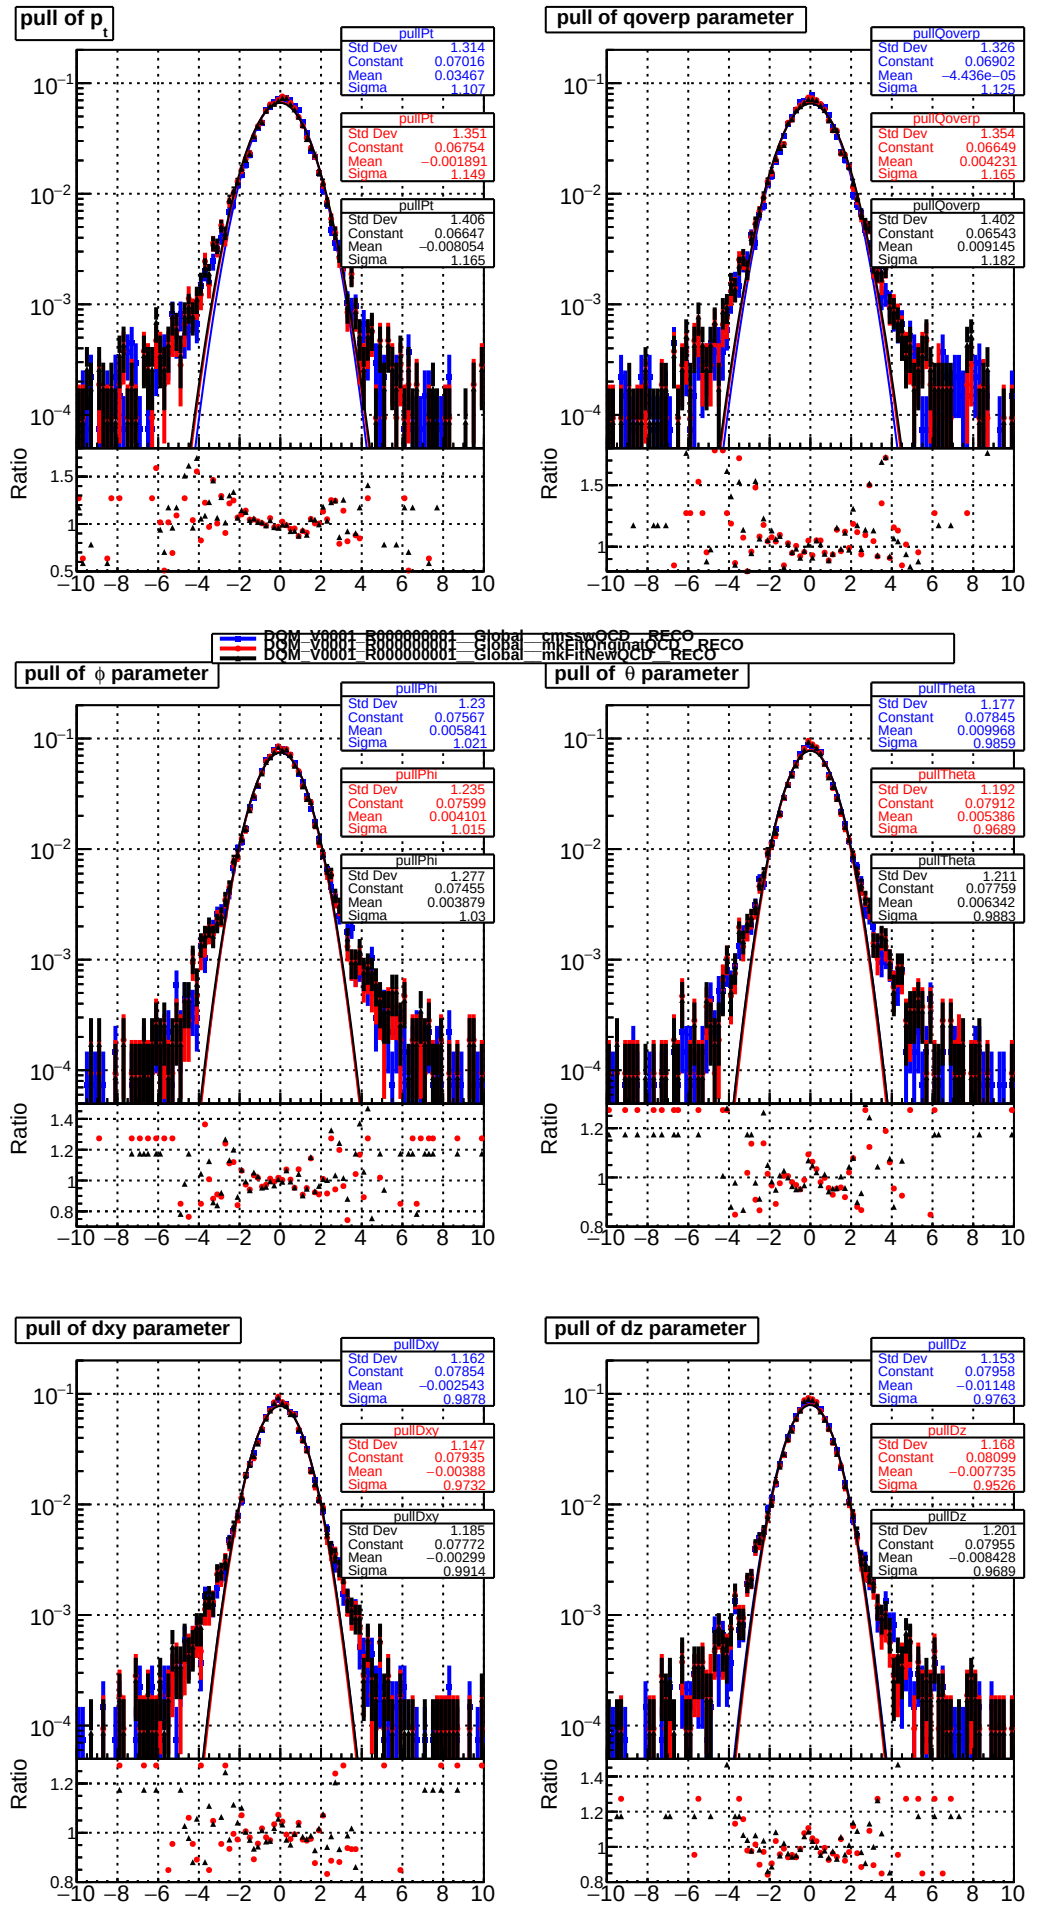
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.314
Constant 0.07016
Mean 0.03467
Sigma 1.107
pullPt
Std Dev 1.351
Constant 0.06754
Mean −0.001891
Sigma 1.149
pullPt
Std Dev 1.406
Constant 0.06647
Mean −0.008054
Sigma 1.165
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.326
Constant 0.06902
Mean −4.436e−05
Sigma 1.125
pullQoverp
Std Dev 1.354
Constant 0.06649
Mean 0.004231
Sigma 1.165
pullQoverp
Std Dev 1.402
Constant 0.06543
Mean 0.009145
Sigma 1.182
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfswQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginalQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewQCD__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.23
Constant 0.07567
Mean 0.005841
Sigma 1.021
pullPhi
Std Dev 1.235
Constant 0.07599
Mean 0.004101
Sigma 1.015
pullPhi
Std Dev 1.277
Constant 0.07455
Mean 0.003879
Sigma 1.03
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.177
Constant 0.07845
Mean 0.009968
Sigma 0.9859
pullTheta
Std Dev 1.192
Constant 0.07912
Mean 0.005386
Sigma 0.9689
pullTheta
Std Dev 1.211
Constant 0.07759
Mean 0.006342
Sigma 0.9883
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.162
Constant 0.07854
Mean −0.002543
Sigma 0.9878
pullDxy
Std Dev 1.147
Constant 0.07935
Mean −0.00388
Sigma 0.9732
pullDxy
Std Dev 1.185
Constant 0.07772
Mean −0.00299
Sigma 0.9914
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.153
Constant 0.07958
Mean −0.01148
Sigma 0.9763
pullDz
Std Dev 1.168
Constant 0.08099
Mean −0.007735
Sigma 0.9526
pullDz
Std Dev 1.201
Constant 0.07955
Mean −0.008428
Sigma 0.9689
Ratio