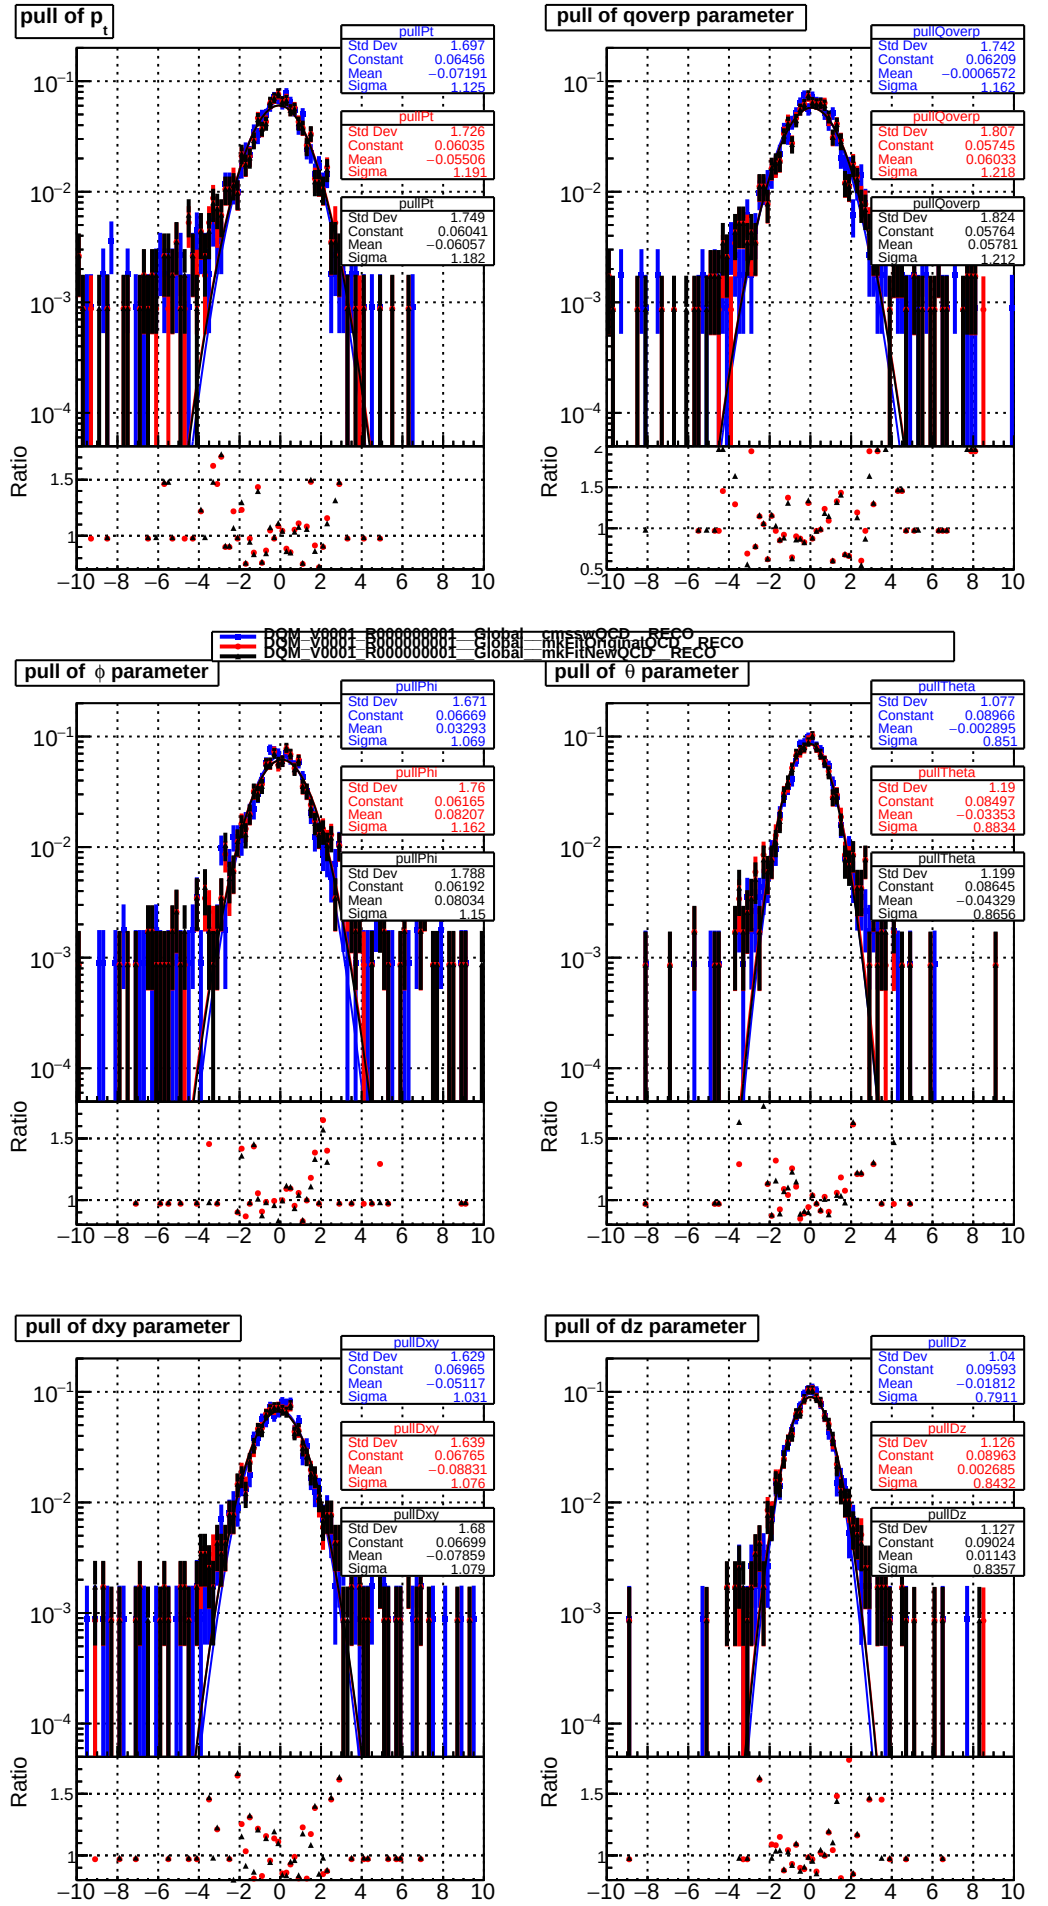
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.697
Constant 0.06456
Mean −0.07191
Sigma 1.125
pullPt
Std Dev 1.726
Constant 0.06035
Mean −0.05506
Sigma 1.191
pullPt
Std Dev 1.749
Constant 0.06041
Mean −0.06057
Sigma 1.182
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.742
Constant 0.06209
Mean −0.0006572
Sigma 1.162
pullQoverp
Std Dev 1.807
Constant 0.05745
Mean 0.06033
Sigma 1.218
pullQoverp
Std Dev 1.824
Constant 0.05764
Mean 0.05781
Sigma 1.212
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfswQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginalQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewQCD__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.671
Constant 0.06669
Mean 0.03293
Sigma 1.069
pullPhi
Std Dev 1.76
Constant 0.06165
Mean 0.08207
Sigma 1.162
pullPhi
Std Dev 1.788
Constant 0.06192
Mean 0.08034
Sigma 1.15
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.077
Constant 0.08966
Mean −0.002895
Sigma 0.851
pullTheta
Std Dev 1.19
Constant 0.08497
Mean −0.03353
Sigma 0.8834
pullTheta
Std Dev 1.199
Constant 0.08645
Mean −0.04329
Sigma 0.8656
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.629
Constant 0.06965
Mean −0.05117
Sigma 1.031
pullDxy
Std Dev 1.639
Constant 0.06765
Mean −0.08831
Sigma 1.076
pullDxy
Std Dev 1.68
Constant 0.06699
Mean −0.07859
Sigma 1.079
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.04
Constant 0.09593
Mean −0.01812
Sigma 0.7911
pullDz
Std Dev 1.126
Constant 0.08963
Mean 0.002685
Sigma 0.8432
pullDz
Std Dev 1.127
Constant 0.09024
Mean 0.01143
Sigma 0.8357
Ratio