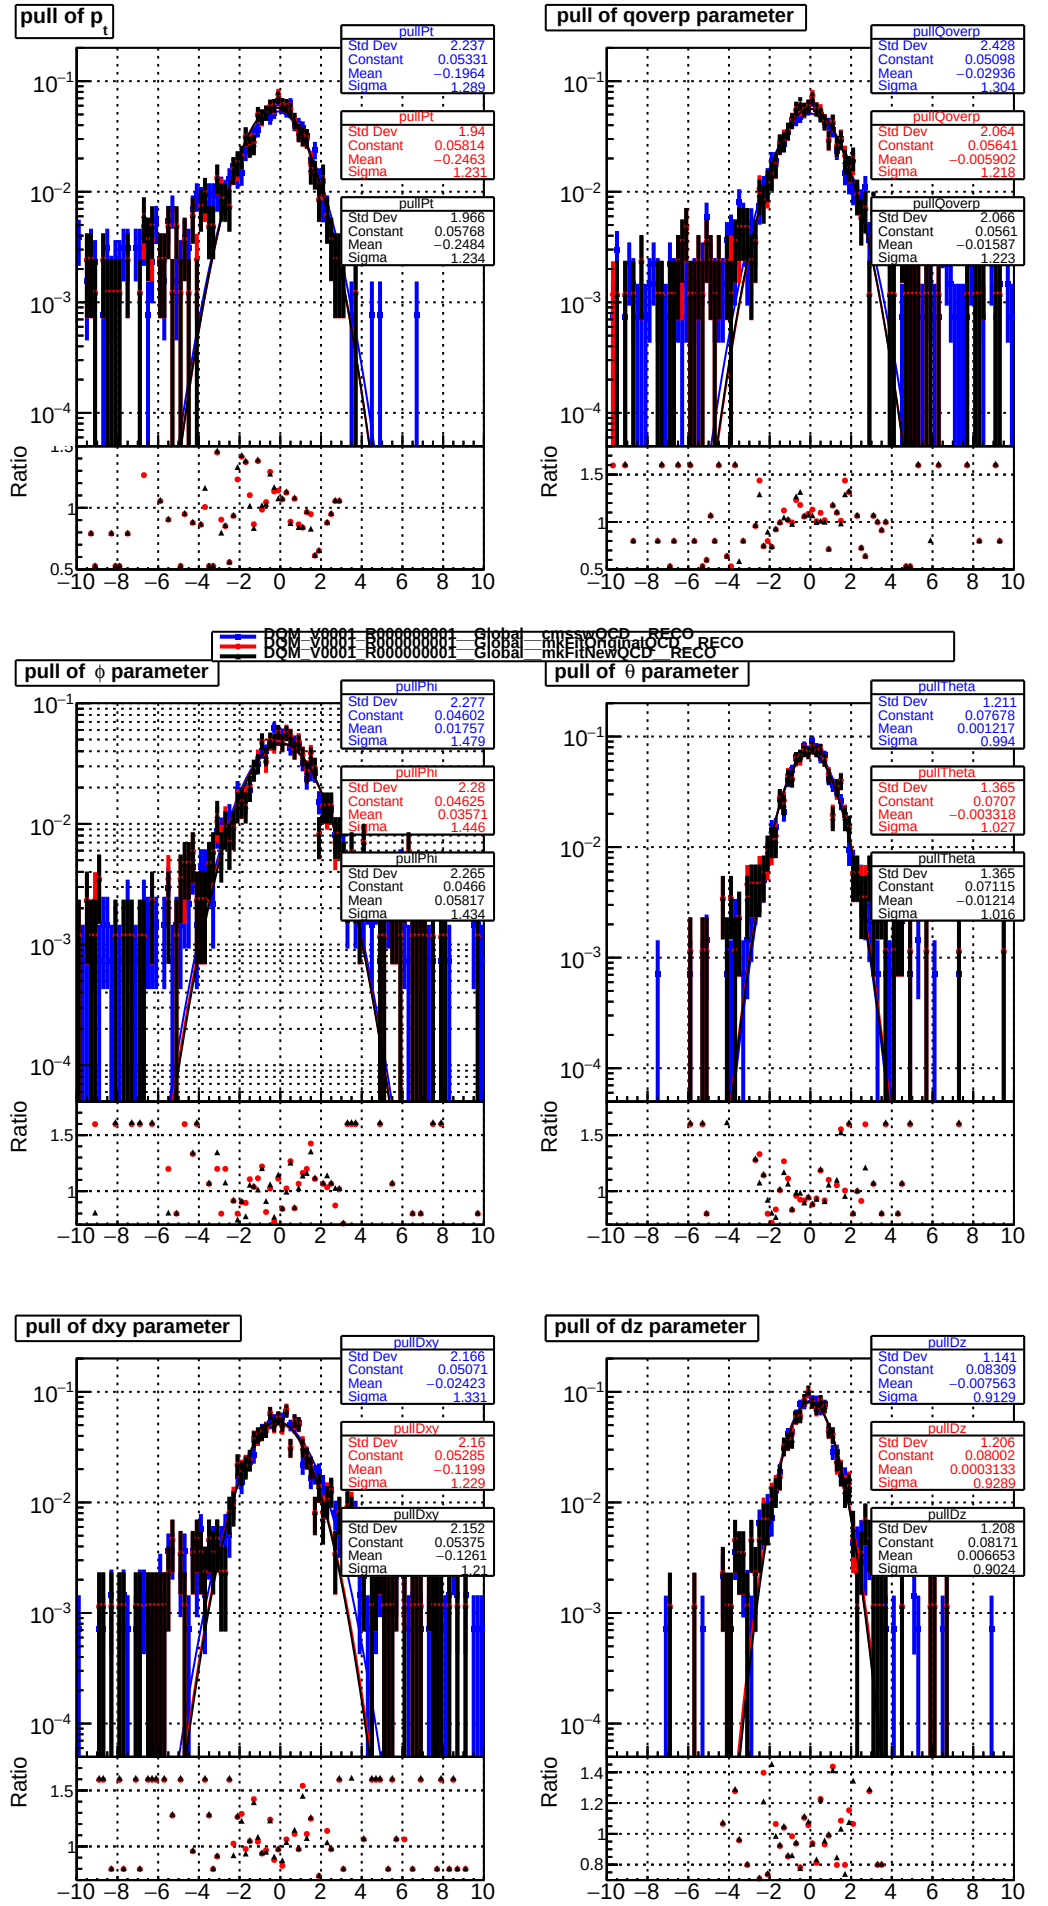
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.237
Constant 0.05331
Mean −0.1964
Sigma 1.289
pullPt
Std Dev 1.94
Constant 0.05814
Mean −0.2463
Sigma 1.231
pullPt
Std Dev 1.966
Constant 0.05768
Mean −0.2484
Sigma 1.234
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.428
Constant 0.05098
Mean −0.02936
Sigma 1.304
pullQoverp
Std Dev 2.064
Constant 0.05641
Mean −0.005902
Sigma 1.218
pullQoverp
Std Dev 2.066
Constant 0.0561
Mean −0.01587
Sigma 1.223
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwithOrigin__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginalQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewQCD__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.277
Constant 0.04602
Mean 0.01757
Sigma 1.479
pullPhi
Std Dev 2.28
Constant 0.04625
Mean 0.03571
Sigma 1.446
pullPhi
Std Dev 2.265
Constant 0.0466
Mean 0.05817
Sigma 1.434
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.211
Constant 0.07678
Mean 0.001217
Sigma 0.994
pullTheta
Std Dev 1.365
Constant 0.0707
Mean −0.003318
Sigma 1.027
pullTheta
Std Dev 1.365
Constant 0.07115
Mean −0.01214
Sigma 1.016
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.166
Constant 0.05071
Mean −0.02423
Sigma 1.331
pullDxy
Std Dev 2.16
Constant 0.05285
Mean −0.1199
Sigma 1.229
pullDxy
Std Dev 2.152
Constant 0.05375
Mean −0.1261
Sigma 1.21
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.141
Constant 0.08309
Mean −0.007563
Sigma 0.9129
pullDz
Std Dev 1.206
Constant 0.08002
Mean 0.0003133
Sigma 0.9289
pullDz
Std Dev 1.208
Constant 0.08171
Mean 0.006653
Sigma 0.9024
Ratio