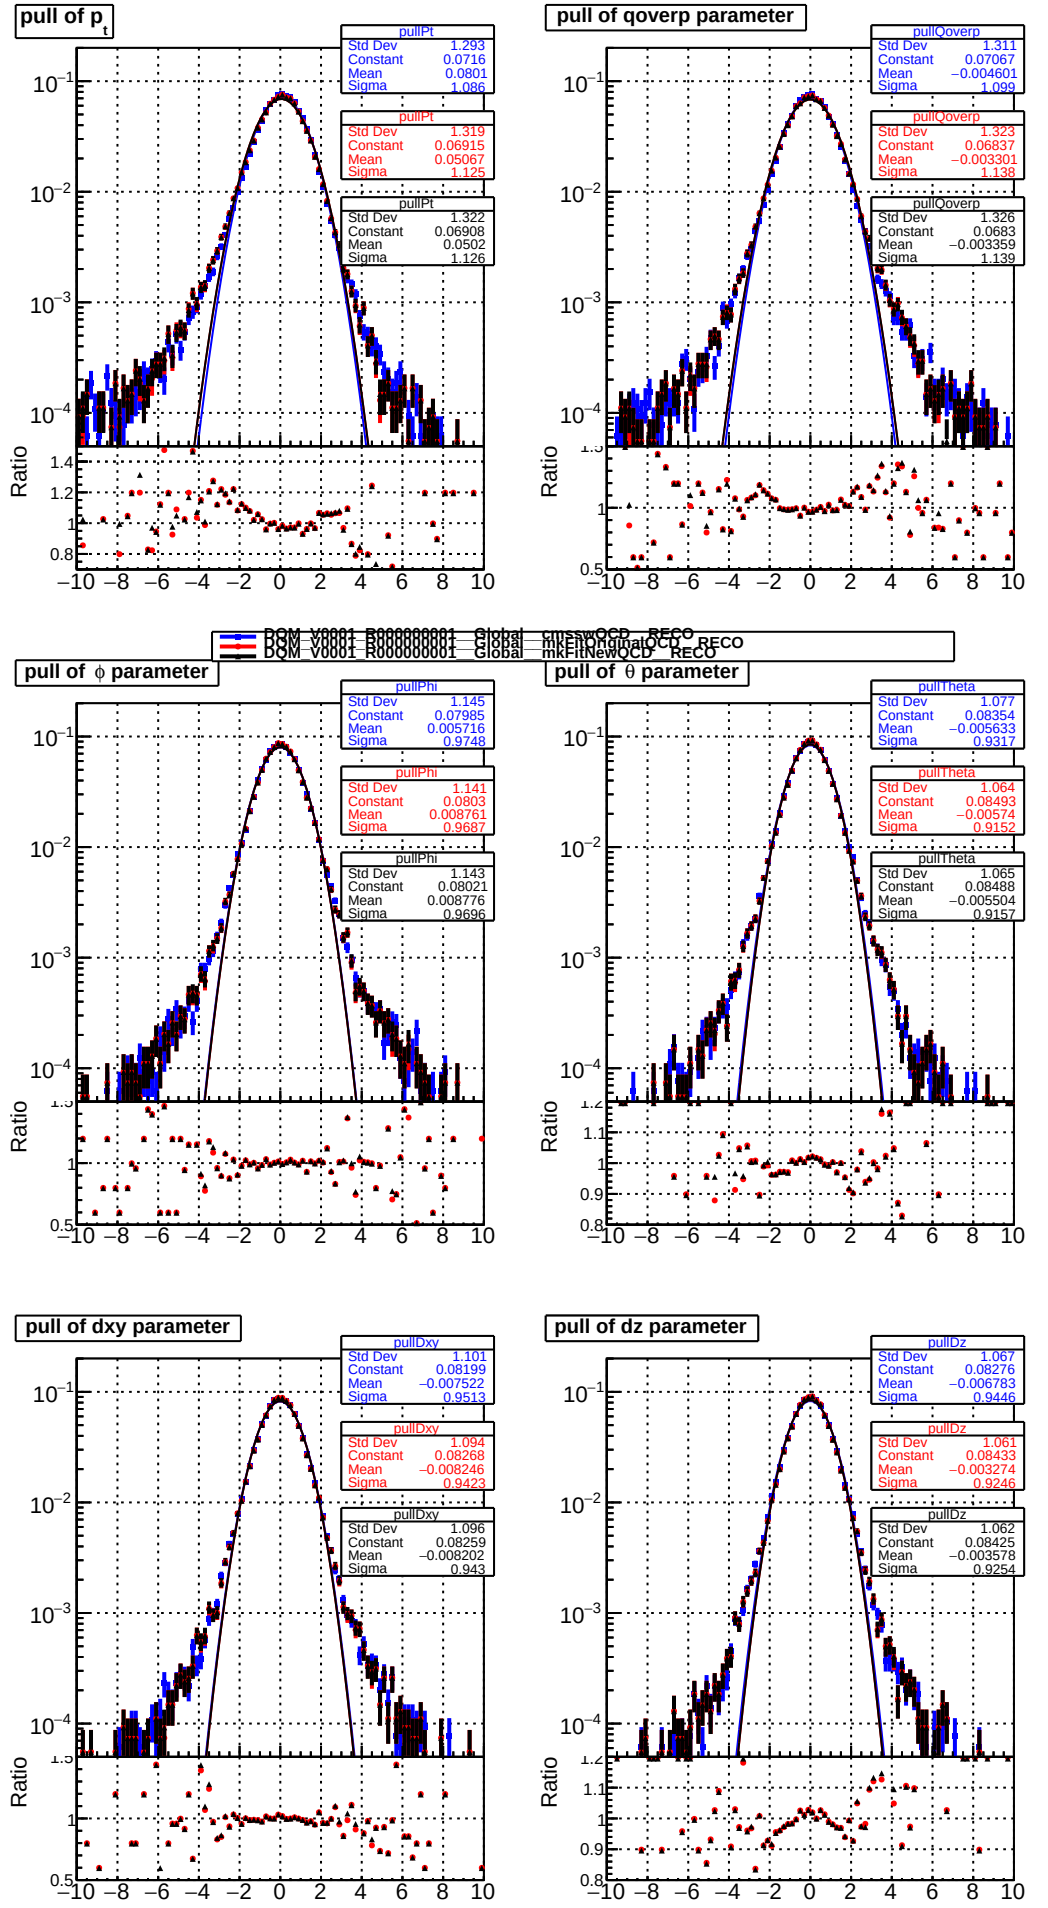
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.293
Constant 0.0716
Mean 0.0801
Sigma 1.086
pullPt
Std Dev 1.319
Constant 0.06915
Mean 0.05067
Sigma 1.125
pullPt
Std Dev 1.322
Constant 0.06908
Mean 0.0502
Sigma 1.126
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.311
Constant 0.07067
Mean −0.004601
Sigma 1.099
pullQoverp
Std Dev 1.323
Constant 0.06837
Mean −0.003301
Sigma 1.138
pullQoverp
Std Dev 1.326
Constant 0.0683
Mean −0.003359
Sigma 1.139
DQM_V0001_R000000001__Global__ckfswQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginalQCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewQCD__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.145
Constant 0.07985
Mean 0.005716
Sigma 0.9748
pullPhi
Std Dev 1.141
Constant 0.0803
Mean 0.008761
Sigma 0.9687
pullPhi
Std Dev 1.143
Constant 0.08021
Mean 0.008776
Sigma 0.9696
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.077
Constant 0.08354
Mean −0.005633
Sigma 0.9317
pullTheta
Std Dev 1.064
Constant 0.08493
Mean −0.00574
Sigma 0.9152
pullTheta
Std Dev 1.065
Constant 0.08488
Mean −0.005504
Sigma 0.9157
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.101
Constant 0.08199
Mean −0.007522
Sigma 0.9513
pullDxy
Std Dev 1.094
Constant 0.08268
Mean −0.008246
Sigma 0.9423
pullDxy
Std Dev 1.096
Constant 0.08259
Mean −0.008202
Sigma 0.943
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.067
Constant 0.08276
Mean −0.006783
Sigma 0.9446
pullDz
Std Dev 1.061
Constant 0.08433
Mean −0.003274
Sigma 0.9246
pullDz
Std Dev 1.062
Constant 0.08425
Mean −0.003578
Sigma 0.9254
Ratio